


高知パレスホテル 禁煙館

施設の概要

所在地	高知市廿代町4-1	施設種類	ホテル	
大 街	高知街	標 高	1.8m	
小 学 校 区	はりまや橋 小学校区	収容可能人数 (1人/m ²) ※	4階 : 32人	7階 : 32人
避難場所	4~8階廊下		5階 : 32人	8階 : 32人
			6階 : 32人	合計 : 160人
構造, 階層	鉄筋コンクリート造 8階建	訓練等実施時の 問い合わせ先	088-825-0100	

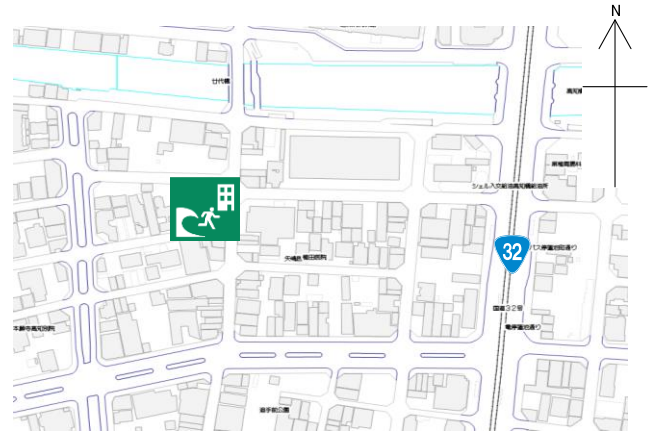

設置している資機材

設置場所	6階1656室		
ボート	1	トイレ処理剤	15
救命胴衣	4	アルミシート	160
ヘルメット	4	トイレトペーパー	6
ロープ	1	飲料水	40
簡易トイレ	1	救助サイン用資機材	1
テント	1		

南海トラフ巨大地震で想定される揺れと津波

震度 6強	津波浸水予測 : 1~2m
	津波到達予測時間 : 60分以上

施設側からの注意事項など

津波避難ビルへの進入方法, 避難する場所など

外階段から
室内入口へは施錠

高知パレスホテル禁煙館
1階

玄関

東側道路

外階段 4階以上へ


階段入口

階段入口




← 敷地・建物へのルート


← 階段など上層階へのルート

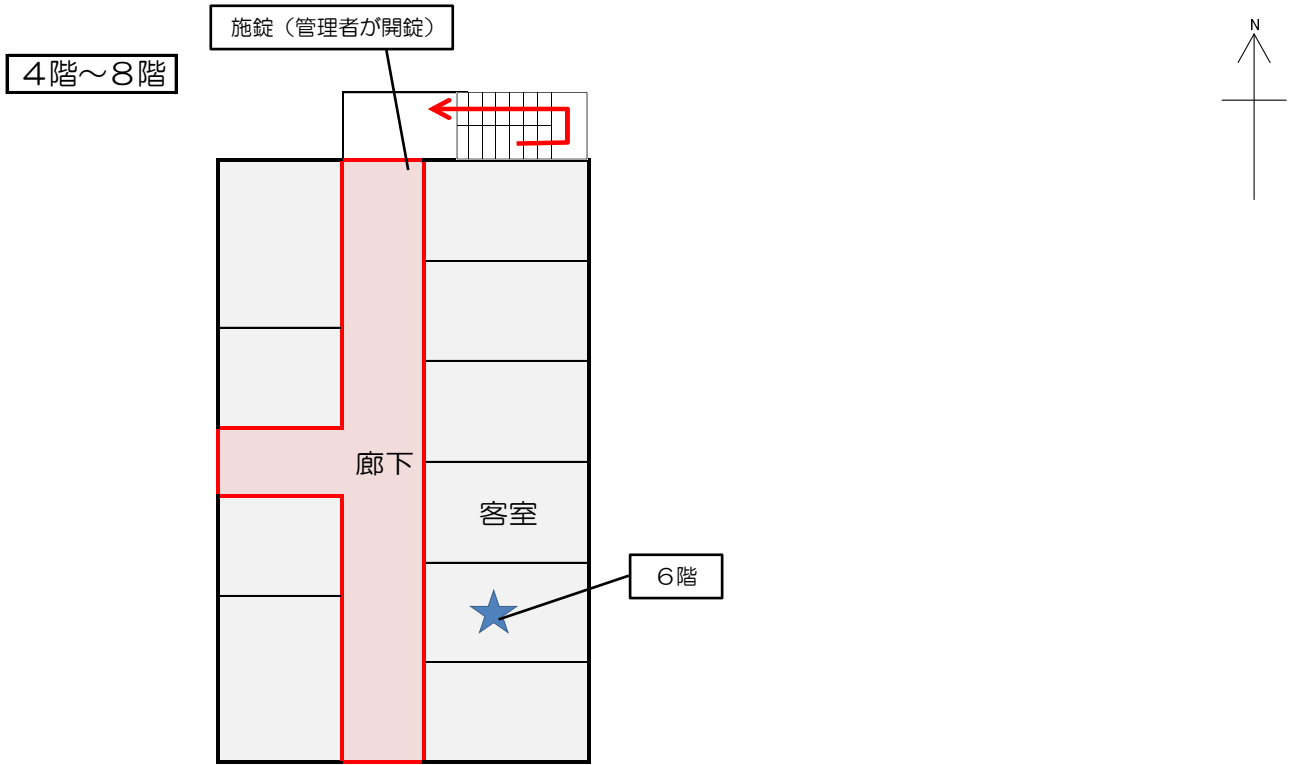津波避難ビルへの進入方法，避難する場所など





高知パレスホテル禁煙館 4階～8階

-  階段など上層階へのルート
-  避難場所
-  資機材保管場所

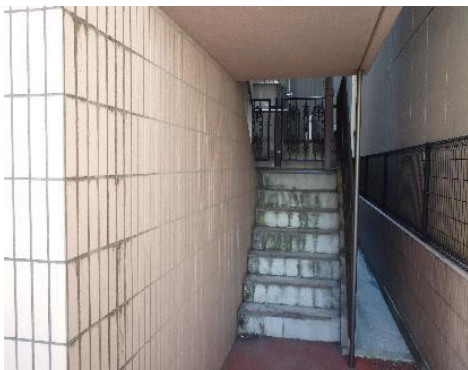

階段

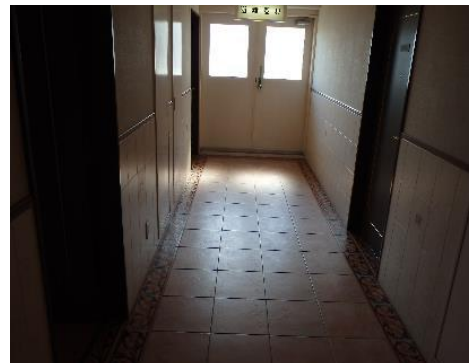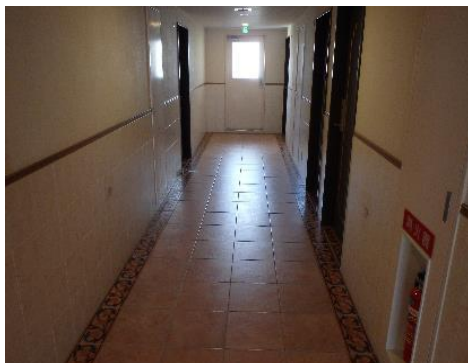

廊下