



平成24年度 水道事業会計予算

平成24年度の予算と主な事業についてお知らせします。今後とも、効率的な事業運営にいつそう心がけ、市民サービスの向上に努めます。



ご家庭に給水するための収入支出

水道施設を整備・拡充するための収入支出

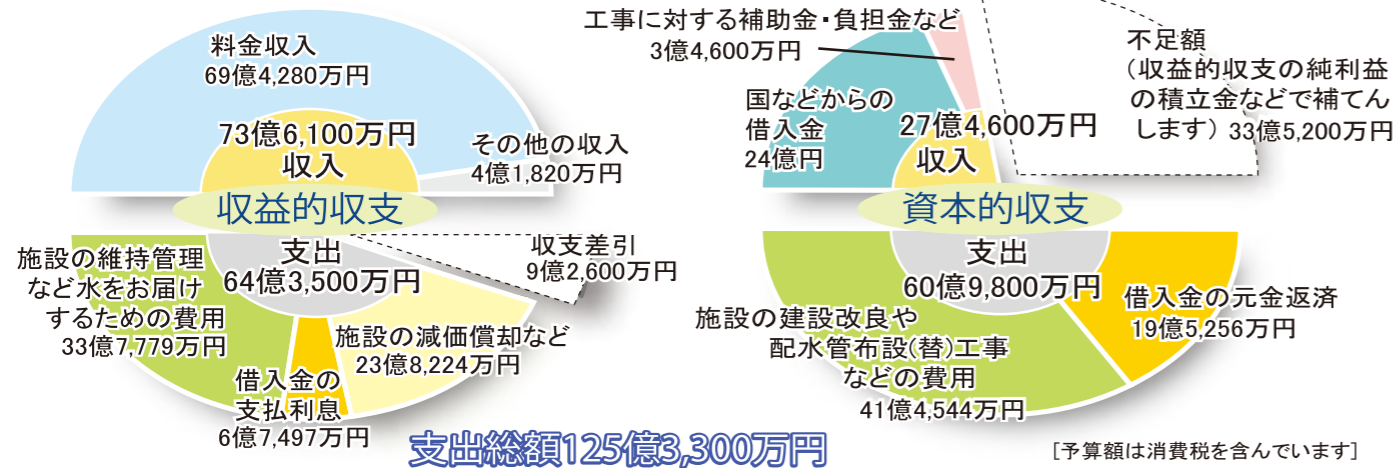

概要

水道料金収入は、使用水量の減少傾向が続くとの見込みから、前年度当初予算と比較して1億4,060万円減少するという厳しい見通しとなっています。

収益的支出予算、資本的支出予算を合わせた予算規模は、前年度当初予算に比べ14.1%、金額にして15億5,000万円増の総額125億3,300万円となりました。これは、旭浄水場更新事業費、送水幹線二重化などの災害対策事業費の増加や、高金利借入金繰上償還額の増加などによるものです。



キーワード 収益的収支と資本的収支

水道事業会計の予算は、「収益的収支」と「資本的収支」の二本建て予算となっています。

「収益的収支予算」は、当該年度一年間の経営活動に伴い発生する水道料金等の収益と、それに対応する費用が計上されます。費用には、人件費、物件費、動力費、支払利息等のように現金支出を伴う費用のほか、減価償却費のように現金支出を伴わない費用もあります。この「現金支出を伴わない費用」に相当する額は、収益的収支の黒字額(純利益)とともに内部留保資金として水道局内にプールされます。

「資本的収支予算」は、支出の効果が次年度以降におよぶ費用(水道施設の建設改良費など)や、長期の負債にかかる支出(企業債元金償還金)などと、これらに対する財源が収入として計上されます。一般的に支出額が収入額を上回るかたちになりますが、この不足額は収益的収支で発生した内部留保資金で補てんされることとなります。また、建設改良費の財源として国などから借り入れた企業債の元金・利子の支払は、その施設の恩恵を受ける将来の水道使用者の水道料金で返済することとしています。

将来への投資である建設改良(資本的支出)を過大にすると経営を破綻させることとなり、逆に抑制しすぎると水道の安定供給が将来滞ることとなるため、バランスをとった予算としています。

主な事業

- 送配水施設整備事業 3億2,310万円
水量水圧の均衡化と増強を目的とした配水管布設(2,830m)などの施設整備をおこないます。
- 漏水防止対策事業 2億6,900万円
漏水の原因となる給水管の切替工事、漏水修理工事、委託による漏水調査(750km)など漏水防止対策をすすめます。
- 災害対策事業 8億9,300万円
平成24年度から5年間の継続事業である送水幹線二重化(2工区)、春野町南ヶ丘配水池への緊急遮断弁設置(6基目)、配水池などの基幹施設の耐震化や口径150mm以上の基幹管路耐震化(4,040m)など、災害対策をすすめます。
- 増補改良事業 26億800万円
平成21年度から4年間の継続事業である旭浄水場(配水施設)更新、平成22年度から3年間の継続事業である旭浄水場(導水施設)更新、針木浄水場などの施設整備、布設替・移設による配水管の整備をおこないます。
- 簡易水道施設改良事業 2億5,900万円
鏡小浜簡易水道の施設改良工事をおこないます。
- 水源地域対策事業 1,393万円
水源かん養林取得、水源かん養林間伐、水のふるさとフェスティバルなどの水源地域との交流事業をおこないます。

お知らせ



毎年6月1日～7日は「水道週間」です。

「水道週間」は、全国の水道事業者が連携して、安全でおいしい水道水をPRし、水道への理解を深めてもらうための広報週間です。高知市でも水道週間行事として、今年も「水のふるさとフェスティバル」を開催します。水源地域の物産店をはじめ、盛りだくさんの内容でみなさまのご来場をお待ちしています。

クロスワードパズルの解答

第169号のパズルの答えは **コウチブンスイ** でした。正解者多数(1,603名)により、抽選で50名様に図書カードをお送りしました。多数のご応募ありがとうございました。

イ	ナ	バ	ノ	シ	ロ	ウ	サ	ギ
サ	ン	デ	ル	ア	ウ	ト	ド	ア
ヤ	シ	ブ	サ	ワ	エ	イ	イ	チ
マ	ナ	コ	カ	セ	イ			エ
メ	イ	ジ	ツ	ハ	ア	カ	ン	
チ	ャ	ン	グ	ン	ソ	ク	ジ	
カ	ン	バ	ク	ス	リ	ア	シ	
キ	ゲ	ン				ラ	ン	チ
カ			カ	ツ	オ	ニ	ン	ゲ
タ	ル	ザ	ケ			カ	ン	グ

NEWS CLIP ニュースクリップ

鏡川水道橋を耐震補強

かるぼ一との南の鏡川にかかる鏡川水道橋は、高知市の約3割の水道水が流れる基幹施設です。平成21年5月に完了している右岸側の耐震工事に続き、現在左岸側を工事中で、平成24年5月に耐震化が完了する予定です。



鏡川水道橋左岸側耐震工事

旭浄水場更新工事進捗状況

平成28年度更新完了を目指し更新工事中の旭浄水場。新1号配水池で給水を続けながら、残る2・3号配水池を平成25年3月の完成をめざし現在同時に更新中です。鏡川廊中堰北にある鏡川第1取水所から旭浄水場間の導水管の布設替は、平成24年度中の完成を目指し、ミニシールド工法で工事中です。なお、最終段階の浄水処理施設更新工事着工は平成25年度の予定です。



2・3号配水池建設予定地

すいどうくん 作ともたけち



お知らせ 工事のため水道山公園(旭浄水場)での花見はできません

旭浄水場では配水施設の更新工事をおこなっているため、今年も水道山公園での花見ができません。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

長い間留守にされた時の水は飲み水以外に!

旅行などで長い間留守にされたときの最初の水は、各家庭の給水管に長時間滞留しています。そのため、安全のために水道水中に注入された塩素がなくなったり、給水管に鉛が使われているご家庭では、鉛成分がわずかに溶け出し、水質基準を満たさなくなっていることも考えられますので、念のためバケツ一杯くらいを飲み水以外の用途にお使いください。

