



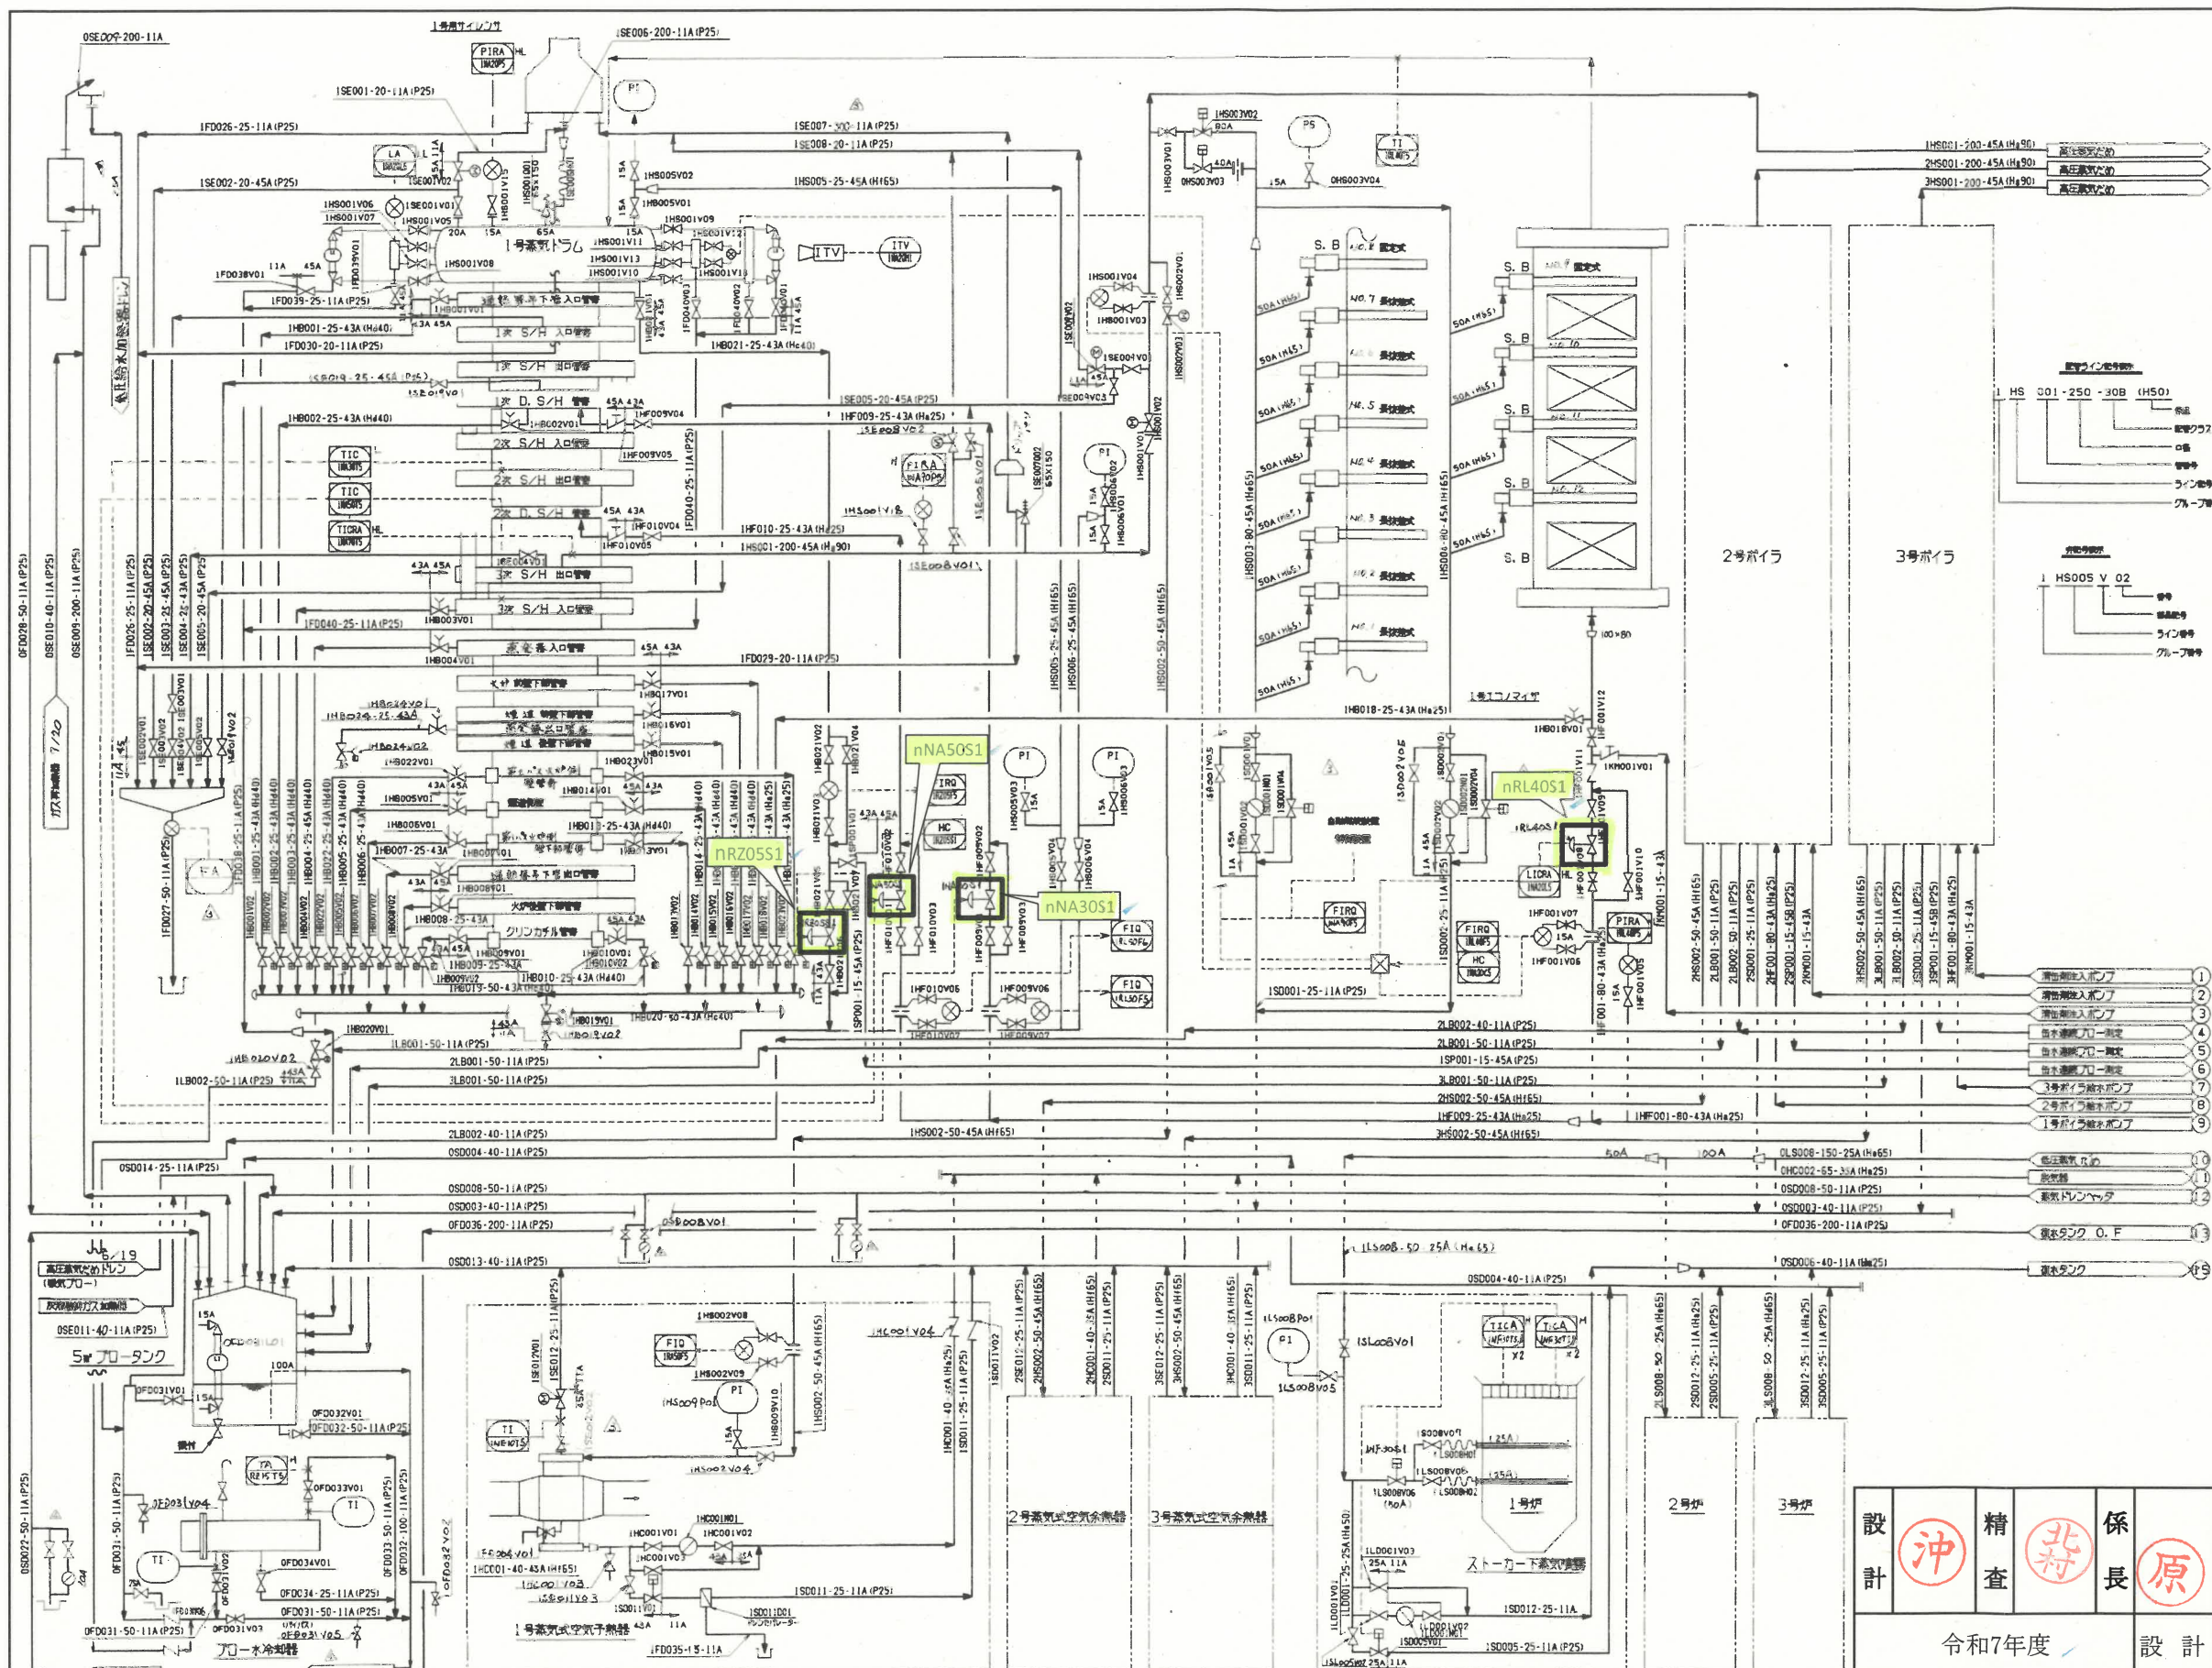


記号表	
記号	名称
FD	蒸気ドレン
HC	蒸気ドレン
HD	蒸気ドレン
HF	蒸気ドレン
HS	蒸気ドレン
KH	蒸気ドレン
LB	蒸気ドレン
MC	蒸気ドレン
SD	蒸気ドレン
SE	蒸気ドレン
SP	蒸気ドレン

記号表	
記号	名称
FD	蒸気ドレン
HC	蒸気ドレン
HD	蒸気ドレン
HF	蒸気ドレン
HS	蒸気ドレン
KH	蒸気ドレン
LB	蒸気ドレン
MC	蒸気ドレン
SD	蒸気ドレン
SE	蒸気ドレン
SP	蒸気ドレン

設計	沖	精査	北村	係長	原	副工場長	宮本	工場長	戸根
名称	高知市清掃工場計装調節弁点検整備工事							図番	2/6
	配管系統線図 蒸気・復水設備 (1/3)							縮尺	—
高知市清掃工場									

注記) □ は対象機器を示す。
1~3号は全て同型機のため、各炉系の弁はグループ番号(弁番号の一文目)を施工対象機に読み替えること。

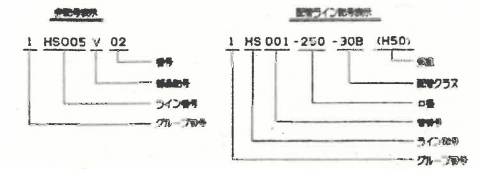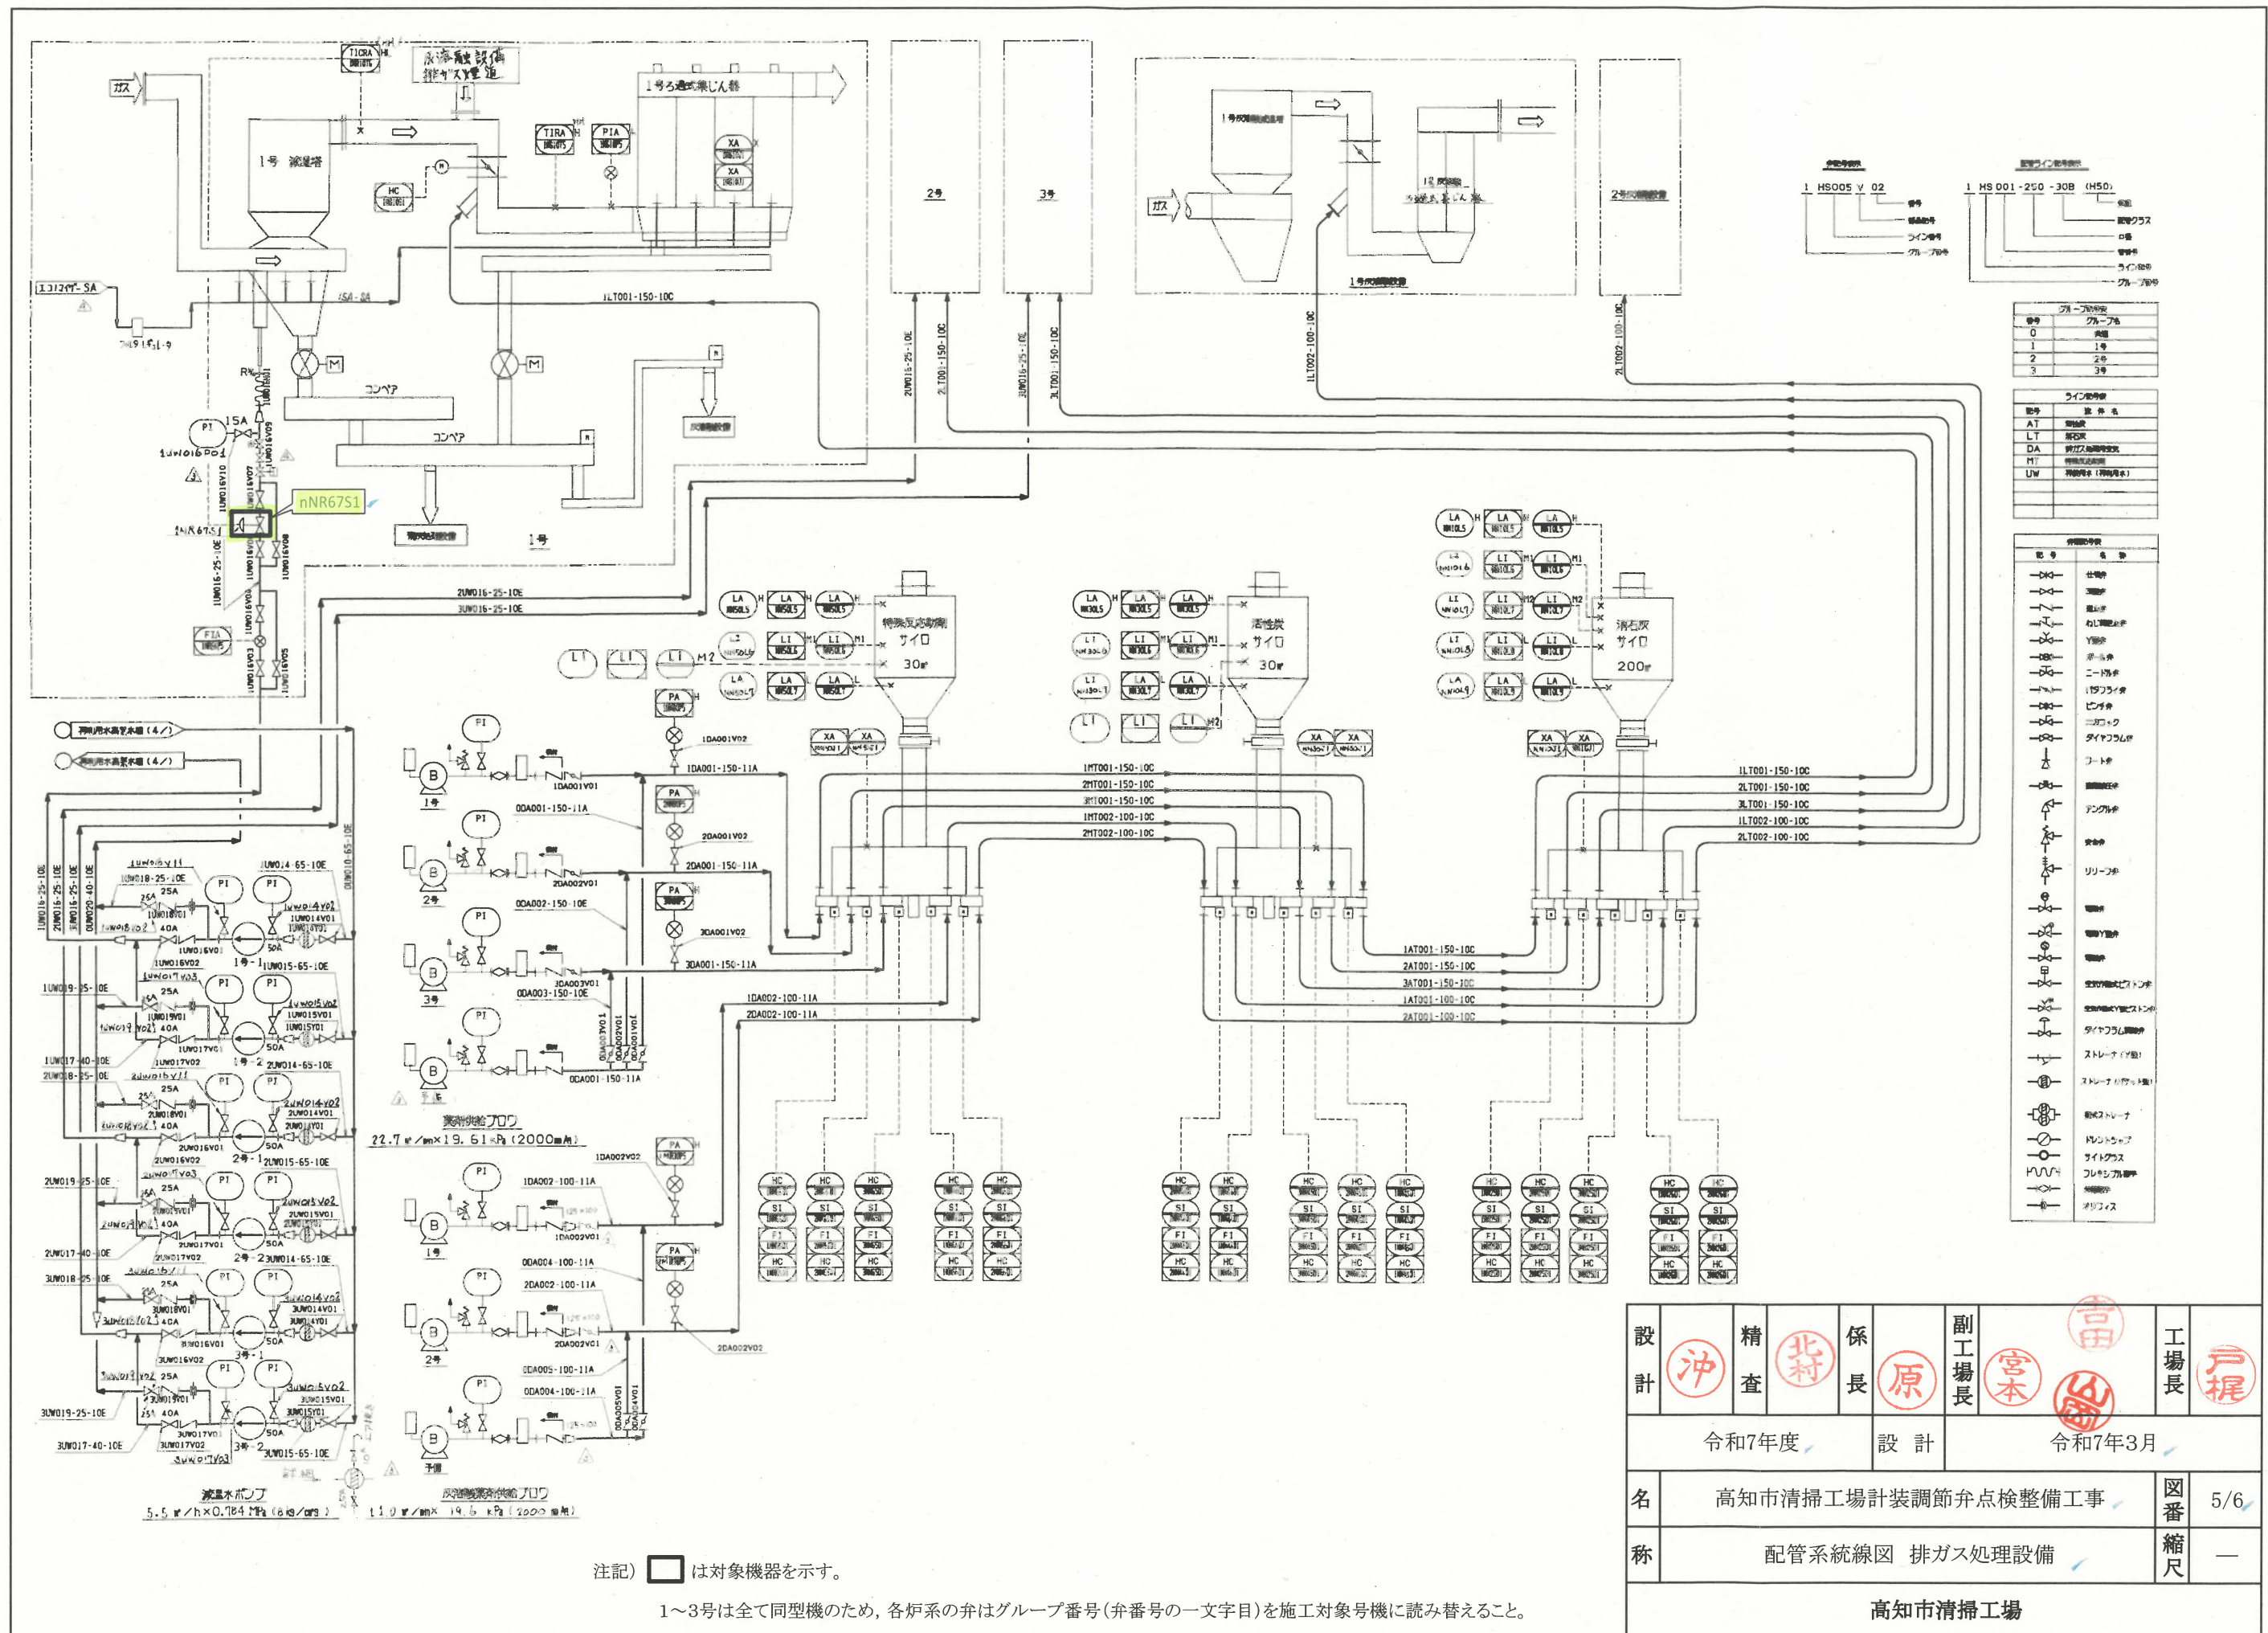


ライン種別	記号	名称
ガス	LA	ガス配管
水	LI	水配管
配管	DA	配管
配管	HT	配管
配管	LT	配管

記号	名称
LA	ガス配管
LI	水配管
DA	配管
HT	配管
LT	配管
LA	ガス配管
LI	水配管
DA	配管
HT	配管
LT	配管
LA	ガス配管
LI	水配管
DA	配管
HT	配管
LT	配管
LA	ガス配管
LI	水配管
DA	配管
HT	配管
LT	配管

設計	精査	係長	副工場長	工場長
沖	北村	原	宮本	戸根
令和7年度		設計	令和7年3月	
名	高知市清掃工場計装調節弁点検整備工事			図番 5/6
称	配管系統線図 排ガス処理設備			縮尺
高知市清掃工場				

注記) □ は対象機器を示す。
1〜3号は全て同型機のため、各炉系の弁はグループ番号(弁番号の一文数字)を施工対象号機に読み替えること。

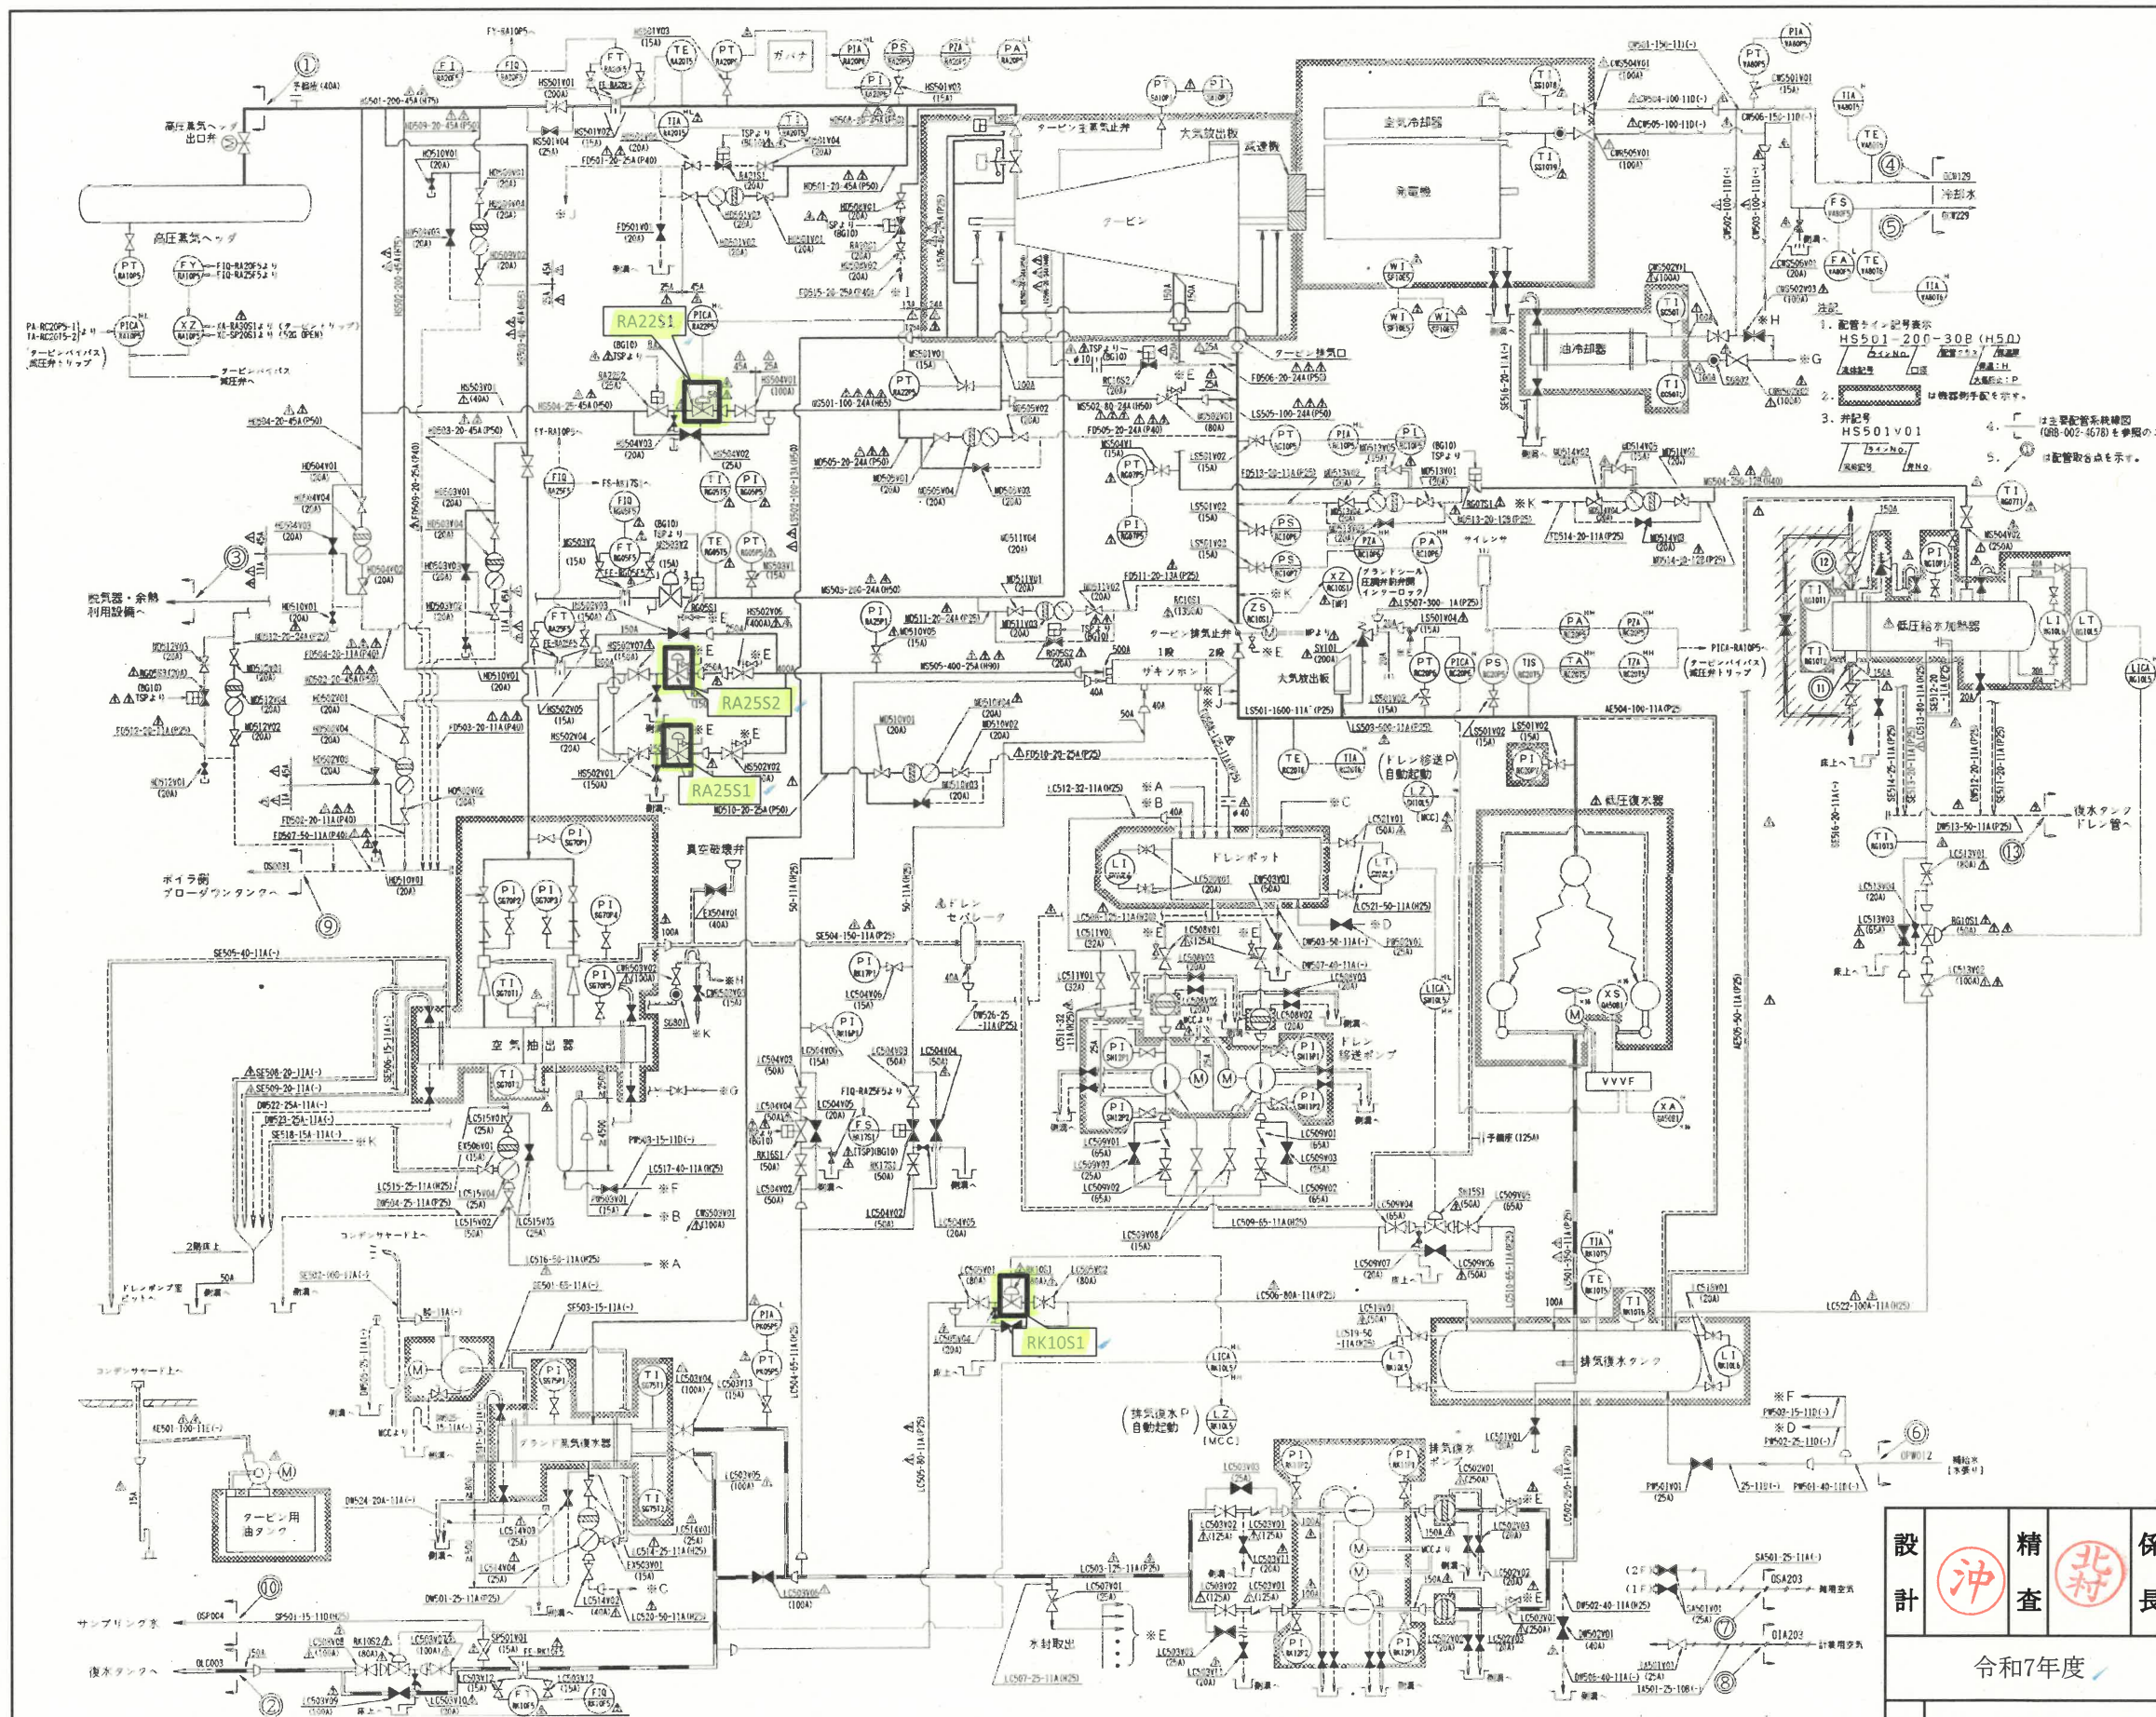

記号説明			
—	主蒸気	—	主蒸気
—	蒸気(一般)	—	蒸気(一般)
—	温水・給水	—	温水・給水
—	水(一般)	—	水(一般)
—	フレックス	—	フレックス
—	空気(バーバー)	—	空気(バーバー)
—	計装用空気	—	計装用空気
—	冷却水	—	冷却水
—	計装用電気	—	計装用電気
—	動力用電気	—	動力用電気
—	圧力計	—	圧力計
—	温度計	—	温度計
—	流量計	—	流量計
—	水位計	—	水位計
—	差圧計	—	差圧計
—	真空計	—	真空計
—	油圧計	—	油圧計
—	電圧計	—	電圧計
—	電流計	—	電流計
—	電力計	—	電力計
—	熱量計	—	熱量計
—	振動計	—	振動計
—	音圧計	—	音圧計
—	放射線計	—	放射線計
—	その他	—	その他

記号	第一号	記号	第二号
P	圧力	I	温度
T	温度	C	冷却
L	レベル	R	記録
F	流量	Q	熱量
A	振動	T	トランスミット
W	電力	S	信号
Z	位置	E	エレメント
X	その他	W	ウェル
		A	アラーム
		Z	安全または異常

記号	第一号	記号	第二号
P	圧力	I	温度
T	温度	C	冷却
L	レベル	R	記録
F	流量	Q	熱量
A	振動	T	トランスミット
W	電力	S	信号
Z	位置	E	エレメント
X	その他	W	ウェル
		A	アラーム
		Z	安全または異常

注記) は対象機器を示す。

設計	沖	精査	北村	係長	原	副工場長	宮本	工場長	戸根	
名	高知市清掃工場計装調節弁点検整備工事								図番	6/6
称	9,000kW 復水タービン発電設備 主管系線図								縮尺	—
高知市清掃工場										