

1. (170 × 430)

基礎圖
(A-A 矢視)




4

REF ID: A59350014

MR4R337254B

非常用発電機

端子箱
(巻電機、励磁機、回転計巻電機)

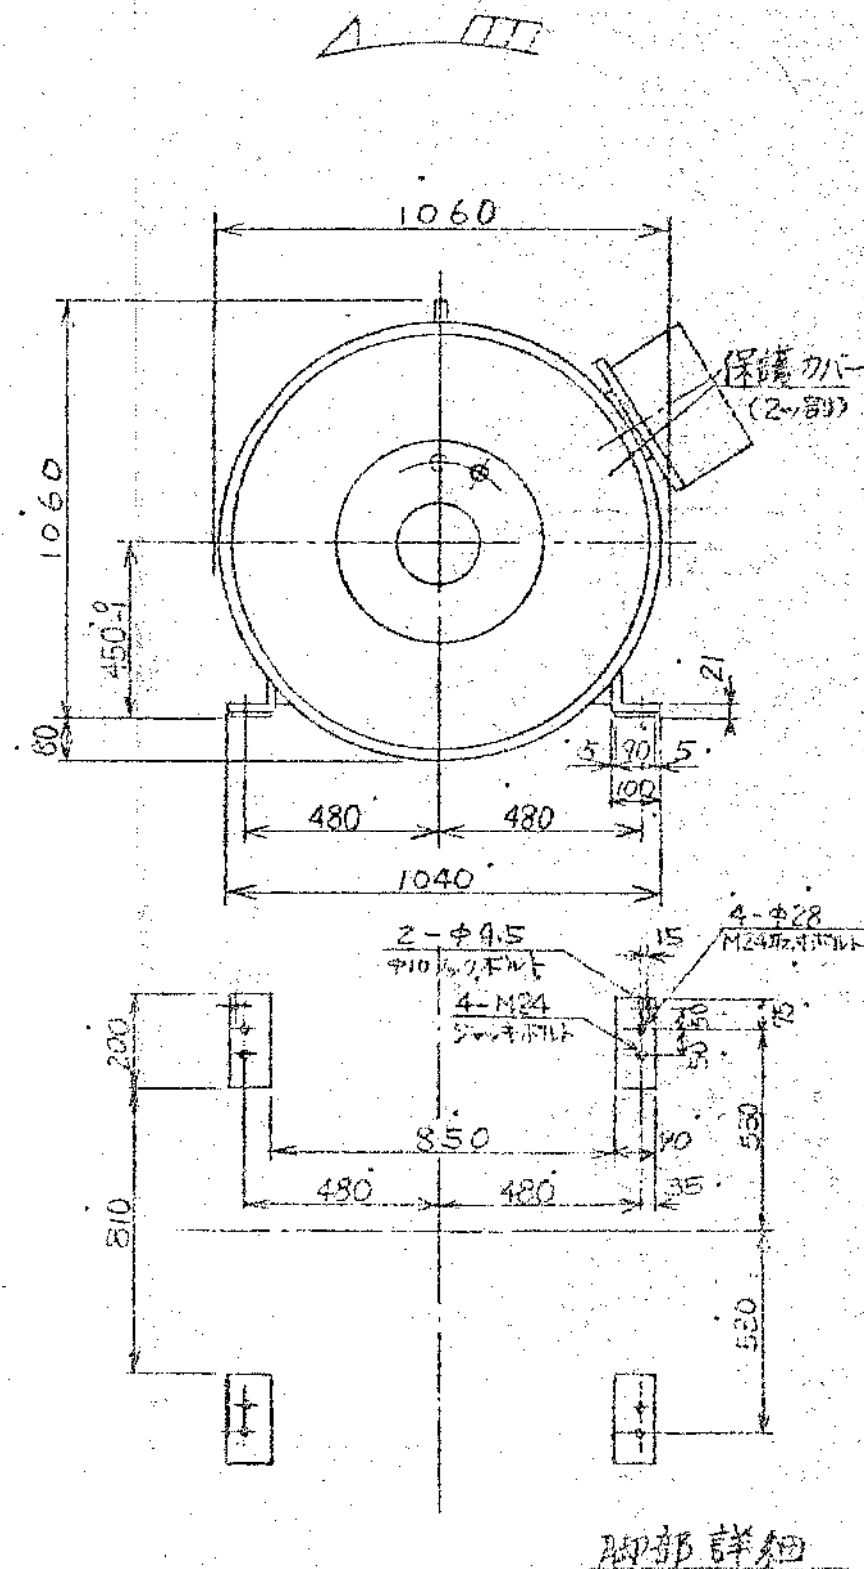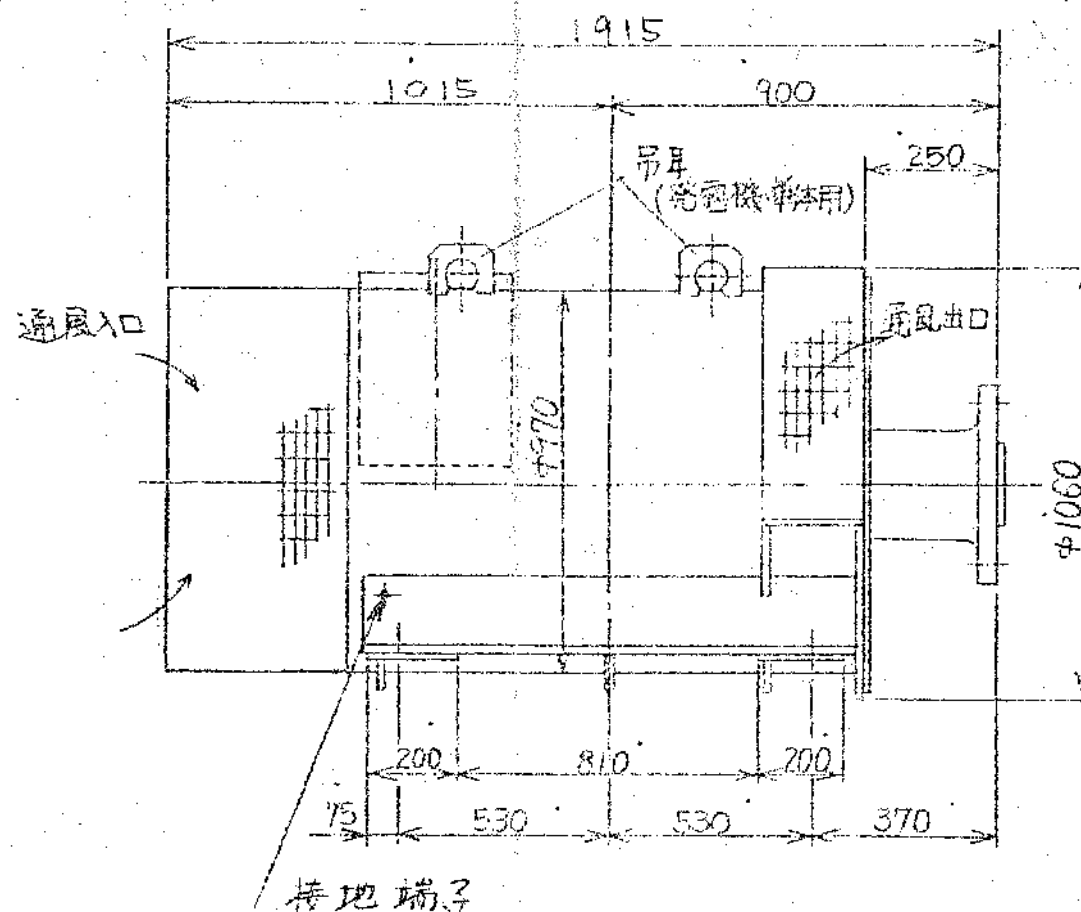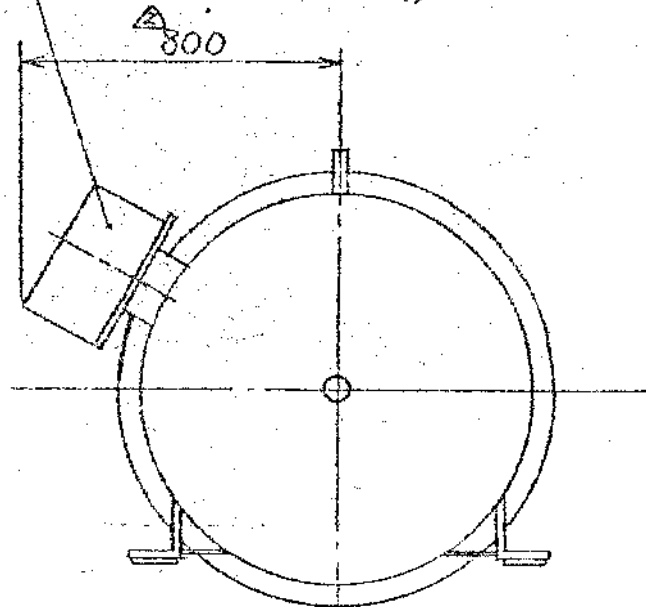

形式	外被の形	回転子の種類	定格の種類	出力	極数
E-AF	保護形	凸極形同期機	連続	750 KVA	8
回転速度	力率	相数	周波数	電圧	電流
900 rpm	0.8	3	60 Hz	6600 V	65.6 A





注記

1. 絶縁階級 F種
2. 概略重量 3300 kg
3. 片軸受構造
4. 励磁機: 10KVA-8P

2. 金型所訂正	B付	大塚	5/11
1. 金型所訂正	A付	大塚	5/10.8
DESCRIPTIONS	記号	図面	年月日
REVISION			

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検査	DESIGNED 設計	TITLE 名称
金子	大塚	清水	750 KVA 7ラシ交流発電機
第三角法	UNIT 単位	mm	外形寸法図
Mei Iensha Electric Mfg. Co., Ltd.			JOB NO. 工号
明電舎			149831R
			DWG NO. 図番
			MR4R337254B

発電機盤

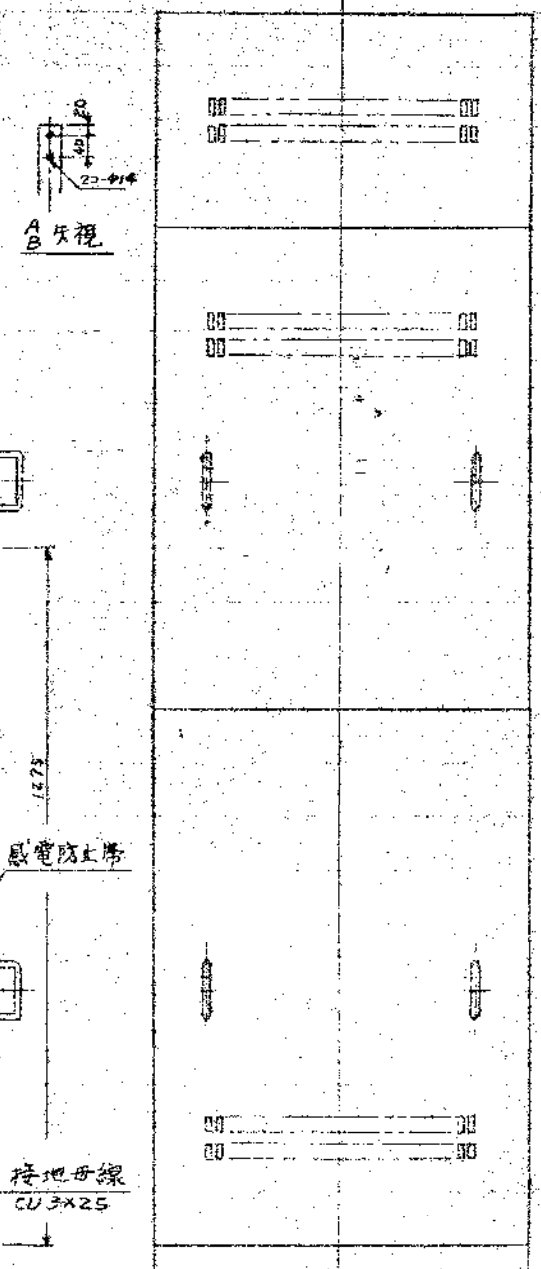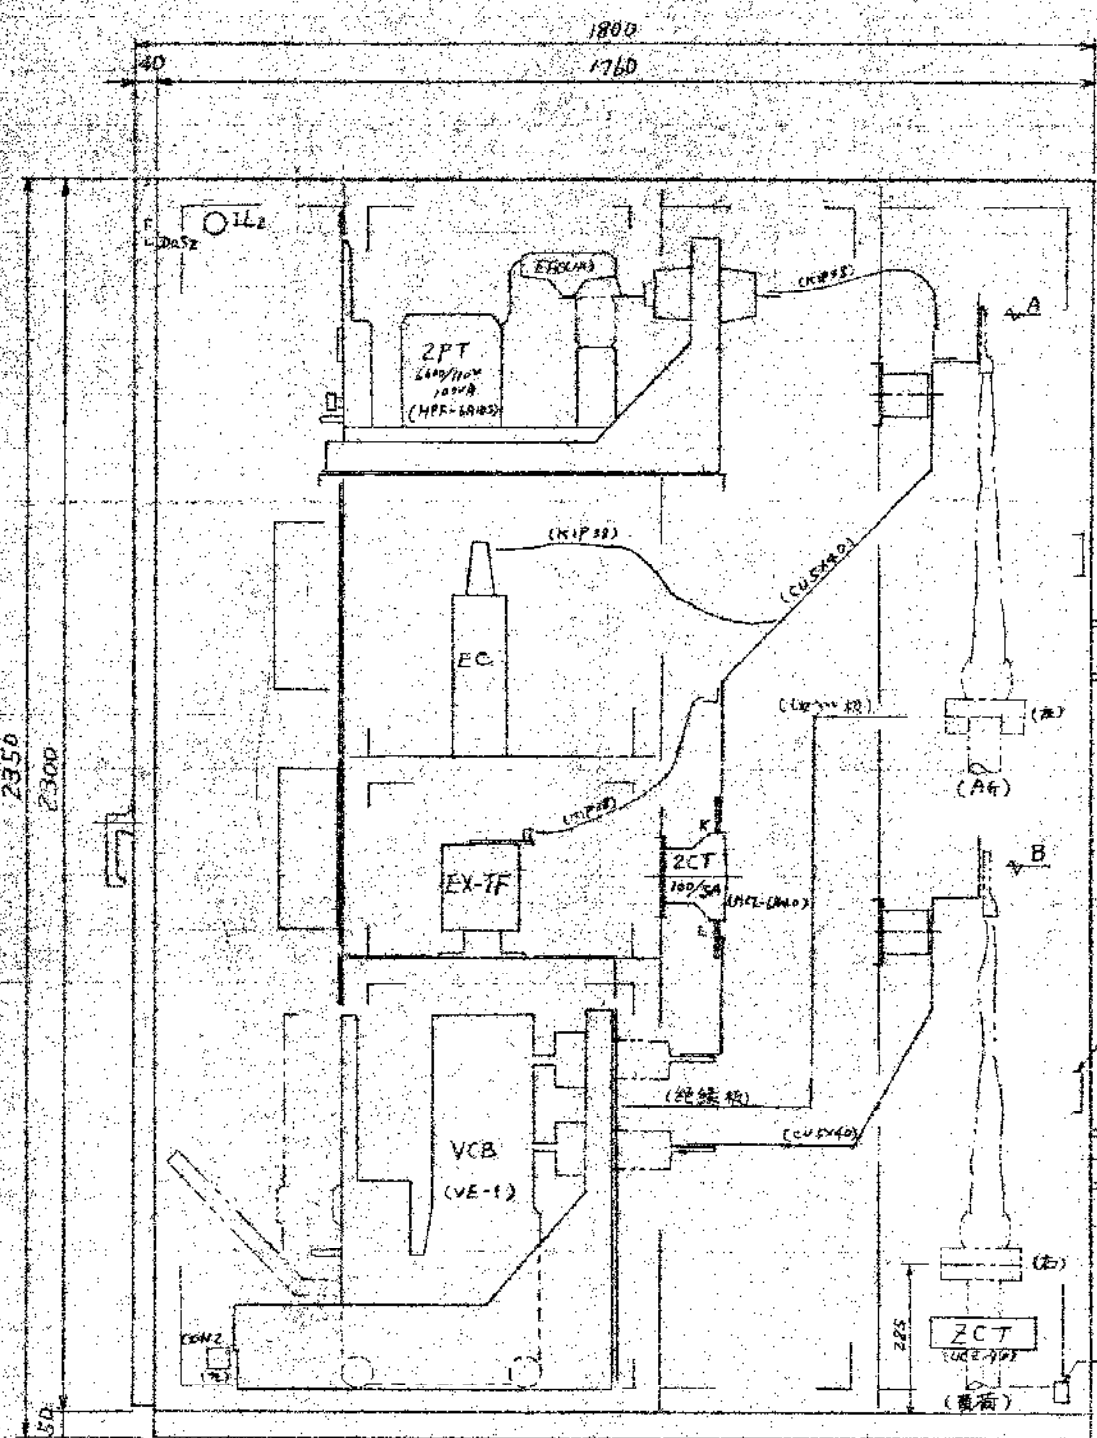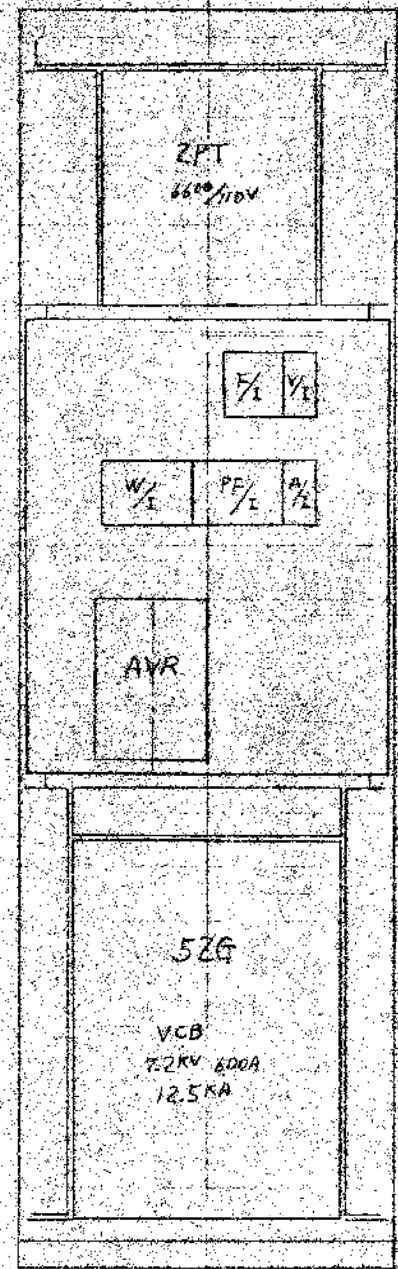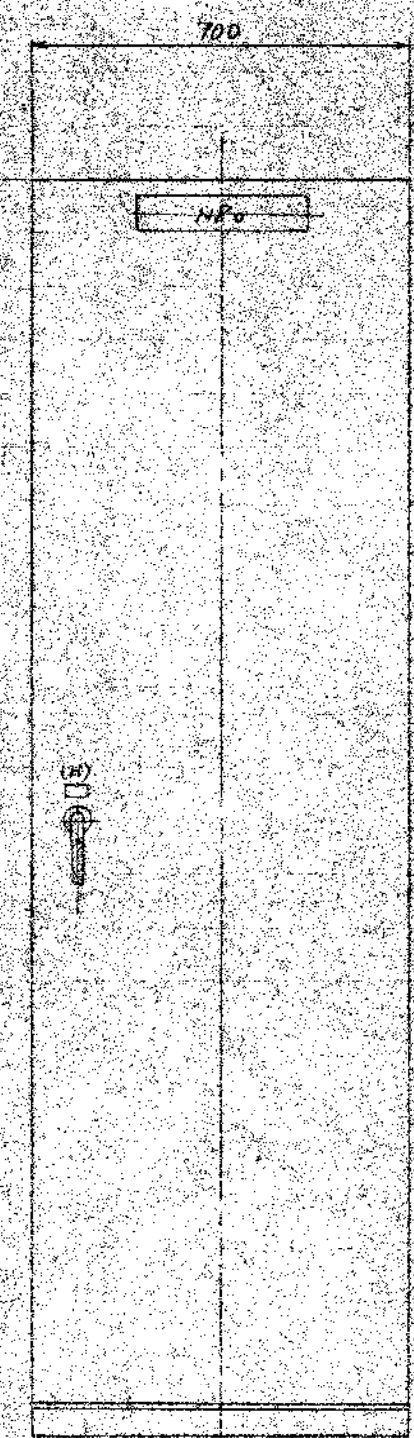

扉面詳細は MR15P 250018
を御参照下さい。

NP No.	記入文字
NP0	発電機盤


配電盤 形式	BEA-FF
閉鎖 機構	JEM 高圧 1153 単位閉鎖 JEM 高圧 1225 ネーション JEM 低圧 1265 閉鎖
閉鎖 機構	F2

塗装色	外面 マンセル SV7/1 内面 マンセル SV7/1
板厚	扉板 2.3mm 側板 1.6mm 前面板 1.6mm 天板 2.3mm
配電盤 の寸法	高さ 1300mm 幅 1300mm

REVISION	訂正	DESCRIPTIONS	記事	DESIGN	設計	DATE	年月日
1							
2							
3							
4							
5							
6							

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検査	DESIGNED BY 担当	TITLE 名称	発電機盤
桑岡	山下	岡田	組立図	
Meidensha Electric Mfg. Co., Ltd.	JOB NO. 工号	1A8434LD	DWG. NO. 図番	MR15P250025
株式会社 明電舎				

自動始動盤

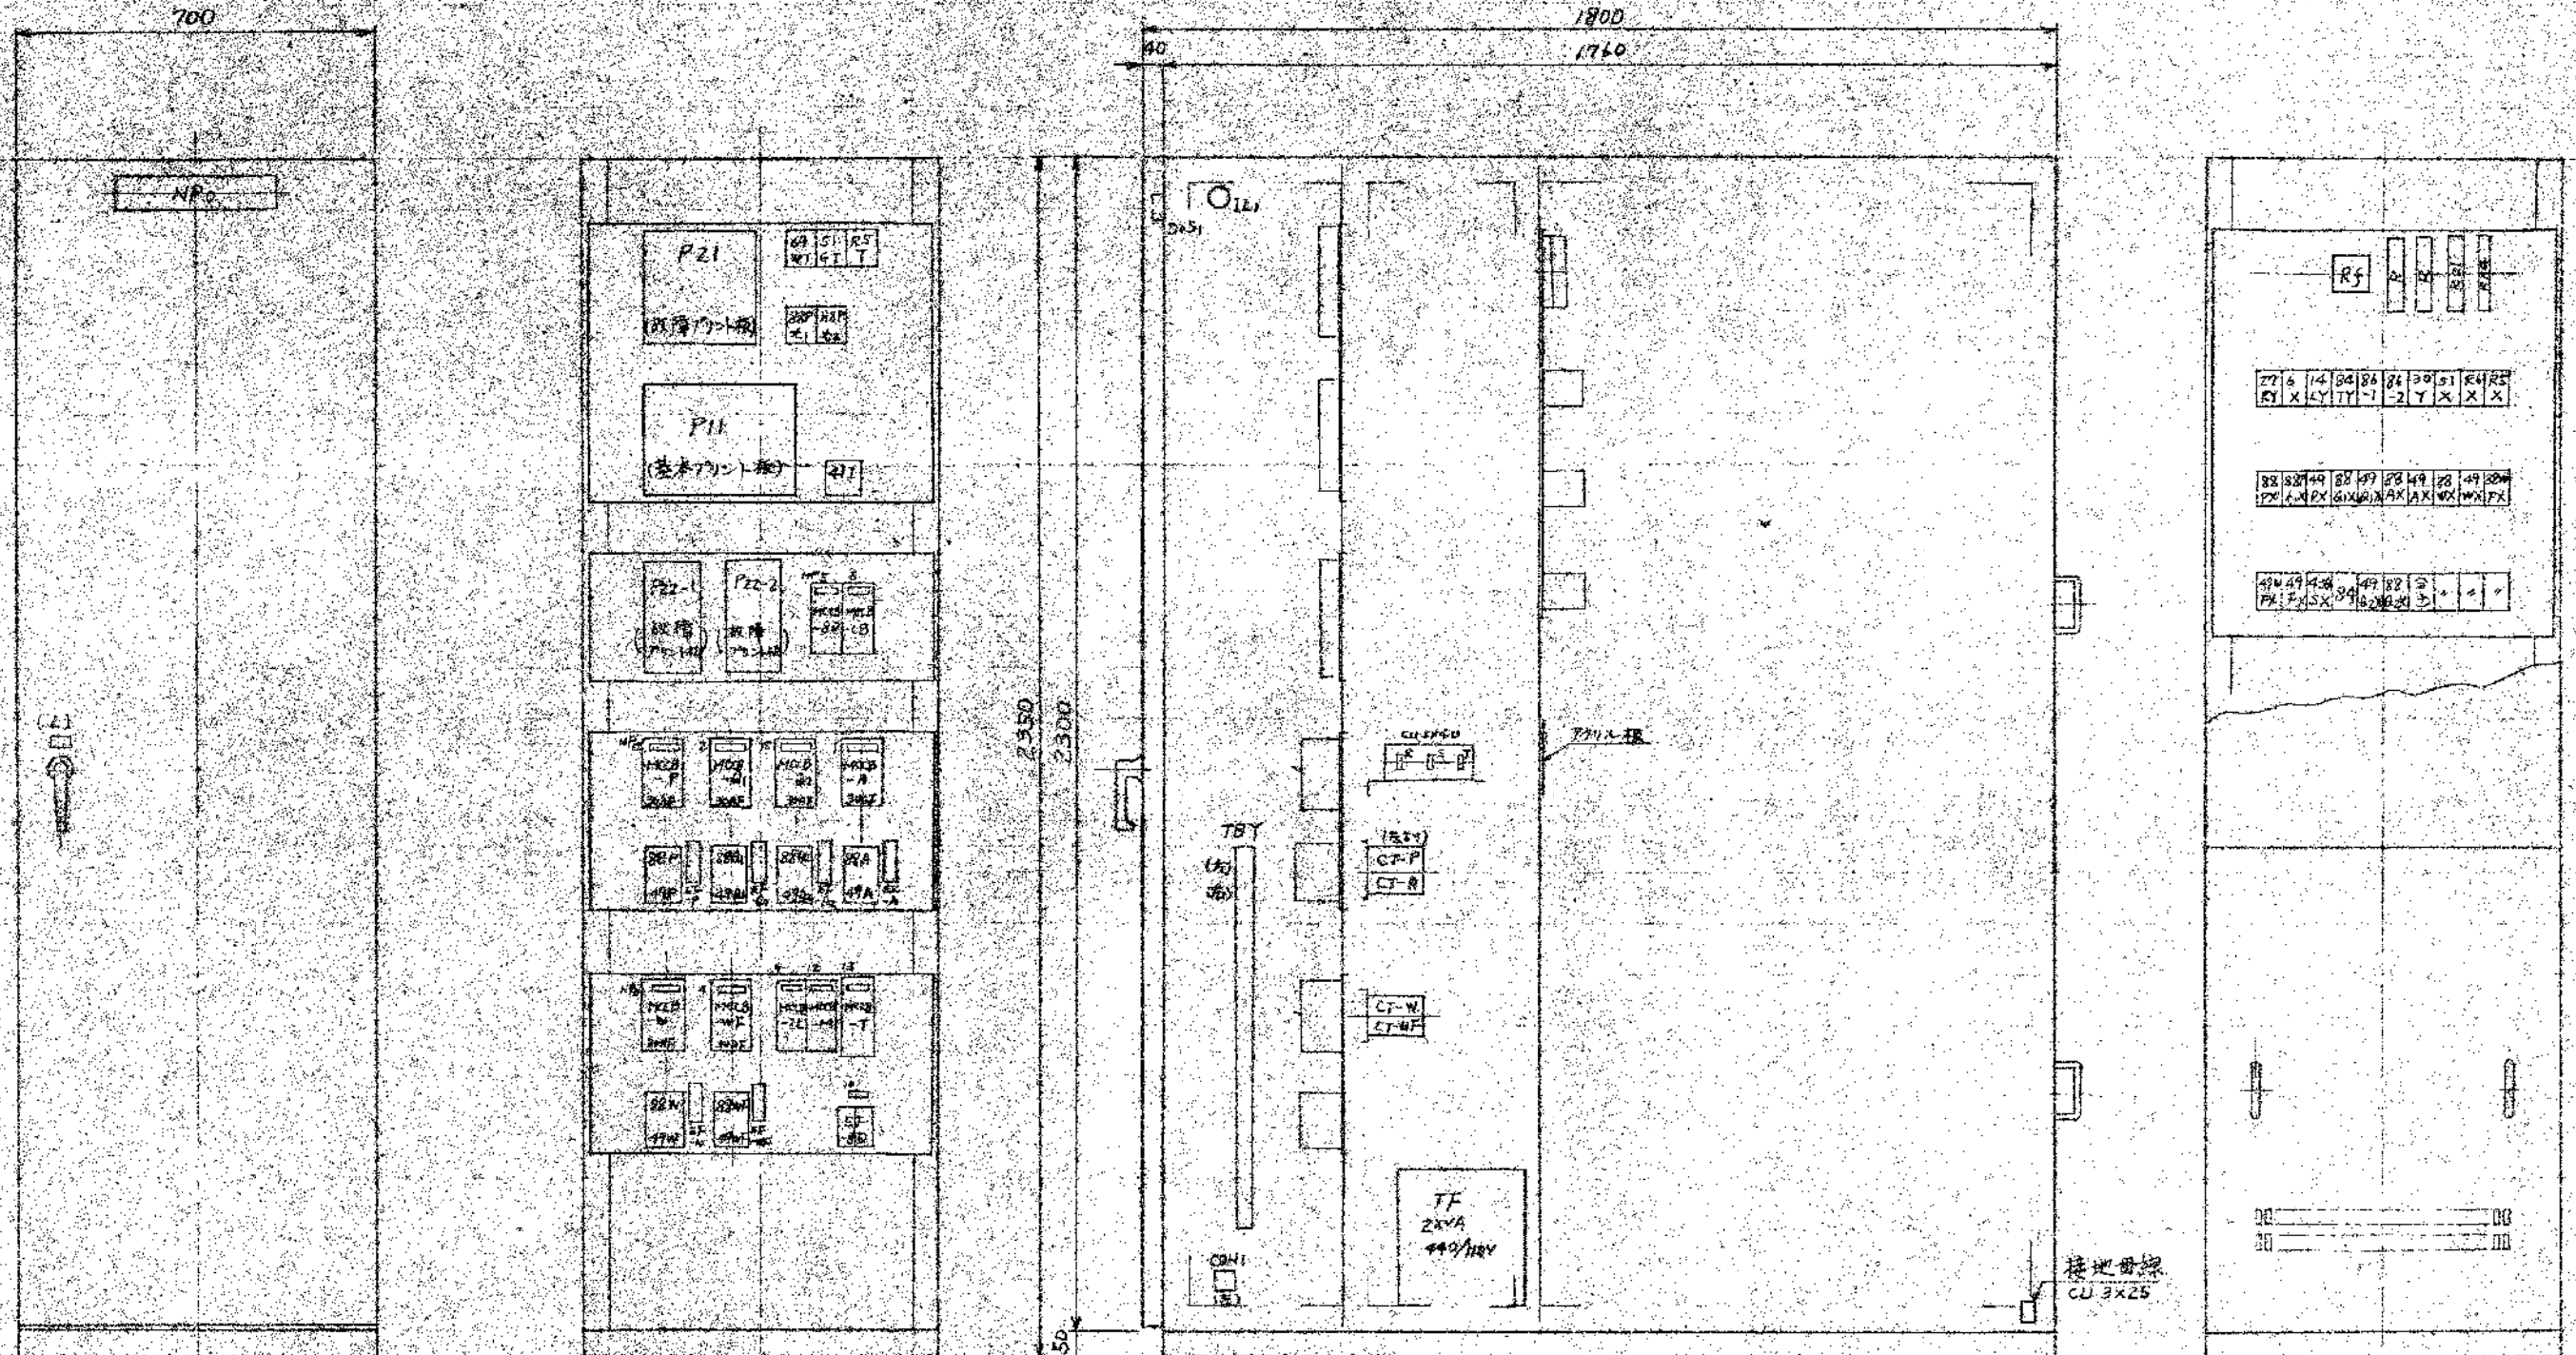

扉面詳細は MR15P-250018
を御参照下さい。

MP No.	記入文字		
MP0	自動始動盤		
1	空氣壓縮機	11	潤滑油プライミングポンプ
2	1号燃料移送ポンプ	12	補機制御電源
3	冷却水ポンプ	13	変圧器入力
4	冷却塔ファン	14	—
5	直流制御電源	15	2号燃料移送ポンプ
6	CB投入電源		
7	盤内照明コンセント		
8	—		
9	—		
10	プリント板制御電源		


電 式	BEA-FF		
閉 鎖 階 級	JEM 1753	高圧 準度閉鎖	
	JEM 1225	高圧 コンピ ネーション	
	JEM 1265	低圧 閉鎖	B

體 色	表面	5YR	
	内面	5YR/3	
板 厚	厚	3.2 mm	
	体 厚	2.8 mm	
	側面厚	1.6 mm	
	側面長	— mm	
	断面高	1.6 mm	
	无井面	2.2 mm	
打 穿 部 位			極
断面位置	断面端	90	度
断面位置	有低值		度

△			
△			
△			
△			
△			
MARK 記号	DESCRIPTIONS 記号	DESIGN 標準	DATE 年月日
	REVISION 訂正		

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検査	DESIGNED BY 担当者	TITLE 名稱
桑岡	山下	岡田	自動始動盤
3RD ANGLE PROJECTION 第三角法	UNIT 單位 mm	SCALE 尺 寸 1/	組 立 圖
Meidensha Electric Mfg. Co., Ltd. 株式会社 明電舎			JOB NO. 工号 1A8439LD
			DWG. NO. 圖番 MR15P250026

発電機盤、自動始動盤

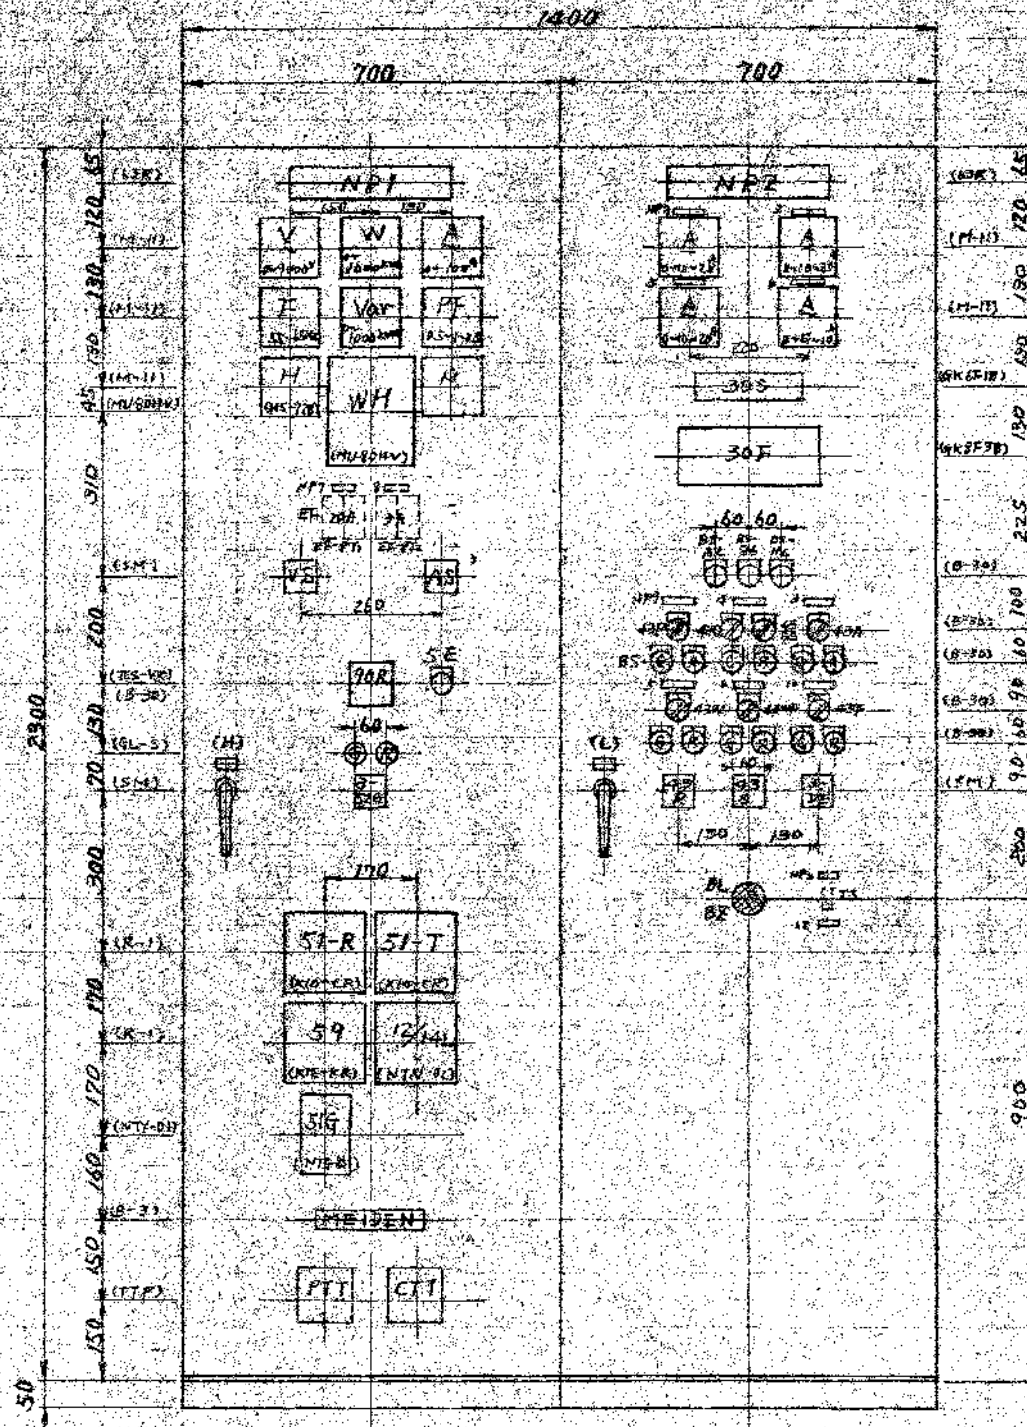

NP No.	記入文字	NP No.	記入文字
1	発電機盤	7	PT22R1
2	自動始動盤	8	PT22R2
3	空気圧縮機	9	潤滑油プライミングポンプ
4	燃料移送ポンプ	10	排気ファン
5	冷却水ポンプ	11	試験始動
6	冷却塔ファン	12	常 位

43S	操作:手動一回動
43R	始動
43G	停止
43S	1号 - 2号

305 記入文字

(10)	制電	御電	常電	用源	運轉	停止			(11)
------	----	----	----	----	----	----	--	--	------

30F 記入文字

(A)	怠速 渋滞	潤滑油温 上昇	潤滑油圧 低下	冷却水温 上昇	冷却水 断水	過速度	非常 停止	過電圧	(B)
(C)			過電流	地絡				排気バルブ 故障	(D)
(E)	空気圧 低下	燃料油漏 低下	冷却水位 低下	空気圧漏 故障	燃料移送 ポンプ 故障	冷却水 ポンプ 故障	冷却塔 ポンプ 故障	潤滑油 ポンプ 故障	(F)

接液色	表面	マントル SV71	
	内面	マントル SV71	
板厚	鋼	3.2 mm	
	床板	2.3 mm	
	側板	1.6 mm	
	側面厚	—	mm
	背面板	1.6 mm	
	天井板	2.3 mm	
配電容量			kg
箱の 開き角	側面開	44°30' (27°)	度
	前面開	—	度

配電盤 型式		BEA-FF	
開 閉 機 種 番 号	JEM 1153	高圧 単位閉鎖	F2
	JEM 1225	高圧 マン ション	/
	JEM 1265	低 圧 閉 鎖	B

△				
△				
△				
△				
△				
△				
NAME 記名	DESCRIPTIONS 記事	DESIGN 担当	DATE 年月日	
	REVISION 訂正			

APPROVED BY 承認	CHECKED BY 検査	DESIGNED BY 担当	TITLE 名称
桑岡	山下	岡田	扉面器具配置図
3RD READER SECTION 第三角法	UNIT 単位 用尺	SCALE 尺 寸 1/10	
Meidensha Electric Mfg. Co., Ltd. 株式会社 明電舎			JOB NO. 工号 148434LD
			DWG. NO. 図番 MR15P250018