

電氣・計装設備写真票



No. 1

受変電設備

取引用計量盤

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 2

受変電設備

電気室接地接続箱

E1

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 3

受変電設備

プラント動力主幹盤

盤内に蛍光灯なし。
(要整備)

良



No. 4

受変電設備

No.1、No.2ばっ気

ブロワ盤

盤内の蛍光灯が切れている。(要整備)

良



No. 5


受変電設備

No.3、No.4ばっ気

ブロワ盤

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良

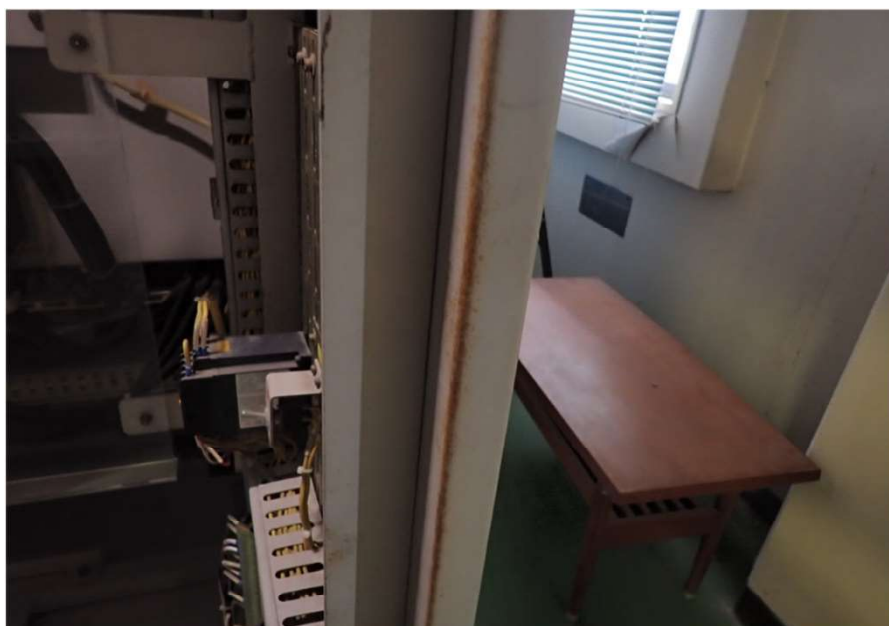

No. 6

受変電設備

No.5ばっ気ブロワ

誘引ファン盤

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 7

受変電設備

車庫分電盤

(管理棟2F)

発錆、腐食が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 8

動力盤設備

薬注・給水・脱臭動力盤

(CC-4)

ユニットに不具合が認められる。

要補修



No. 9

動力盤設備

場内動力盤

(屋外ホッパ室横)

特に支障は認められない。(要清掃)

良




No. 10

動力盤設備

場内動力盤

(屋外ホッパ室横)
特に支障は認められない。(要清掃)

良

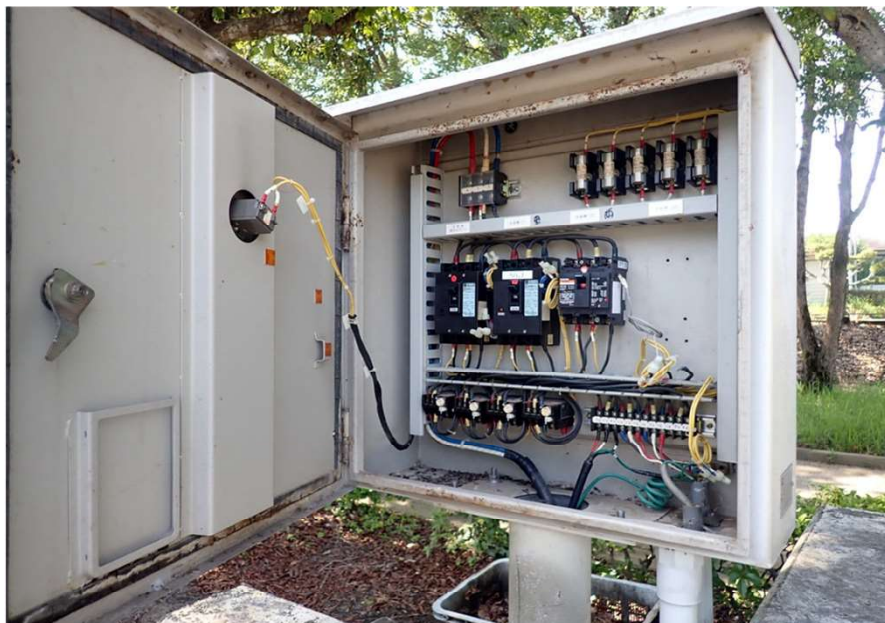

No. 11

動力盤設備

洗車場機側盤

枠に発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 12

監視制御設備

油面・煤煙監視盤

(管理棟機械室)
発錆が認められる。電源供給なし。

要交換



No. 13


監視制御設備

中央監視盤

(CK1・CK2)

老朽化、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良

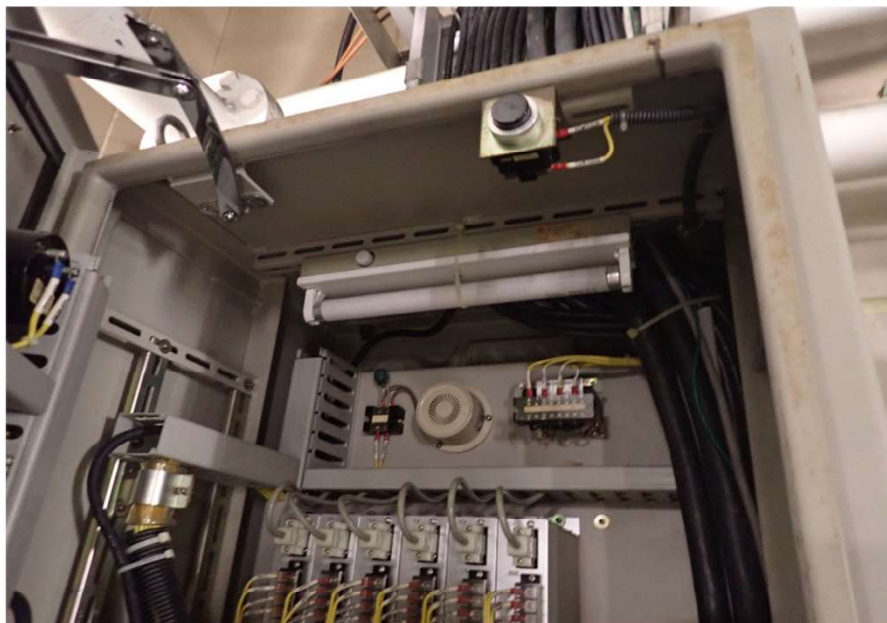

No. 14

監視制御設備

脱臭設備操作盤

(LP-5)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 15

監視制御設備

除砂設備操作盤

(LP-1)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 16

監視制御設備

搬入車床用カメラ

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 17

監視制御設備

前処理用カメラ

架台に発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 18

監視制御設備

汚泥処理操作盤

(LP-7)

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 19

監視制御設備

No.3、4脱水機制御盤

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 20

監視制御設備

No.1機械棟ポンプ室操作盤

(LP-2)

枠に発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 21

監視制御設備

3号集水ポンプ

インバーター盤

枠に発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 22


監視制御設備

アルコールポンプ操作盤

(LP-15)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良

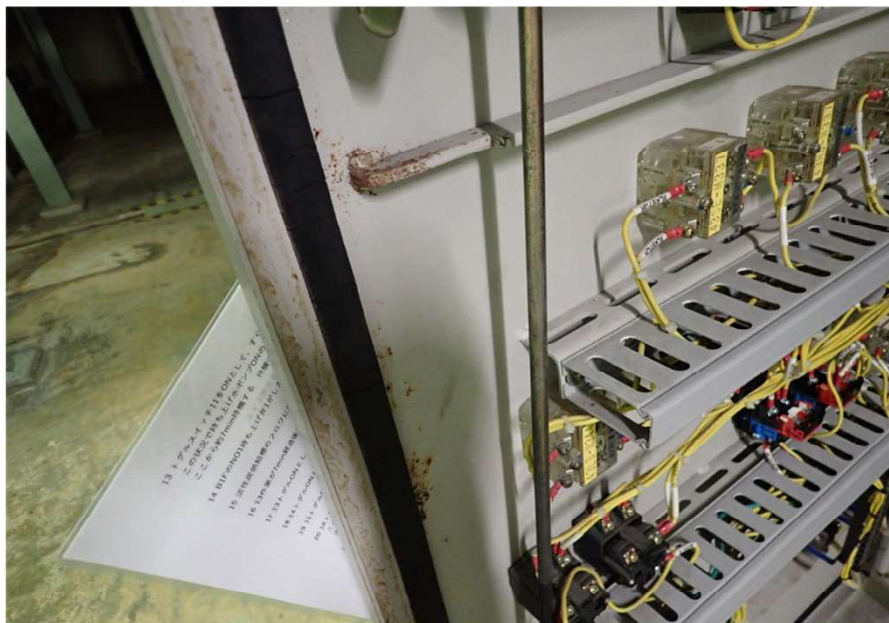

No. 23

監視制御設備

活性炭吸着塔操作盤

(LP-11)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 24

監視制御設備

処理棟ポンプ室操作盤

(LP-12)

発錆が認められる。蛍光灯なし。

良



No. 25

監視制御設備

1系No.2返送汚泥ポンプ

インバーター盤

塗装剥がれが認められる。(要清掃)

良



No. 26

監視制御設備

再利用給水加圧

ポンプ盤

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 27

監視制御設備

現場盤(放流)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 28

監視制御設備

放流用カメラ

架台に発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 29

監視制御設備

沈殿槽操作盤

(LP-9)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 30

監視制御設備

硝化液ポンプ伝送盤

(LP13SEQ)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 31

監視制御設備

硝化液ポンプ操作盤

(LP-13)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 32

監視制御設備

薬注設備操作盤A

(LP-14A)

枠に発錆が認められる。

良



No. 33

計測設備

井水流量計盤

枠に発錆、腐食が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 34

計装設備

第1浄化槽汚泥受入槽

液位計(LIA-1-3)

塗装剥がれ、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 35

計装設備

第1生し尿貯留槽

液位計(LIA-2-1)

塗装剥がれが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 36

計装設備

第1浄化槽汚泥貯留槽

液位計(LIA-2-3)

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 37

計装設備

プラント用水流量計

(FIQ-15)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 38

計装設備

井水流量計

(FIQ-17B)

発錆、塩析が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 39

計装設備

砂ろ過処理水槽

水位計(LIA-4)

特に支障は認められない。(要清掃)

良



No. 40

計装設備

活性炭処理水槽

液位計(LIA-5)

塗装剥がれ、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 41

計装設備

排水槽液位計

(LIA-9)

塗装剥がれ、発錆が認められる。

良



No. 42

計装設備

2系余剰汚泥

流量計(FICQ-1-2)

発錆、汚れが認められる。(要清掃)

良



No. 43

計装設備

2系沈殿槽流出水

流量計(FIQ-6-2)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 44

計装設備

2系凝沈汚泥

流量計(FIQ-7-2)

発錆、塩析、汚れが認められる。(要清掃)

良



No. 45

計装設備

再利用水給水

流量計

塗装剥がれ、汚れが認められる。(要清掃)

良



No. 46

計装設備

1系凝集槽(中和)

pH計(PHI-1-1)

塗装剥がれ、発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 47

計装設備

1系返送汚泥

流量計(FI-2-1)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 48

計装設備

1系生し尿流量計

(FIQ-2-1)

発錆が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 49

計装設備

2系循環液流量計

(FI-1-2)

故障中。

要更新



No. 50

自家発電設備

自家発電装置

老朽化により更新が必要。

改造



No. 51

自家発電設備

発電機盤

老朽化により更新が必要。

改造



No. 52

自家発電設備

自動始動盤

老朽化により更新が必要。

改造



No. 53

自家発電設備

燃料移送ポンプ1号

老朽化により更新が必要。

改造



No. 54

自家発電設備

燃料移送ポンプ2号

老朽化により更新が必要。

改造



No. 55

自家発電設備

空気圧縮機

老朽化により更新が必要。液漏れが認められる。

改造



No. 56

自家発電設備

冷却水槽

老朽化により更新が必要。

改造



No. 57

自家発電設備

燃料小出槽

老朽化により更新が必要。

改造



No. 58

自家発電設備

冷却塔

老朽化により更新が必要。塗装剥がれ、発錆が認められる。

改造



No. 59

自家発電設備

クーリングタワー

開閉器箱

老朽化により更新が必要。

改造



No. 60

自家発電設備

冷却水揚水ポンプ

老朽化により更新が必要。発錆が認められる。

改造



No. 61

自家発電設備

空気槽/空気制御盤

老朽化により更新が必要。

改造



No. 62

自家発電設備

排気消音機

老朽化により更新が必要。

改造



No. 63

自家発電設備

排気ファン

老朽化により更新が必要。

改造