


高知市立介良 第二小学校新築工事 (電気設備工事) 竣工図


平成10年2月

不二電気工芸株式会社


| 図番 | 内 容 | 単 位 |
|------|---------------------------|-------|
| E-01 | キュービクル式高圧受電設備取替図 | — |
| E-02 | 分電盤取替図 (1) | — |
| E-03 | 分電盤取替図 (2) | — |
| E-04 | 分電盤取替図 (3) | — |
| E-05 | 分電盤取替図 (4) | — |
| E-06 | 幹線設備系統図 | — |
| E-07 | 1階幹線・動力設備 | 1/200 |
| E-08 | 2階幹線・動力設備 | 1/200 |
| E-09 | 3階幹線・動力設備 | 1/200 |
| E-10 | 4階幹線・動力設備 | 1/200 |
| E-11 | 照明器具取替図 (1) | — |
| E-12 | 照明器具取替図 (2) | — |
| E-13 | 1階電灯設備 | 1/200 |
| E-14 | 2階電灯設備 | 1/200 |
| E-15 | 3階電灯設備 | 1/200 |
| E-16 | 4階電灯設備 | 1/200 |
| E-17 | 1階コンセント設備 | 1/200 |
| E-18 | 2階コンセント設備 | 1/200 |
| E-19 | 3階コンセント設備 | 1/200 |
| E-20 | 4階コンセント設備 | 1/200 |
| E-21 | 電話設備・コンピューター配管設備系統図 | — |
| E-22 | 1階電話設備・コンピューター配管設備 | 1/200 |
| E-23 | 2階電話設備・コンピューター配管設備 | 1/200 |
| E-24 | 3階電話設備・コンピューター配管設備 | 1/200 |
| E-25 | 4階電話設備・コンピューター配管設備 | 1/200 |
| E-26 | 放送設備系統図 | — |
| E-27 | 1階放送設備 | 1/200 |
| E-28 | 2階放送設備 | 1/200 |
| E-29 | 3階放送設備 | 1/200 |
| E-30 | 4階放送設備 | 1/200 |
| E-31 | テレビ共聴設備系統図 | — |
| E-32 | 1階テレビ共聴設備・電気時計設備 | 1/200 |
| E-33 | 2階テレビ共聴設備・電気時計設備 | 1/200 |
| E-34 | 3階テレビ共聴設備・電気時計設備 | 1/200 |
| E-35 | 4階テレビ共聴設備・電気時計設備 | 1/200 |
| E-36 | 火災報知設備系統図 | — |
| E-37 | 防火戸自動閉鎖設備・消火ポンプ駆動系統図 | — |
| E-38 | 1階火災報知設備・緊急時出設備 | 1/200 |
| E-39 | 2階火災報知設備・緊急時出設備 | 1/200 |
| E-40 | 3階火災報知設備・緊急時出設備 | 1/200 |
| E-41 | 4階火災報知設備・緊急時出設備 | 1/200 |
| E-42 | 1階防火戸自動閉鎖設備・消火灯設備・警備用配管設備 | 1/200 |
| E-43 | 2階防火戸自動閉鎖設備・消火灯設備・警備用配管設備 | 1/200 |
| E-44 | 3階防火戸自動閉鎖設備・消火灯設備・警備用配管設備 | 1/200 |
| E-45 | 4階防火戸自動閉鎖設備・消火灯設備・警備用配管設備 | 1/200 |
| E-46 | 照明器具取替図 (3) | — |
| E-47 | 屋外電灯設備・運動場照明設備 | 1/200 |
| E-48 | 屋外運動場・新電設備 | 1/300 |

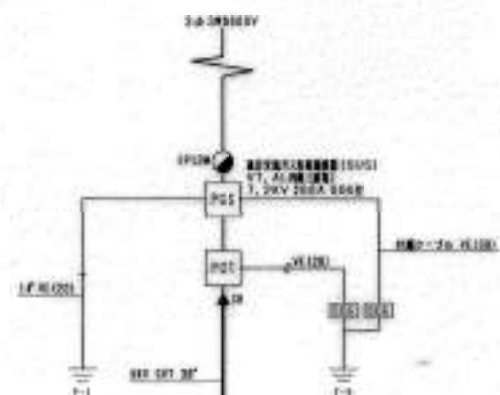

高圧電力受電設備

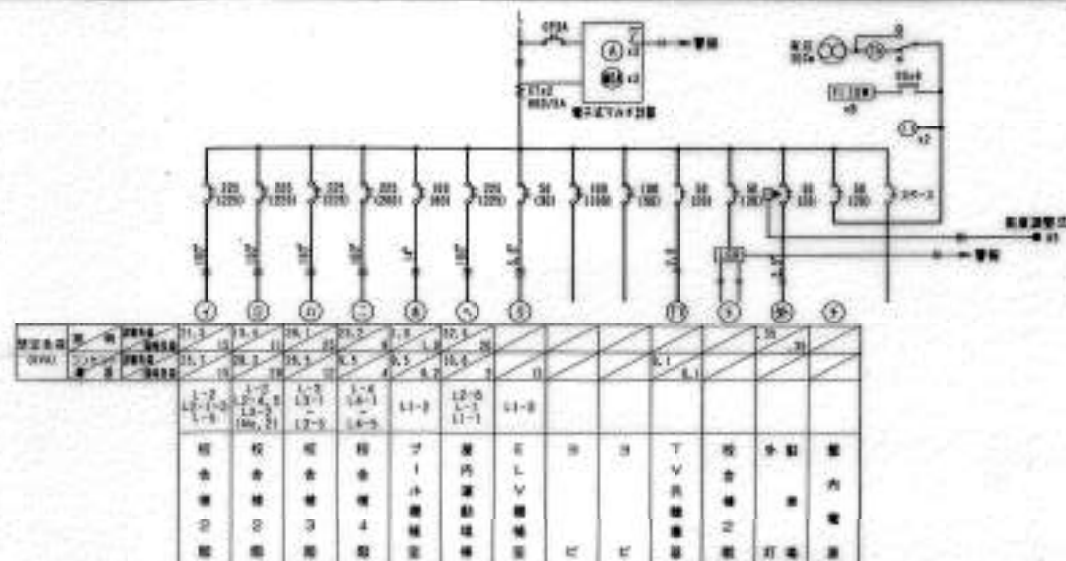

高圧電力受電設備

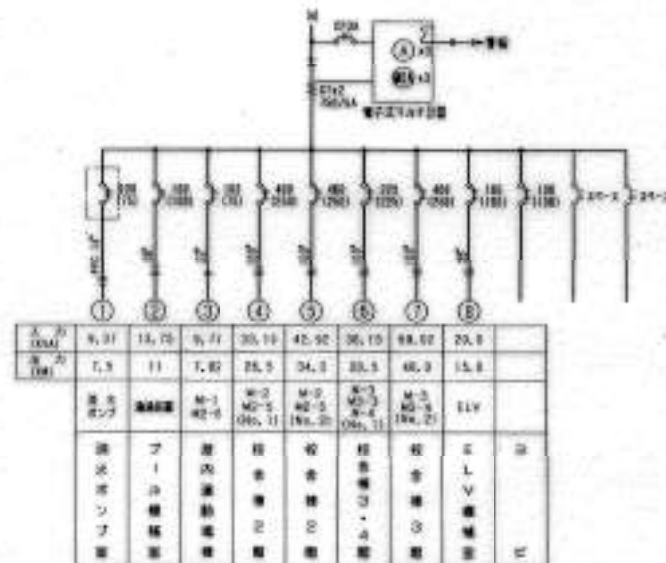

高圧電力受電設備

図 12
4.2
4.3
4.4



不二電気工務株式会社

東京都港区七番1号 TEL:03-5561-0000

図 13

図 14

図 15

図 16

図 17

図 18

図 19

図 20

図 21

図 22

図 23

図 24

図 25

図 26

図 27





図 28

図 29

図 30



図 31

図 32

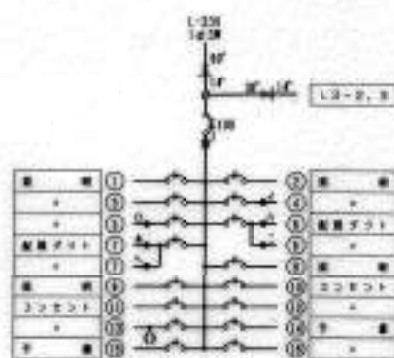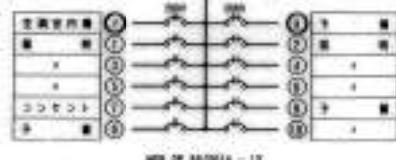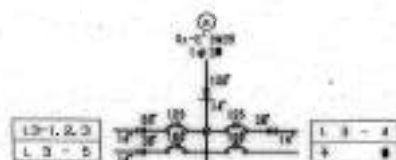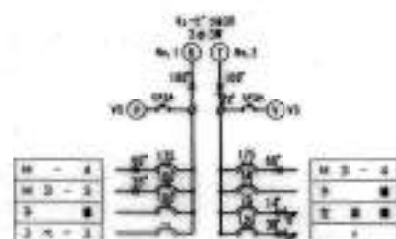





M-3, L-3-1, T-3-1
M-3, L-3-2, T-3-2
M-3, L-3-3, T-3-3

電力 M-3 電灯 L-3-1 照明 T-3-1 自立型 3F 4号単相分岐箱

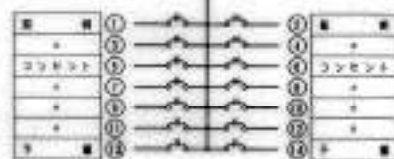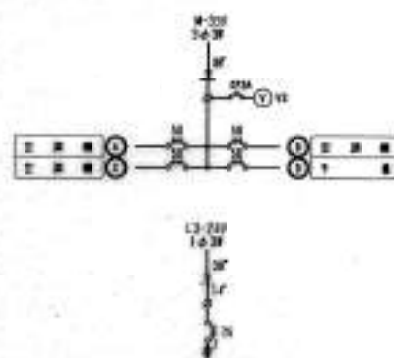


M-3, L-3-1, T-3-1

電力 M-3 電灯 L-3-2 照明 T-3-2 自立型 3F 4号単相分岐箱

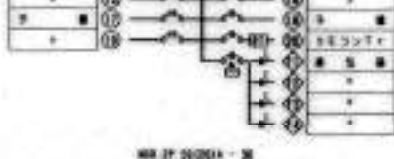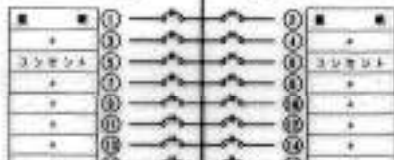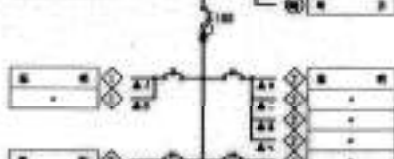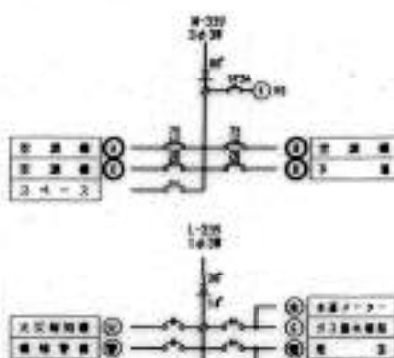


M-3, L-3-1, T-3-1
M-3, L-3-2, T-3-2
M-3, L-3-3, T-3-3

電力 M-3 電灯 L-3-3 照明 T-3-3 自立型 3F 4号単相分岐箱

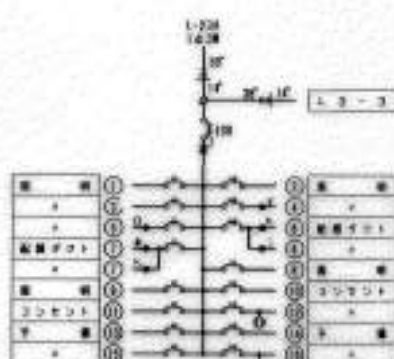

M-3, L-3-1, T-3-1
M-3, L-3-2, T-3-2
M-3, L-3-3, T-3-3


電力 L-3-2 電灯 T-3-2 自立型 3F 4号単相分岐箱

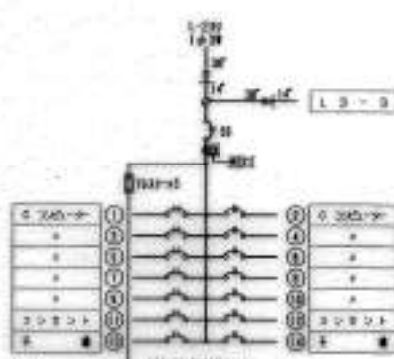


M-3, L-3-1, T-3-1

コンクリート L-3-5 照明 T-3-5 自立型 3F コンクリート型


電力 M-3 電灯 L-3-4 照明 T-3-4 自立型 3F 4号単相分岐箱

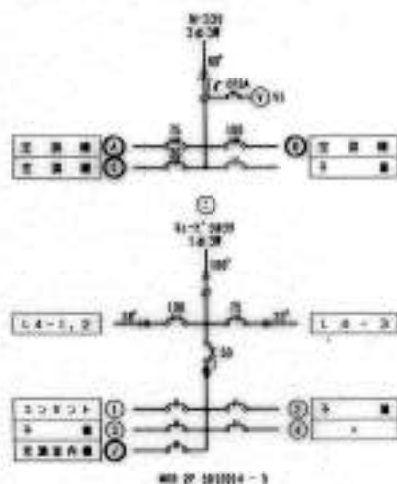


図面 M-4 電灯 L-4 設備 T-4 自立型 4F EPB

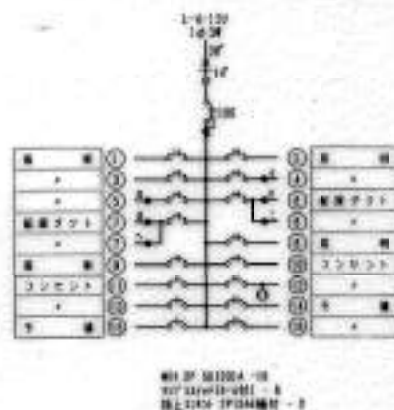


電灯 L4-2 設備 T4-2 自立型 4F 5号機多分岐箱

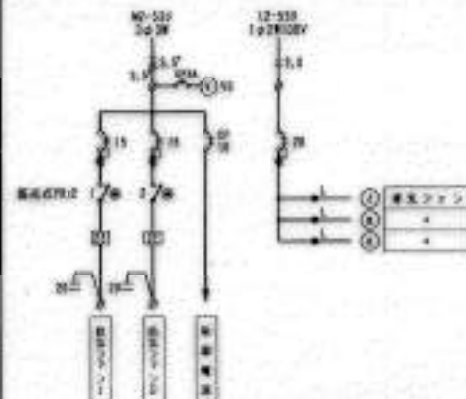


給電ファン機 F-1 設備機 3F 設備

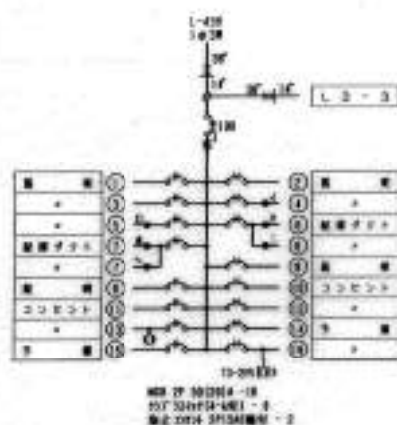

電灯 L4-1 設備 T4-1 自立型 4F 自立型多分岐箱

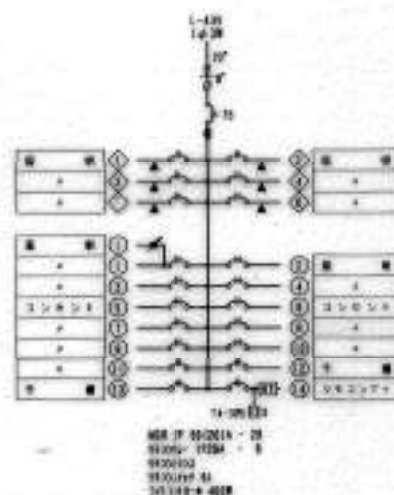

電灯 L4-3 設備 T4-3 自立型 4F 設備機

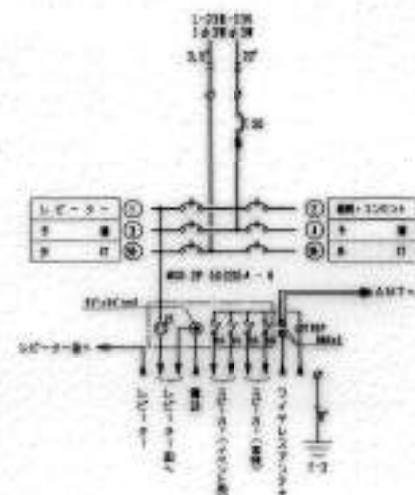

電灯 L-5 設備 T-5 自立型 設備機

図面
629
630
631




不二電気工務株式会社
高知市南町7番1号 TEL097-6553

図面
作成
平成10年2月

設計
井上


工事名 高知市立中央第二小学校新築工事 (電気設備工事)
図面名 分電盤設置図 (4)

図工
E-05

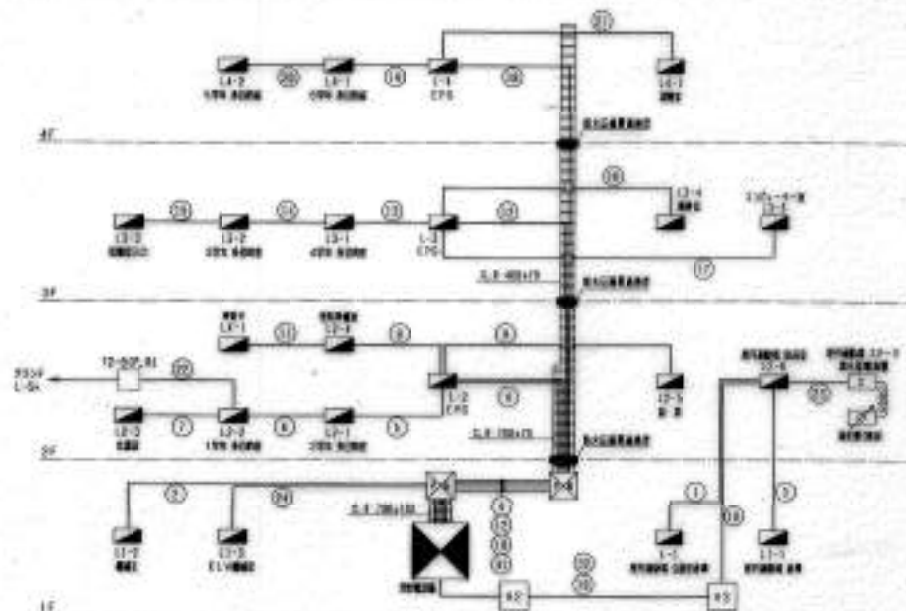

配線図

| 図号 | 記号 | 品名 | 仕様 |
|----|---------------|---------|------------------|
| ① | QVT 22" 10" | L-1 1番 | 天井照明器具 1番 全室照明器具 |
| ② | QVT 14" 6.5" | L-1-2 番 | 1番 照明器具 |
| ③ | QVT 14" 6.5" | L-1-1 番 | 天井照明器具 1番 全室 |
| ④ | QVT 100V 100V | L-2 番 | 2番 LPS |
| ⑤ | QVT 60" 114" | L-2-1 番 | 2番 2等分 天井照明 |
| ⑥ | QVT 30" 514" | L-2-2 番 | 2番 1等分 天井照明 |
| ⑦ | QVT 30" 514" | L-2-3 番 | 2番 全室照明 |
| ⑧ | QVT 100" 514" | L-2-4 番 | 2番 天井照明器具 |
| ⑨ | QVT 60" 514" | L-2-5 番 | 2番 天井 |
| ⑩ | QVT 180" 514" | L-2-6 番 | 天井照明器具 2番 全室照明 |
| ⑪ | QV 8-94" 5.5" | L-X-2 番 | 2番 天井照明 |
| ⑫ | QVT 100" | L-3 番 | 3番 LPS |
| ⑬ | QVT 30" 514" | L-3-1 番 | 3番 4等分 天井照明 |
| ⑭ | QVT 30" 514" | L-3-2 番 | 3番 3等分 天井照明 |
| ⑮ | QVT 30" 514" | L-3-3 番 | 3番 天井照明器具 |
| ⑯ | QVT 30" 514" | L-3-4 番 | 3番 天井照明 |
| ⑰ | QVT 30" 514" | L-3-5 番 | 3番 コントローラー |
| ⑱ | QVT 100" | L-4 番 | 4番 LPS |
| ⑲ | QVT 30" 514" | L-4-1 番 | 4番 6等分 天井照明 |
| ⑳ | QVT 30" 514" | L-4-2 番 | 4番 5等分 天井照明 |
| ㉑ | QVT 30" 514" | L-4-3 番 | 4番 天井照明 |
| ㉒ | QVT 30" 514" | L-5 番 | 5等分 |
| ㉓ | QVT 30" 514" | L-6 番 | 天井照明器具 2番 3等分 |
| ㉔ | QV 5.5" 20" | L-1-3 番 | 1番 LPS 天井照明 |

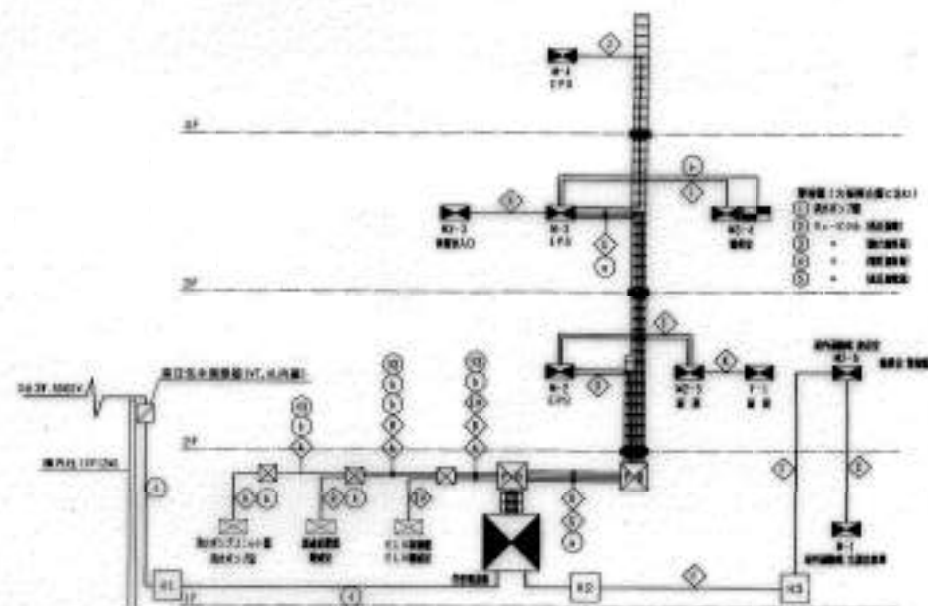


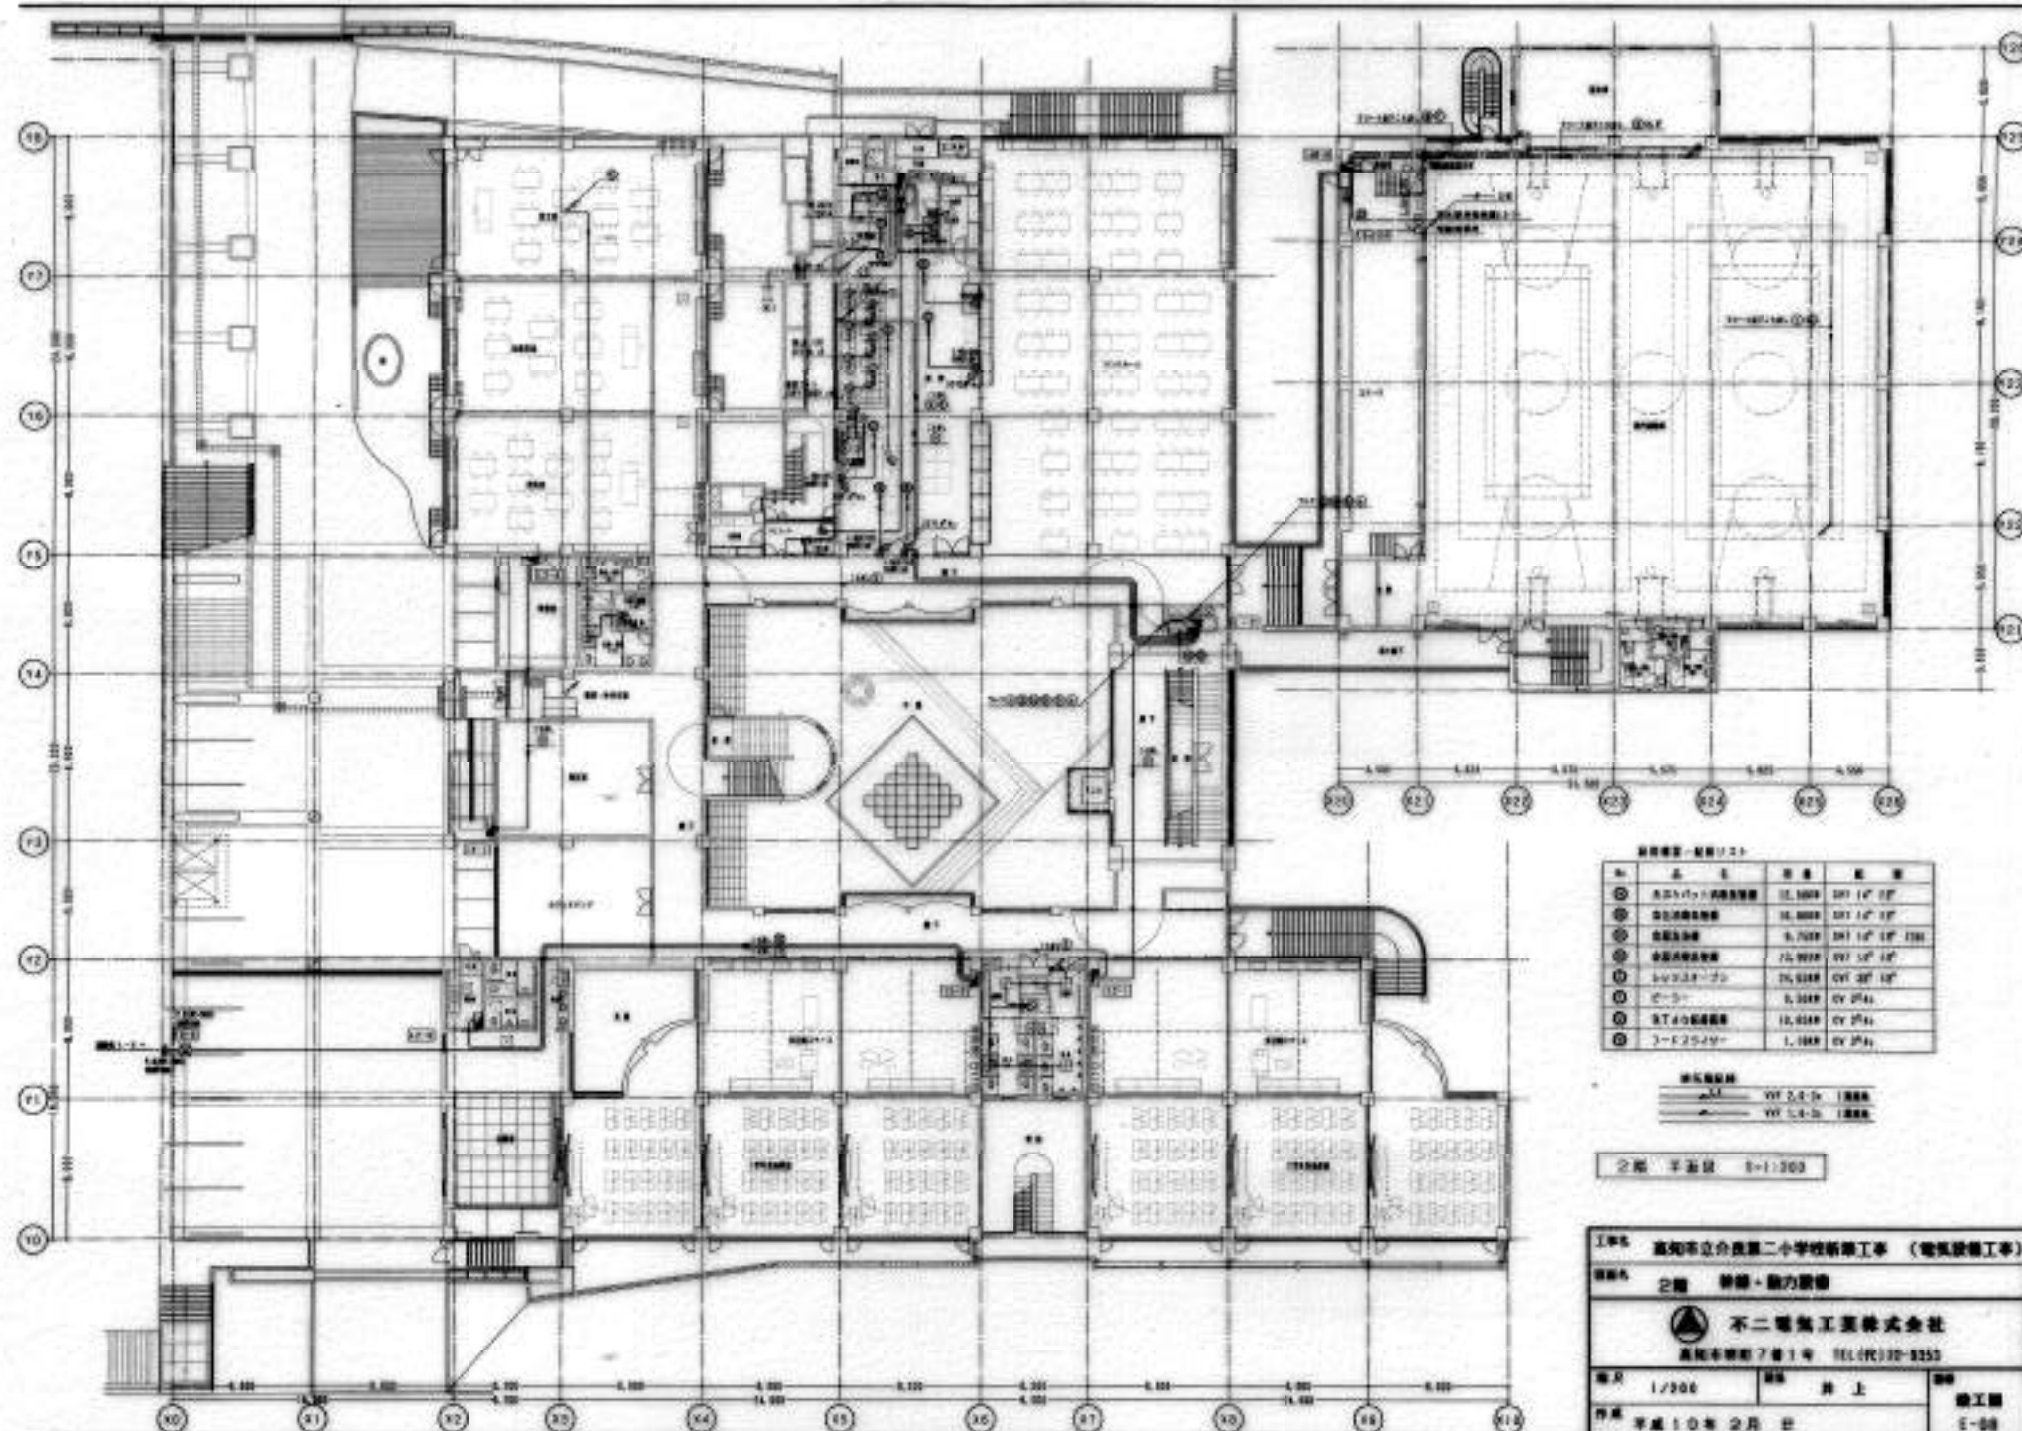
配線図

| 図号 | 記号 | 品名 | 仕様 |
|----|---------------|---------|----------------|
| ① | QVT 22" 10" | L-1 1番 | 天井照明器具 |
| ② | QVT 14" 6.5" | L-1-2 番 | 1番 天井照明器具 |
| ③ | QVT 14" 6.5" | L-1-1 番 | 天井照明器具 1番 全室 |
| ④ | QVT 100V 100V | L-2 番 | 2番 LPS |
| ⑤ | QVT 60" 114" | L-2-1 番 | 2番 2等分 天井照明 |
| ⑥ | QVT 30" 514" | L-2-2 番 | 2番 1等分 天井照明 |
| ⑦ | QVT 30" 514" | L-2-3 番 | 2番 全室照明 |
| ⑧ | QVT 100" 514" | L-2-4 番 | 2番 天井照明器具 |
| ⑨ | QVT 60" 514" | L-2-5 番 | 2番 天井 |
| ⑩ | QVT 180" 514" | L-2-6 番 | 天井照明器具 2番 全室照明 |
| ⑪ | QV 8-94" 5.5" | L-X-2 番 | 2番 天井照明 |
| ⑫ | QVT 100" | L-3 番 | 3番 LPS |
| ⑬ | QVT 30" 514" | L-3-1 番 | 3番 4等分 天井照明 |
| ⑭ | QVT 30" 514" | L-3-2 番 | 3番 3等分 天井照明 |
| ⑮ | QVT 30" 514" | L-3-3 番 | 3番 天井照明器具 |
| ⑯ | QVT 30" 514" | L-3-4 番 | 3番 天井照明 |
| ⑰ | QVT 30" 514" | L-3-5 番 | 3番 コントローラー |
| ⑱ | QVT 100" | L-4 番 | 4番 LPS |
| ⑲ | QVT 30" 514" | L-4-1 番 | 4番 6等分 天井照明 |
| ⑳ | QVT 30" 514" | L-4-2 番 | 4番 5等分 天井照明 |
| ㉑ | QVT 30" 514" | L-4-3 番 | 4番 天井照明 |
| ㉒ | QVT 30" 514" | L-5 番 | 5等分 |
| ㉓ | QVT 30" 514" | L-6 番 | 天井照明器具 2番 3等分 |
| ㉔ | QV 5.5" 20" | L-1-3 番 | 1番 LPS 天井照明 |

| | | |
|---|-----------|-----|
| ① | SP1700 20 | 2等分 |
| ② | R1V (5.5) | + |
| ③ | SP1405 | + |



| | | |
|--|-----|-------|
| 工程名 高阳市立介类第二小学校新築工事 (電気設備工事) | | |
| 内容 1階 新築・動力設備 | | |
|  不二電気工務株式会社 高阳市朝町丁番1号 TEL(022-8555 | | |
| 期次 1/288 | 期 上 | 竣工 竣工 |
| 作成 平成10年 2月 日 | | E-07 |



設備表 (単位: ㎡)

| 記号 | 品名 | 数量 | 単位 |
|----|---------|--------|------|
| ① | 教室用机・椅子 | 12,000 | 机・椅子 |
| ② | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ③ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ④ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑤ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑥ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑦ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑧ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑨ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑩ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑪ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑫ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑬ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑭ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑮ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑯ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑰ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑱ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑲ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑳ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉑ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉒ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉓ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉔ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉕ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉖ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉗ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉘ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉙ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉚ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉛ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉜ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉝ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉞ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉟ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊱ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊲ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊳ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊴ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊵ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊶ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊷ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊸ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊹ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊺ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊻ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊼ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊽ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊾ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊿ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |

設備表 (単位: ㎡)

| 記号 | 品名 | 数量 | 単位 |
|----|---------|--------|------|
| ① | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ② | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ③ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ④ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑤ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑥ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑦ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑧ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑨ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑩ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑪ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑫ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑬ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑭ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑮ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑯ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑰ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ⑱ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ⑲ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ⑳ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉑ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉒ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉓ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉔ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉕ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉖ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉗ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉘ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉙ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉚ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉛ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉜ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㉝ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㉞ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㉟ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊱ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊲ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊳ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊴ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊵ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊶ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊷ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊸ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊹ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊺ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊻ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊼ | 図書用机 | 5,000 | 机 |
| ㊽ | 図書用椅子 | 10,000 | 椅子 |
| ㊾ | 図書用机・椅子 | 10,000 | 机・椅子 |
| ㊿ | 図書用机 | 5,000 | 机 |

全図 平面図 1/200


工事名 高知市立合衆第二中学校新築工事 (電気設備工事)

図面名 2階 設備・動力設備

不二電気工業株式会社
高知市南町2番1号 TEL(0977)32-8255



年月 1/2006 図 井上 施工 井上

作成 平成10年2月 日 5-08

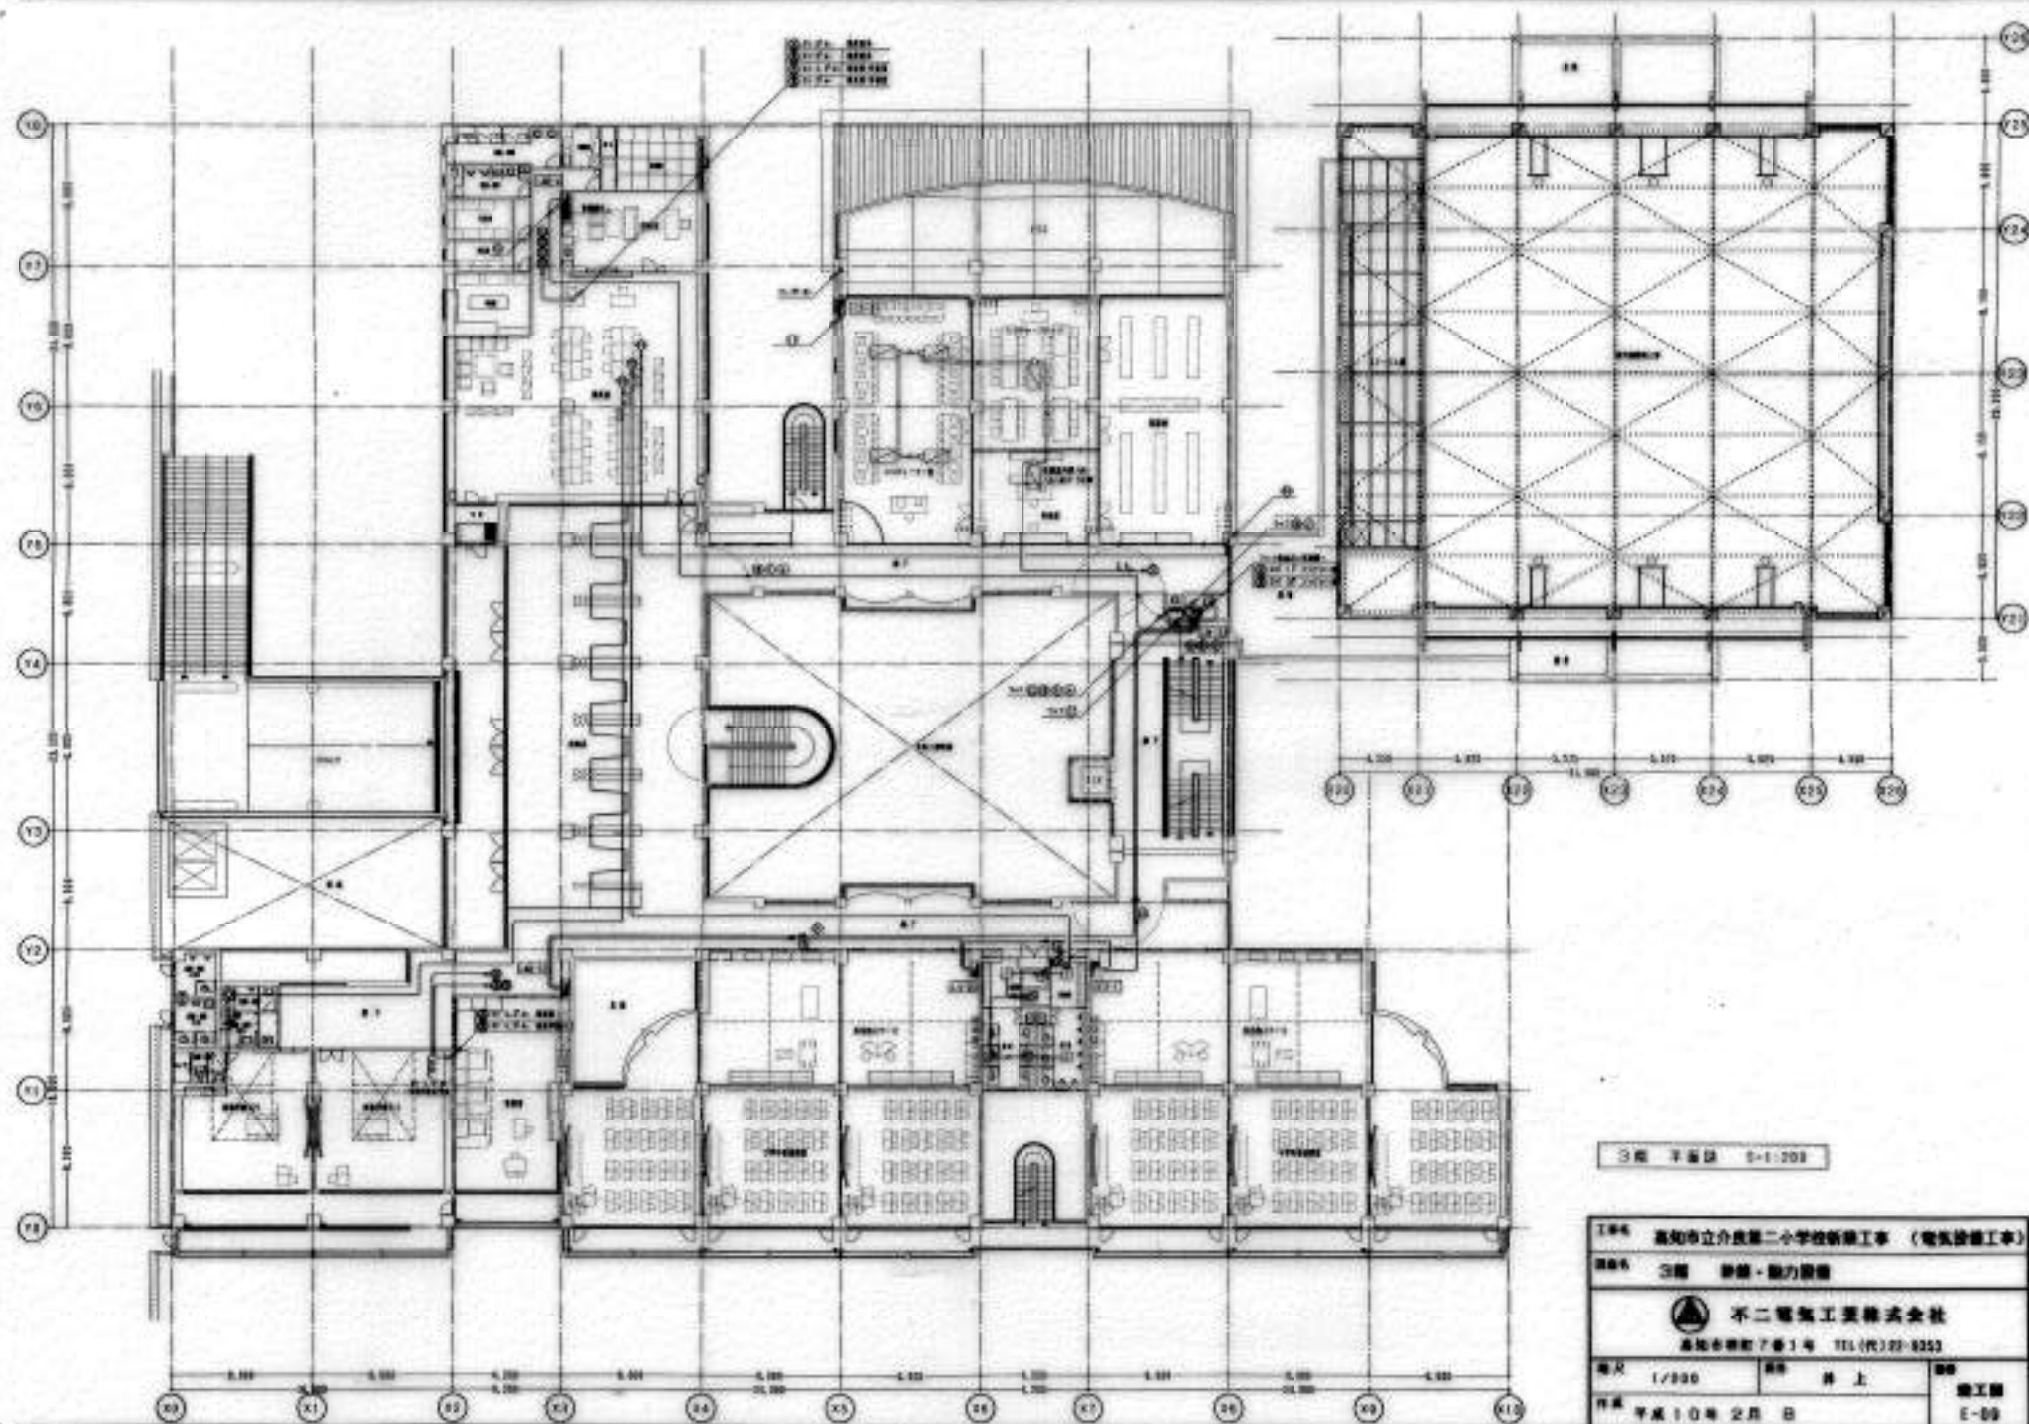

3階 平面図 0-1-203

| | | |
|---|-----|------|
| 工事名 高知市立片岡第二小学校新築工事（電気設備工事） | | |
| 図名 3階 設備・配線図 | | |
|  不二電気工務株式会社 高知市南町7番1号 TEL(代)22-8253 | | |
| 縮尺 1/200 | 層 上 | 竣工日 |
| 作成 平成10年 2月 8日 | | E-09 |

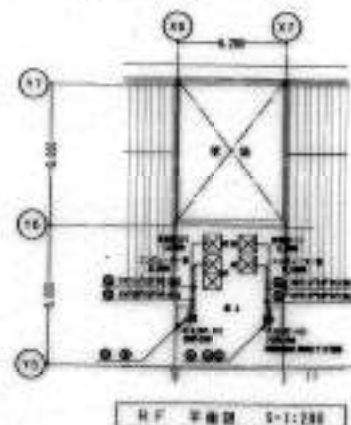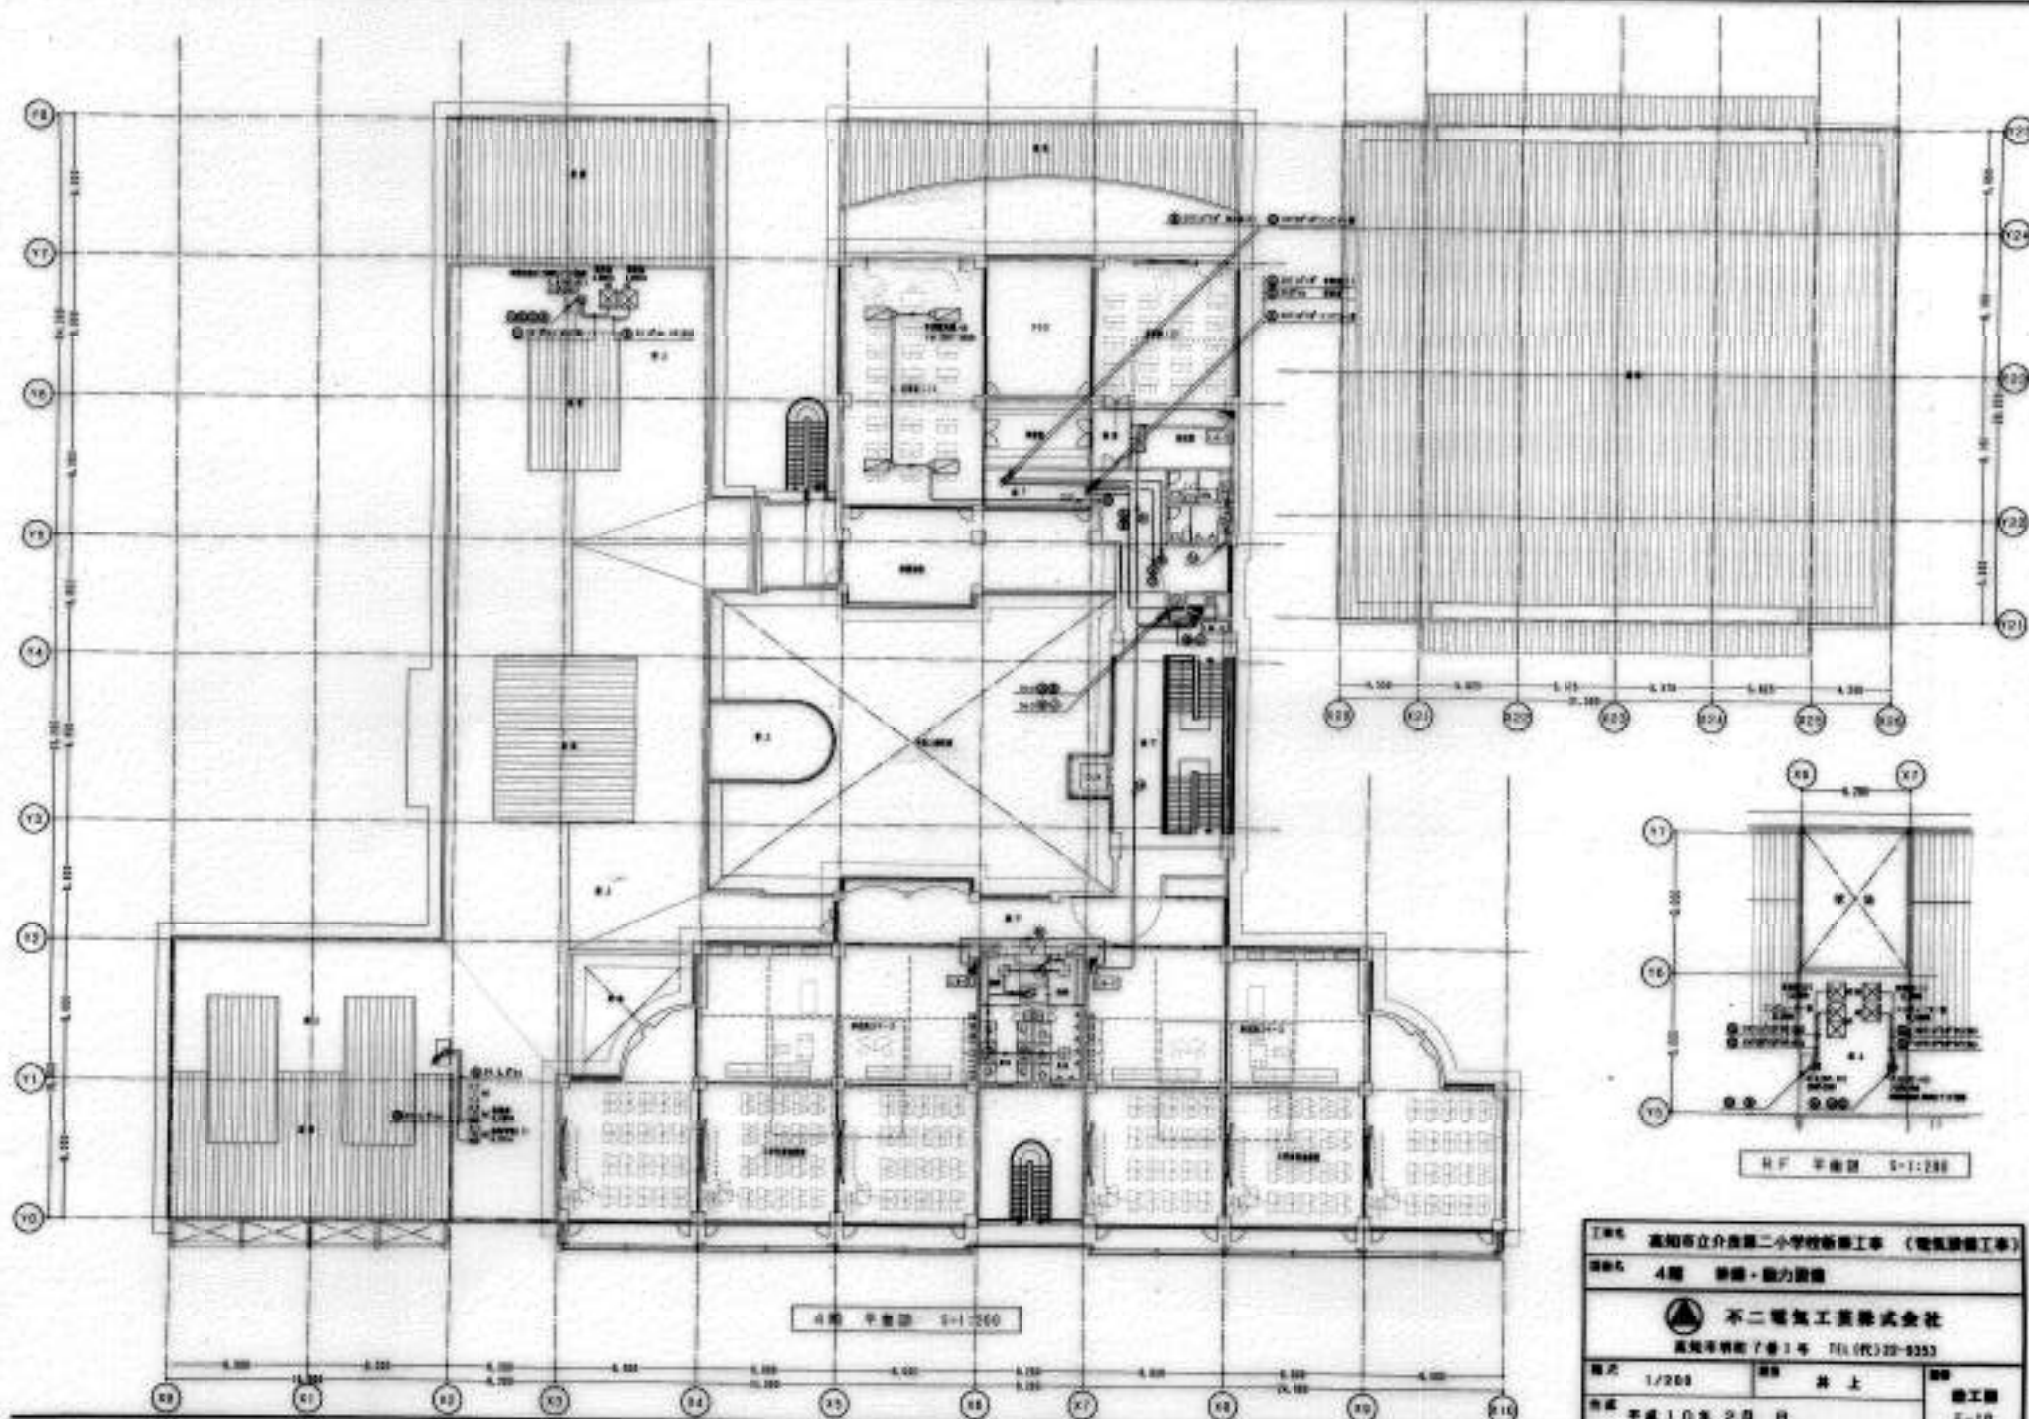

| | | | |
|--|-------|-----|------|
| 工事名 高知市立小島第二小学校新築工事 (電気設備工事) | | | |
| 図面名 4階 平面・電力設備 | | | |
|  不二電気工務株式会社 高知市新井町1番1号 TEL (097) 22-0253 | | | |
| 縮尺 1/200 | 設計 井上 | 竣工図 | |
| 作成 平成10年2月 日 | | | E-10 |

[illegible]

| | | | | | | | |
|------|--|---|-----|---------------|-----|-------------------------|----------------|
| 第 17 | | 不二電氣工業株式會社 高知市磯町7番1号 TEL (0972) - 8381 | 業 種 | 商 業 | 事業名 | 高知市立全島第二小學校修繕工事（電気設備工事） | ** 竣工照 E-12 |
| (1) | | | 開 工 | 平成 10 年 2 月 日 | 竣 工 | 昭和 55 年 6 月 日 | |
| (2) | | | | | | | |
| (3) | | | | | | | |



不二電氣工業株式會社

高知市通町丁番1番 16L (内)22-8551

● ● ● ● ●


参考文献

高知市立金島第二小學校給養工員 (電報檢査工員)

154 中国音乐 (2)

附註：總立題


E-11

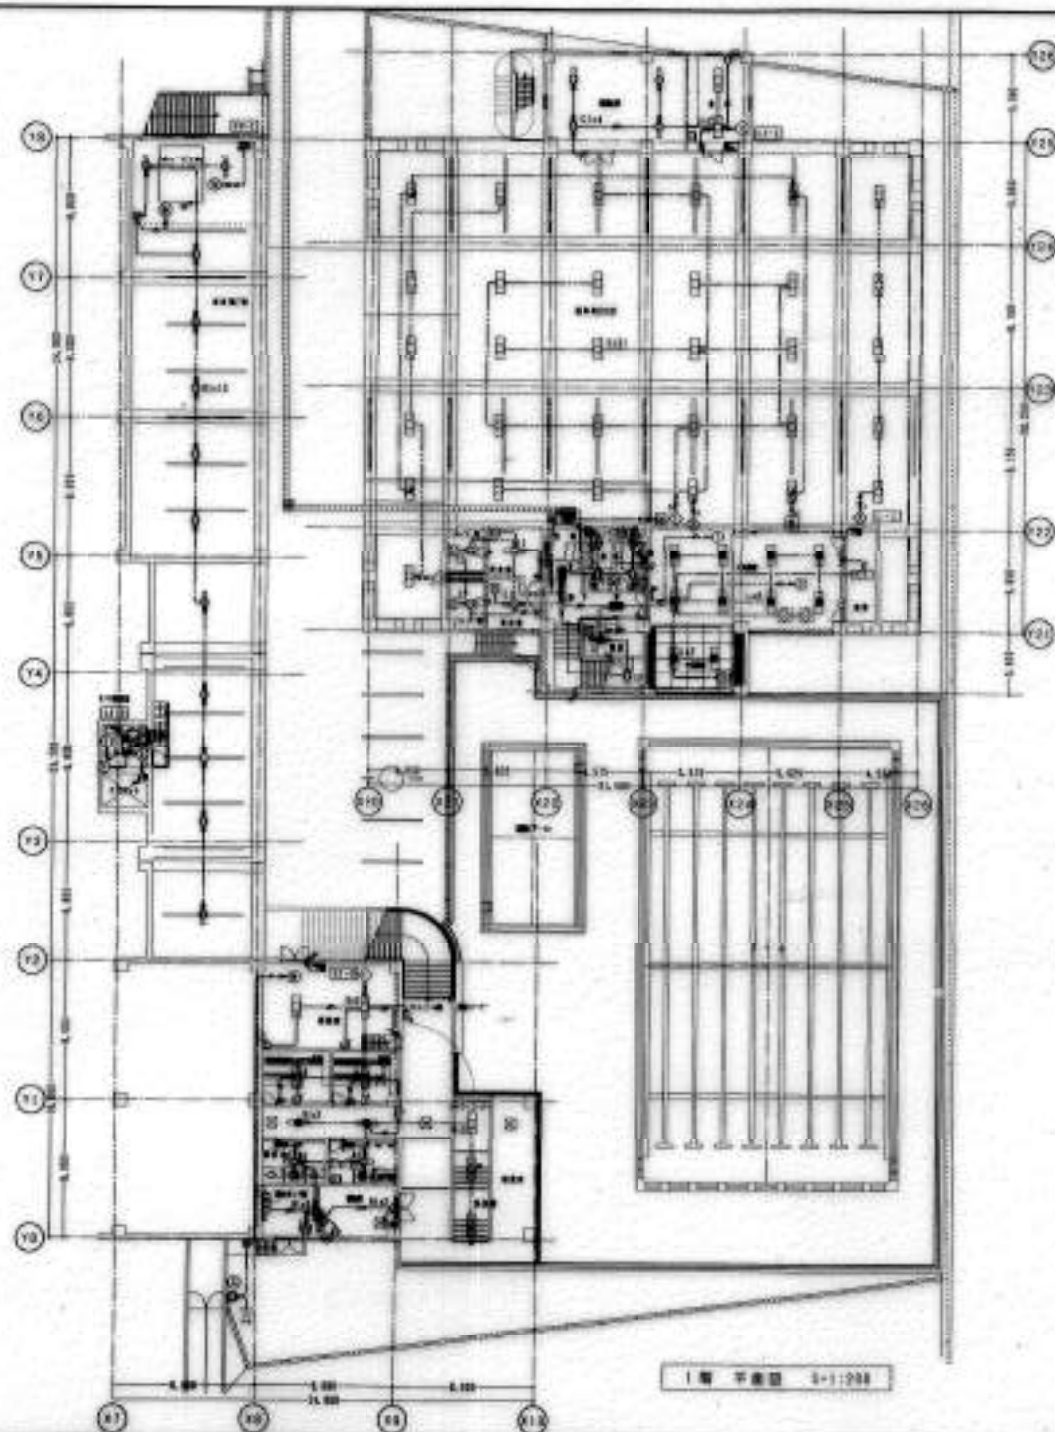

| | | |
|---|--------|-------------|
| ① | 図面名・形式 | 〈図面 電気設備工事〉 |
| ② | 図面番号 | 「2」式 |
| ③ | 図面番号 | 「2」式 |

| | | |
|-----|-------|---------|
| 1F | 1,502 | 1F 001 |
| 2F | 1,503 | 2F 001 |
| 3F | 1,504 | 3F 001 |
| 4F | 1,505 | 4F 001 |
| 5F | 1,506 | 5F 001 |
| 6F | 1,507 | 6F 001 |
| 7F | 1,508 | 7F 001 |
| 8F | 1,509 | 8F 001 |
| 9F | 1,510 | 9F 001 |
| 10F | 1,511 | 10F 001 |
| 11F | 1,512 | 11F 001 |
| 12F | 1,513 | 12F 001 |
| 13F | 1,514 | 13F 001 |
| 14F | 1,515 | 14F 001 |
| 15F | 1,516 | 15F 001 |
| 16F | 1,517 | 16F 001 |
| 17F | 1,518 | 17F 001 |
| 18F | 1,519 | 18F 001 |
| 19F | 1,520 | 19F 001 |
| 20F | 1,521 | 20F 001 |
| 21F | 1,522 | 21F 001 |
| 22F | 1,523 | 22F 001 |
| 23F | 1,524 | 23F 001 |
| 24F | 1,525 | 24F 001 |
| 25F | 1,526 | 25F 001 |
| 26F | 1,527 | 26F 001 |
| 27F | 1,528 | 27F 001 |
| 28F | 1,529 | 28F 001 |
| 29F | 1,530 | 29F 001 |


| | | |
|--|-------|-------|
| 工事名 高知市立佐佐木第二小学校新築工事 〈電気設備工事〉 | | |
| 図面名 1階 電気設備 | | |
|  不二電業工業株式会社 高知市南町7番1号 TEL(代)02-8553 | | |
| 図尺 1/200 | 図上 井上 | 図工 藤田 |
| 作成 平成10年 2月 日 | | E-13 |

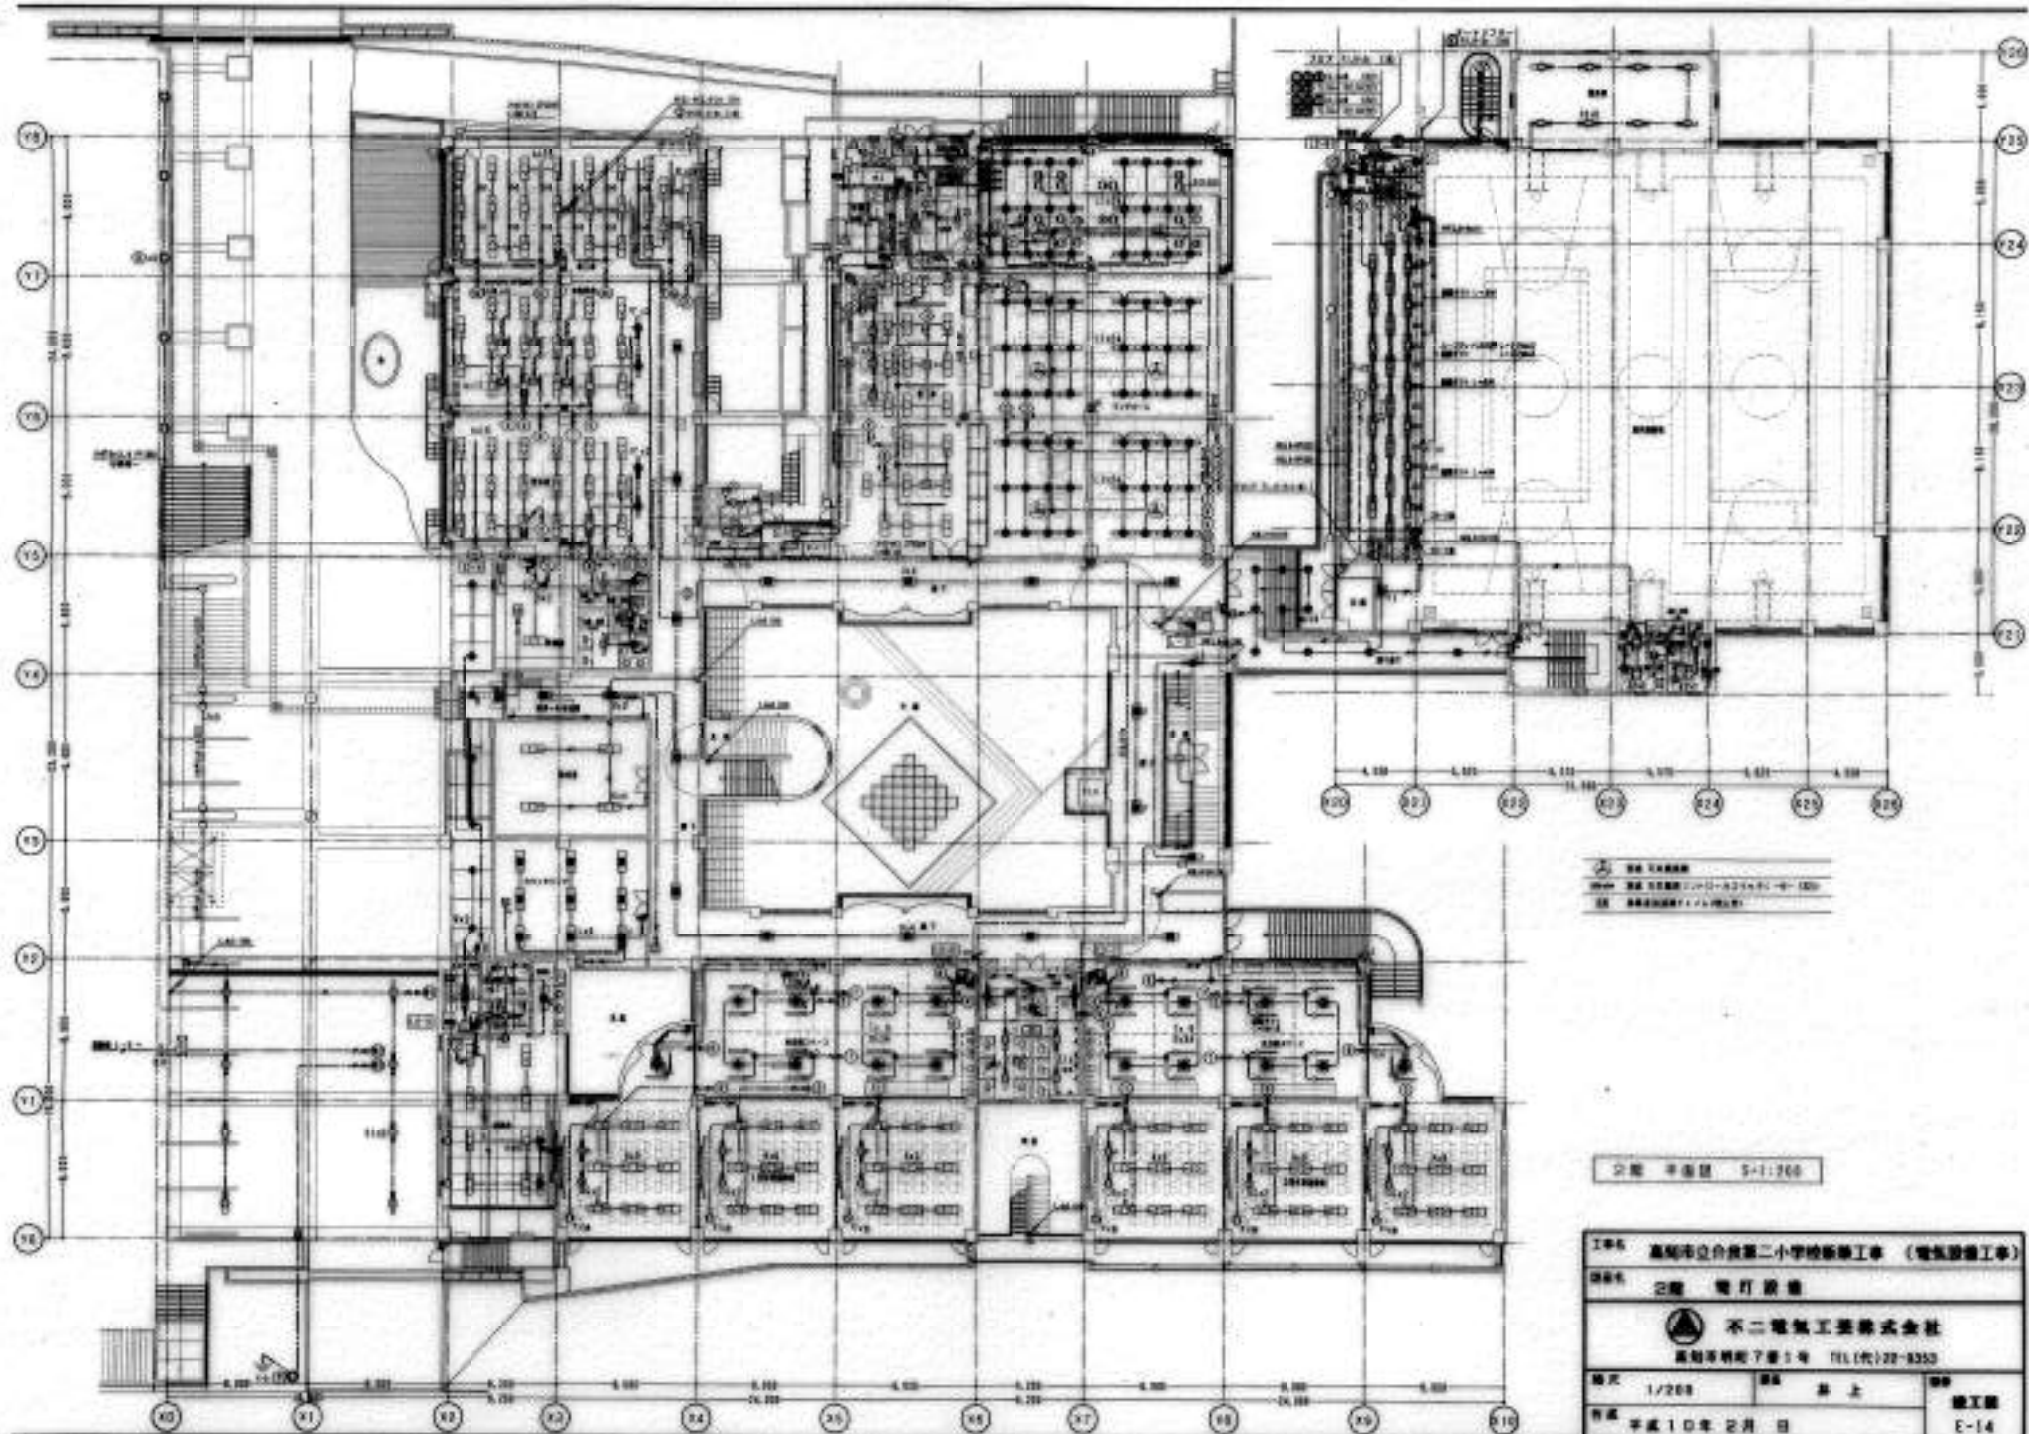


1. 本図は、本図の範囲内にある、
 2. 本図の範囲外にある、
 3. 本図の範囲内にある、

2階 平面図 5-1:300


| | | |
|---|----|------|
| 工事名 高崎市立白旗第二小学校新築工事 (電気設備工事) | | |
| 図名 2階 電灯設備 | | |
|  不二電気工務株式会社 高崎事務所 1-1-1 TEL (代) 22-8353 | | |
| 縮尺 1/200 | 図上 | 竣工 |
| 作成 平成10年 2月 日 | | E-14 |

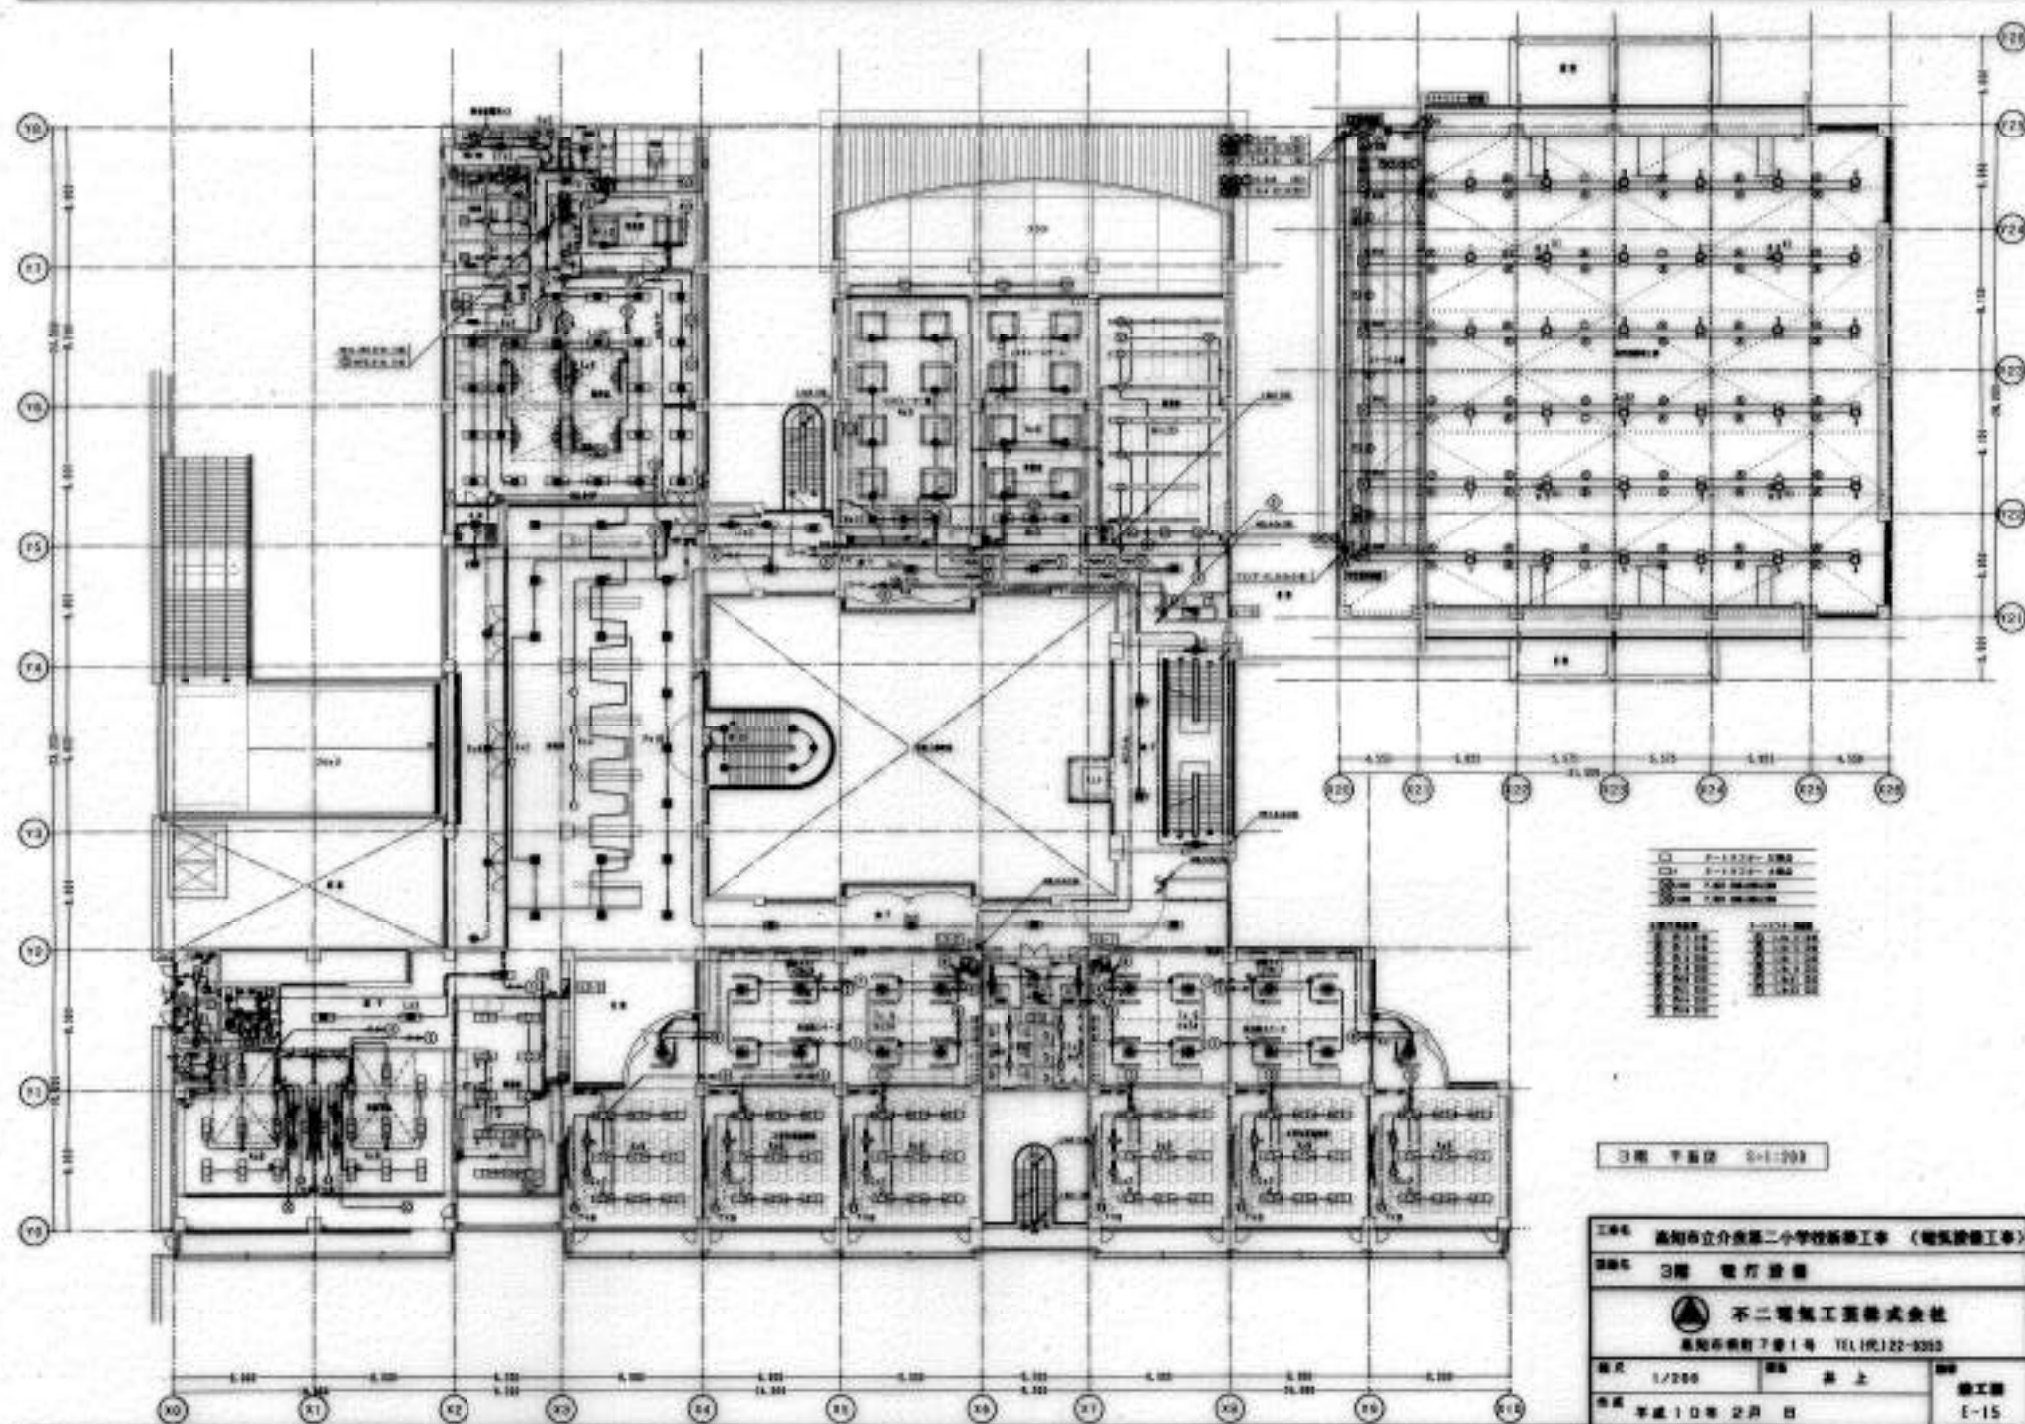

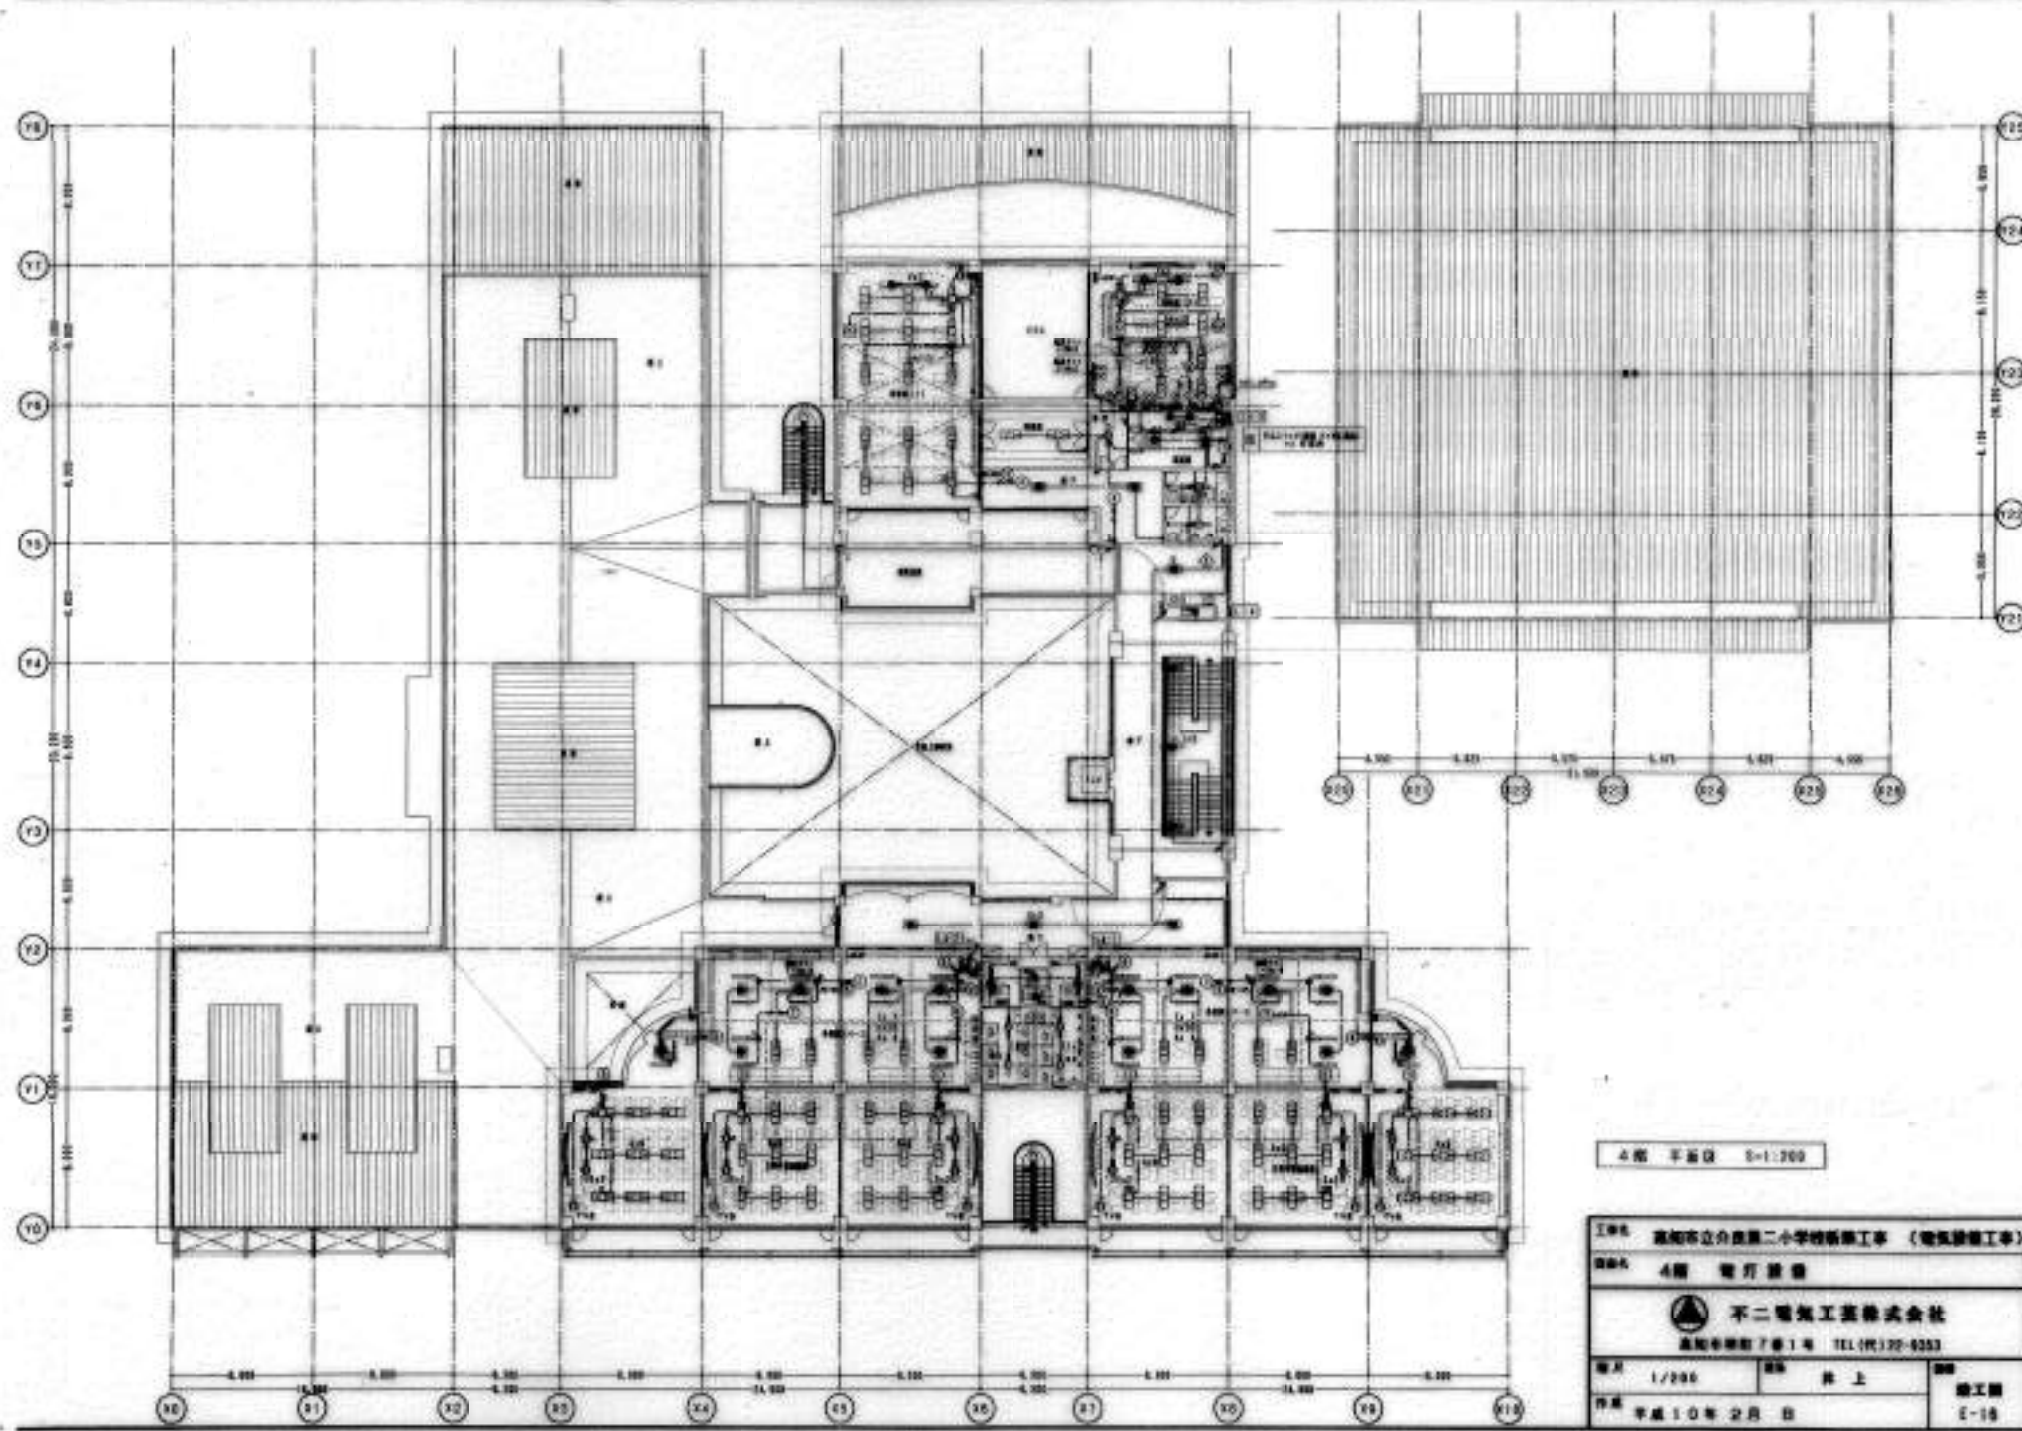

4階 平面図 0-1:200


| | | |
|--|-------|-------|
| 工事名 富山市立分門第二小学校新築工事（電気設備工事） | | |
| 図名 4階 電気設備 | | |
|  不二電気工務株式会社 富山市南門下町1番1号 TEL(077)22-0253 | | |
| 縮尺 1/200 | 設計 井上 | 施工 井上 |
| 作成 平成10年2月 日 | | 図工 井上 |

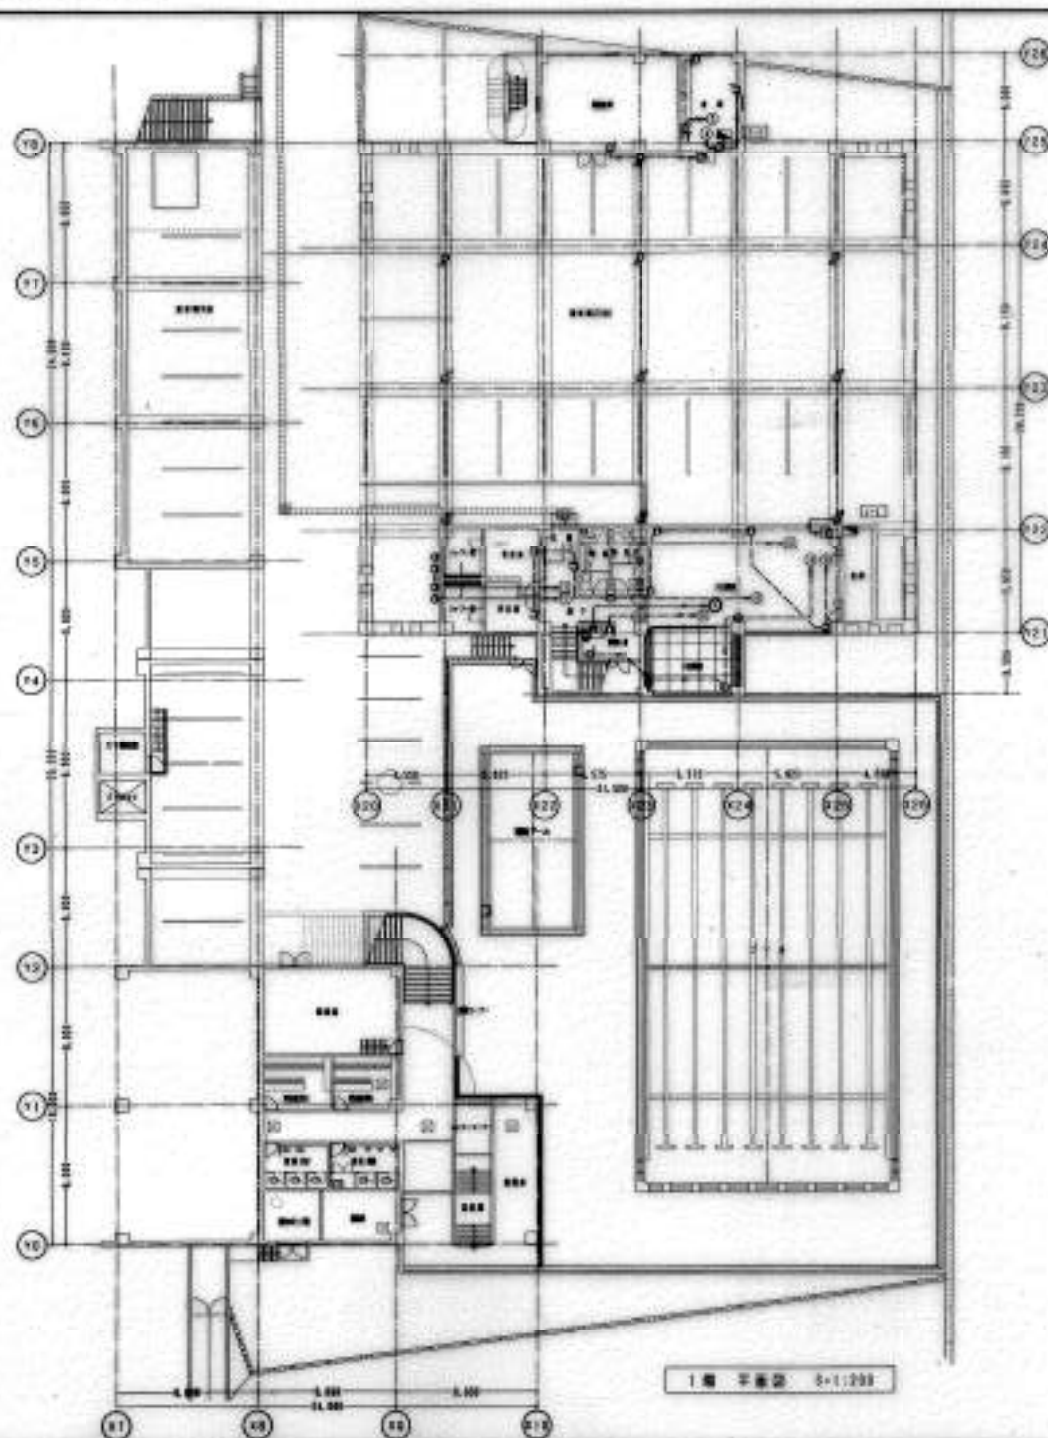

| | | |
|---|-------|------------|
| ① | コンセント | 2F15A2 |
| ② | + | 2F15A2 C18 |
| ③ | + | 2F15A2 18A |
| ④ | + | 2F15A 18A |
| ⑤ | + | 2F15A 18A |
| ⑥ | + | 2F15A 18A |
| ⑦ | + | 2F15A 18A |
| ⑧ | + | 2F15A 18A |
| ⑨ | + | 2F15A 18A |
| ⑩ | + | 2F15A 18A |
| ⑪ | + | 2F15A 18A |
| ⑫ | + | 2F15A 18A |
| ⑬ | + | 2F15A 18A |
| ⑭ | + | 2F15A 18A |
| ⑮ | + | 2F15A 18A |
| ⑯ | + | 2F15A 18A |
| ⑰ | + | 2F15A 18A |
| ⑱ | + | 2F15A 18A |
| ⑲ | + | 2F15A 18A |
| ⑳ | + | 2F15A 18A |
| ㉑ | + | 2F15A 18A |
| ㉒ | + | 2F15A 18A |
| ㉓ | + | 2F15A 18A |
| ㉔ | + | 2F15A 18A |
| ㉕ | + | 2F15A 18A |
| ㉖ | + | 2F15A 18A |
| ㉗ | + | 2F15A 18A |
| ㉘ | + | 2F15A 18A |
| ㉙ | + | 2F15A 18A |
| ㉚ | + | 2F15A 18A |
| ㉛ | + | 2F15A 18A |
| ㉜ | + | 2F15A 18A |
| ㉝ | + | 2F15A 18A |
| ㉞ | + | 2F15A 18A |
| ㉟ | + | 2F15A 18A |
| ㊱ | + | 2F15A 18A |
| ㊲ | + | 2F15A 18A |
| ㊳ | + | 2F15A 18A |
| ㊴ | + | 2F15A 18A |
| ㊵ | + | 2F15A 18A |
| ㊶ | + | 2F15A 18A |
| ㊷ | + | 2F15A 18A |
| ㊸ | + | 2F15A 18A |
| ㊹ | + | 2F15A 18A |
| ㊺ | + | 2F15A 18A |
| ㊻ | + | 2F15A 18A |
| ㊼ | + | 2F15A 18A |
| ㊽ | + | 2F15A 18A |
| ㊾ | + | 2F15A 18A |
| ㊿ | + | 2F15A 18A |


| | | |
|---|-------|------------|
| ① | コンセント | 2F15A2 |
| ② | + | 2F15A2 C18 |
| ③ | + | 2F15A2 18A |
| ④ | + | 2F15A 18A |
| ⑤ | + | 2F15A 18A |
| ⑥ | + | 2F15A 18A |
| ⑦ | + | 2F15A 18A |
| ⑧ | + | 2F15A 18A |
| ⑨ | + | 2F15A 18A |
| ⑩ | + | 2F15A 18A |
| ⑪ | + | 2F15A 18A |
| ⑫ | + | 2F15A 18A |
| ⑬ | + | 2F15A 18A |
| ⑭ | + | 2F15A 18A |
| ⑮ | + | 2F15A 18A |
| ⑯ | + | 2F15A 18A |
| ⑰ | + | 2F15A 18A |
| ⑱ | + | 2F15A 18A |
| ⑲ | + | 2F15A 18A |
| ⑳ | + | 2F15A 18A |
| ㉑ | + | 2F15A 18A |
| ㉒ | + | 2F15A 18A |
| ㉓ | + | 2F15A 18A |
| ㉔ | + | 2F15A 18A |
| ㉕ | + | 2F15A 18A |
| ㉖ | + | 2F15A 18A |
| ㉗ | + | 2F15A 18A |
| ㉘ | + | 2F15A 18A |
| ㉙ | + | 2F15A 18A |
| ㉚ | + | 2F15A 18A |
| ㉛ | + | 2F15A 18A |
| ㉜ | + | 2F15A 18A |
| ㉝ | + | 2F15A 18A |
| ㉞ | + | 2F15A 18A |
| ㉟ | + | 2F15A 18A |
| ㊱ | + | 2F15A 18A |
| ㊲ | + | 2F15A 18A |
| ㊳ | + | 2F15A 18A |
| ㊴ | + | 2F15A 18A |
| ㊵ | + | 2F15A 18A |
| ㊶ | + | 2F15A 18A |
| ㊷ | + | 2F15A 18A |
| ㊸ | + | 2F15A 18A |
| ㊹ | + | 2F15A 18A |
| ㊺ | + | 2F15A 18A |
| ㊻ | + | 2F15A 18A |
| ㊼ | + | 2F15A 18A |
| ㊽ | + | 2F15A 18A |
| ㊾ | + | 2F15A 18A |
| ㊿ | + | 2F15A 18A |

| | | | |
|--|-----------|----|----------|
| 工事名 高知市立介良第二小学校新築工事 (電気設備工事) | | | |
| 図面名 1階 コンセント設備 | | | |
|  不二電気工務株式会社 高知市朝野アール1号 TEL(0972)22-8352 | | | |
| 図次 | 1/204 | 図名 | 井上 |
| 作成 | 平成10年2月 日 | 監工 | 井上 |
| | | | 竣工図 E-17 |

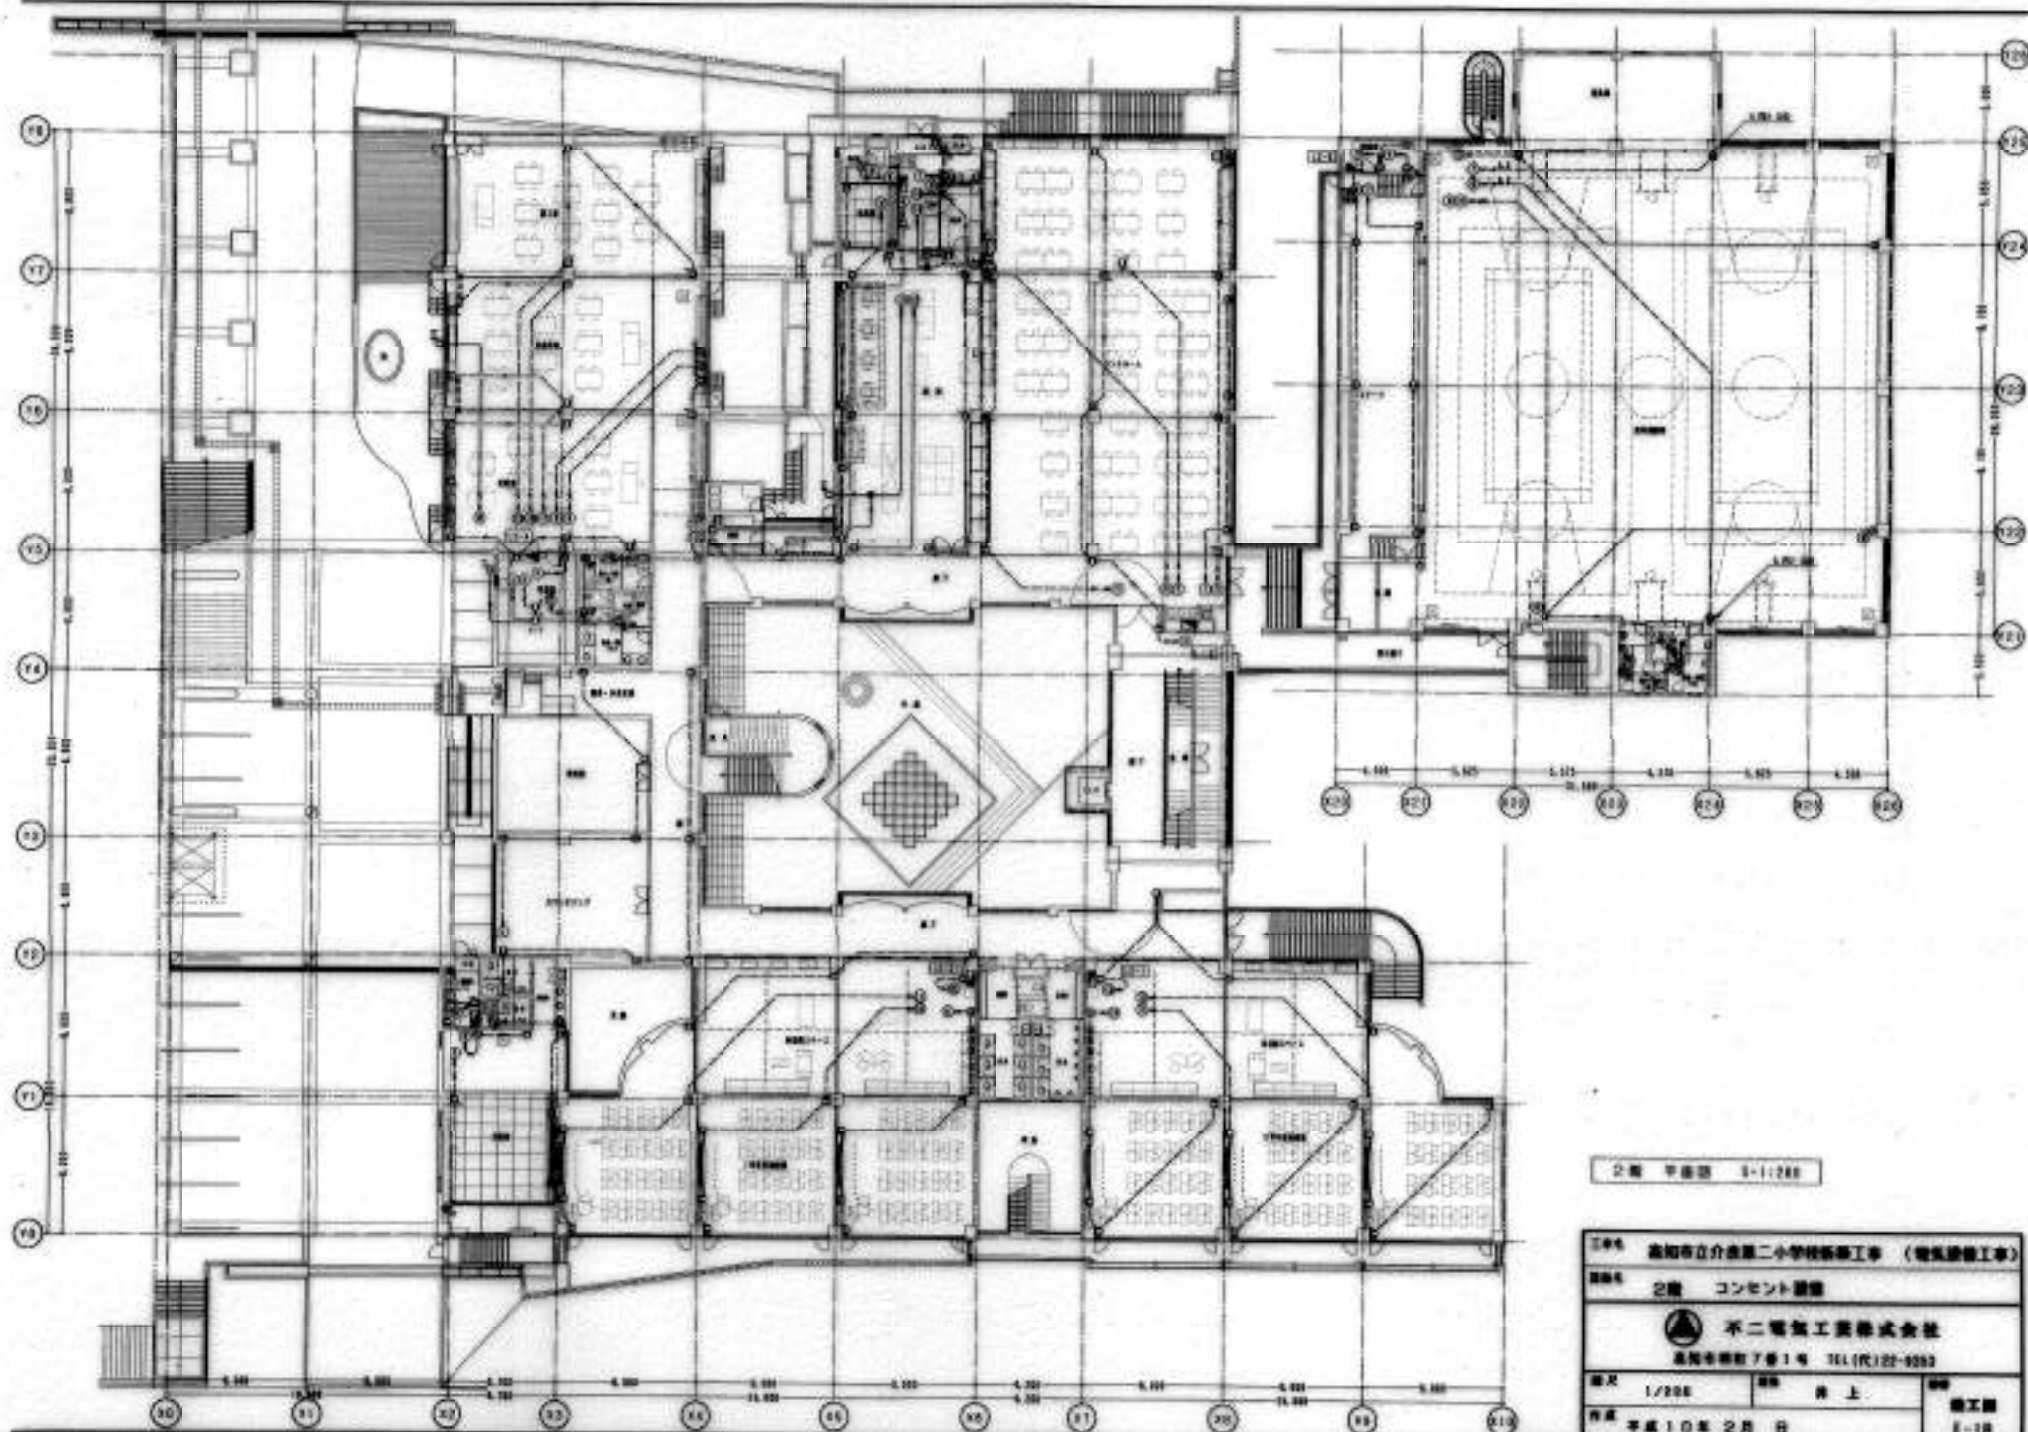


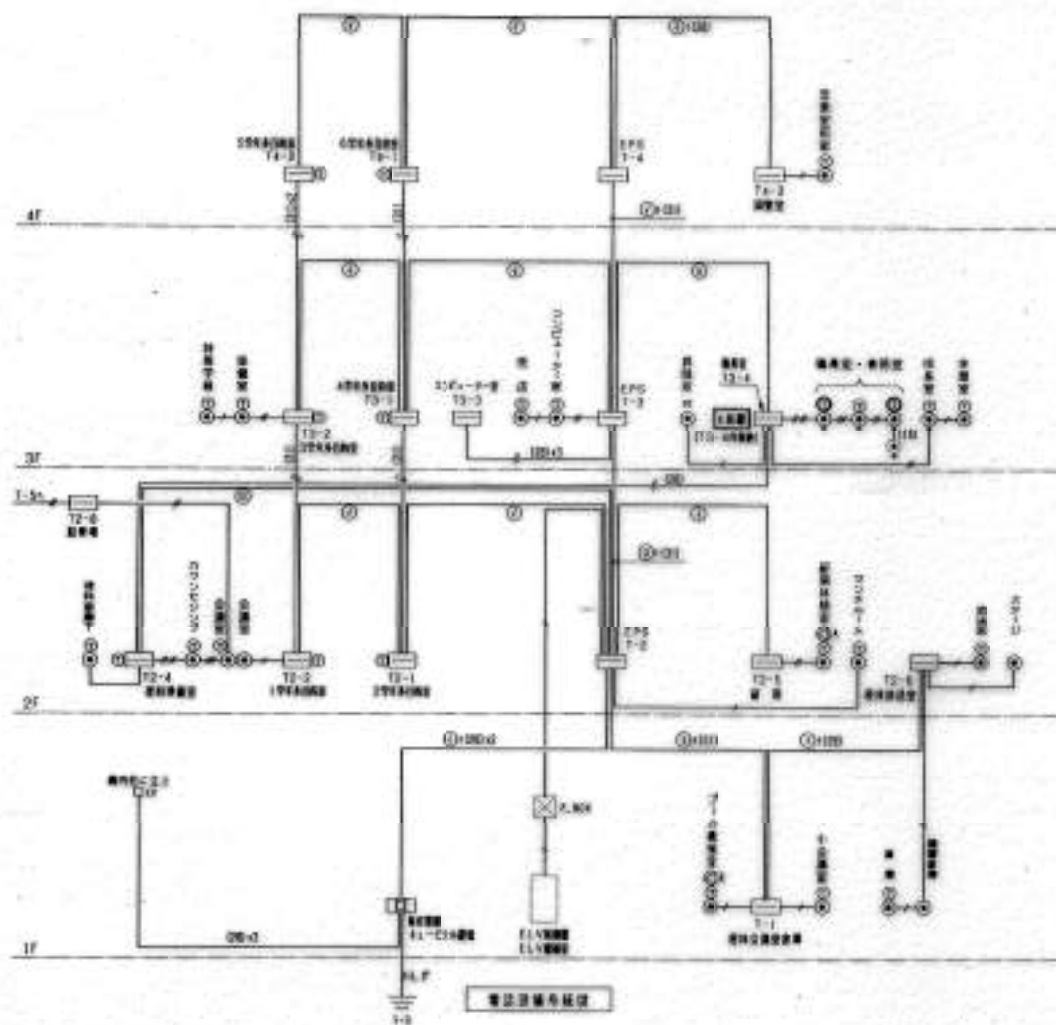
2階 平面図 0-11288

| | | | |
|---|-------|------|--|
| 工事名 高知市立介良第二小学校新築工事（電気設備工事） | | | |
| 図面名 2階 コンセント図 | | | |
|  不二電気工務株式会社 高知市南町7番1号 TEL(代)22-9393 | | | |
| 縮尺 1/200 | 製図 井上 | 施工日 | |
| 作成 平成10年2月 日 | | E-18 | |

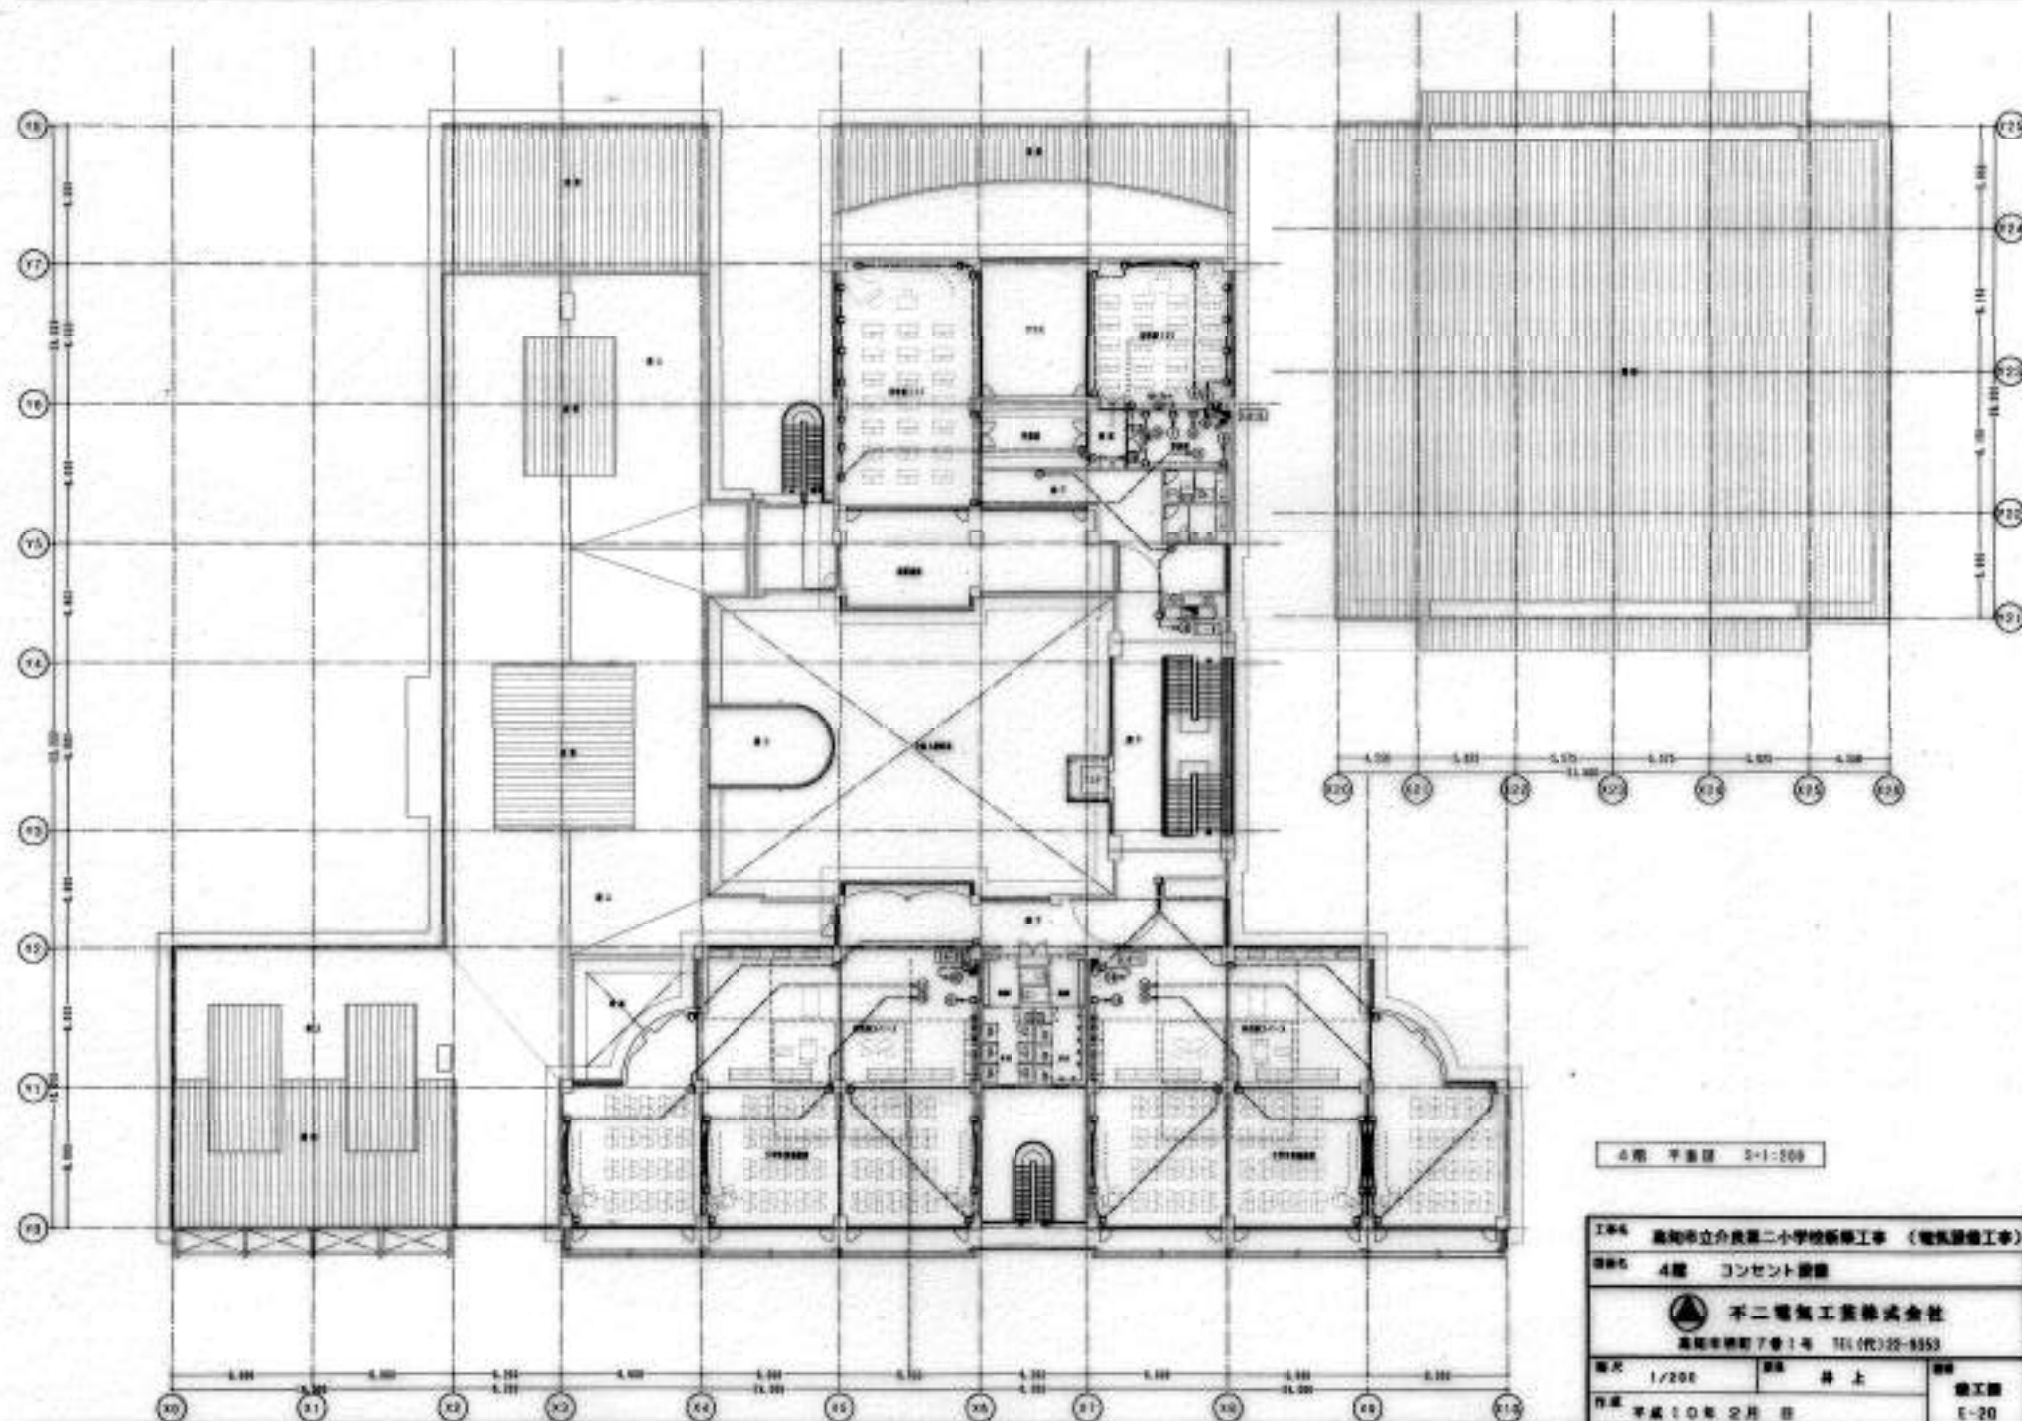


4階 平面図 1/200

| | | |
|--|-------|----------|
| 工事名 高知市立介良第二小学校新築工事（電気設備工事） | | |
| 図名 4階 コンセント図 | | |
|  平二電気工業株式会社 高知市横町7番1号 TEL(代)25-8353 | | |
| 縮尺 1/200 | 図上 井上 | 竣工図 E-20 |
| 作成 平成10年2月 日 | | |




配線

| | | | |
|---|---------------|---|------------|
| ① | 10T 0.5-2P x1 | ⑤ | 10T 0.5-2P |
| ② | 10T 0.5-2P x2 | ⑥ | 10T 0.5-2P |
| ③ | 10T 0.5-2P x3 | ⑦ | 10T 0.5-2P |
| ④ | 10T 0.5-2P x4 | ⑧ | 10T 0.5-2P |

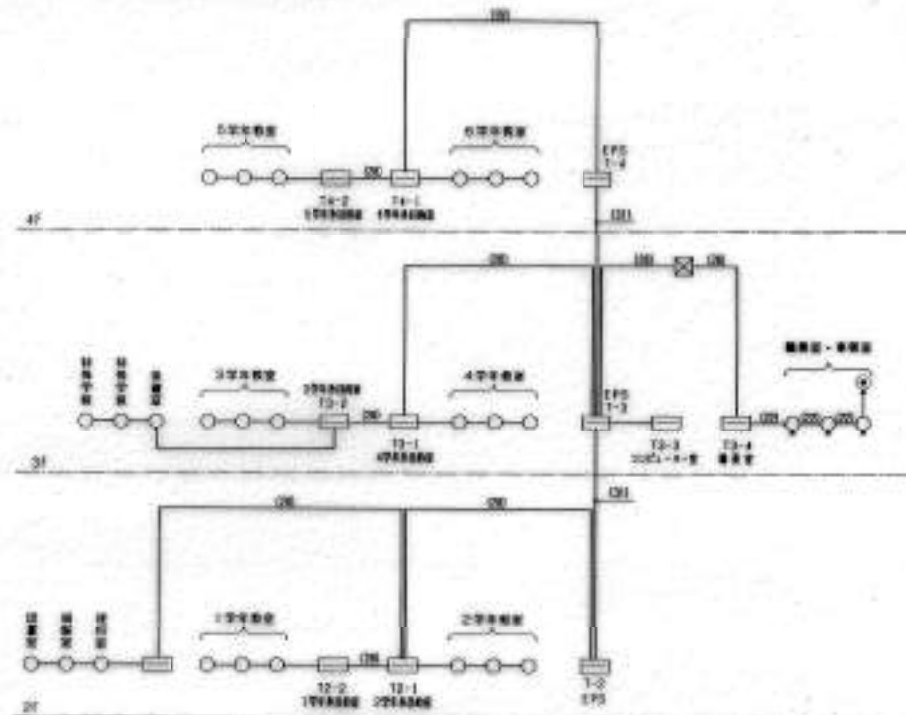


特設の配線は、凡例とする。

コンピュータ配線図参照

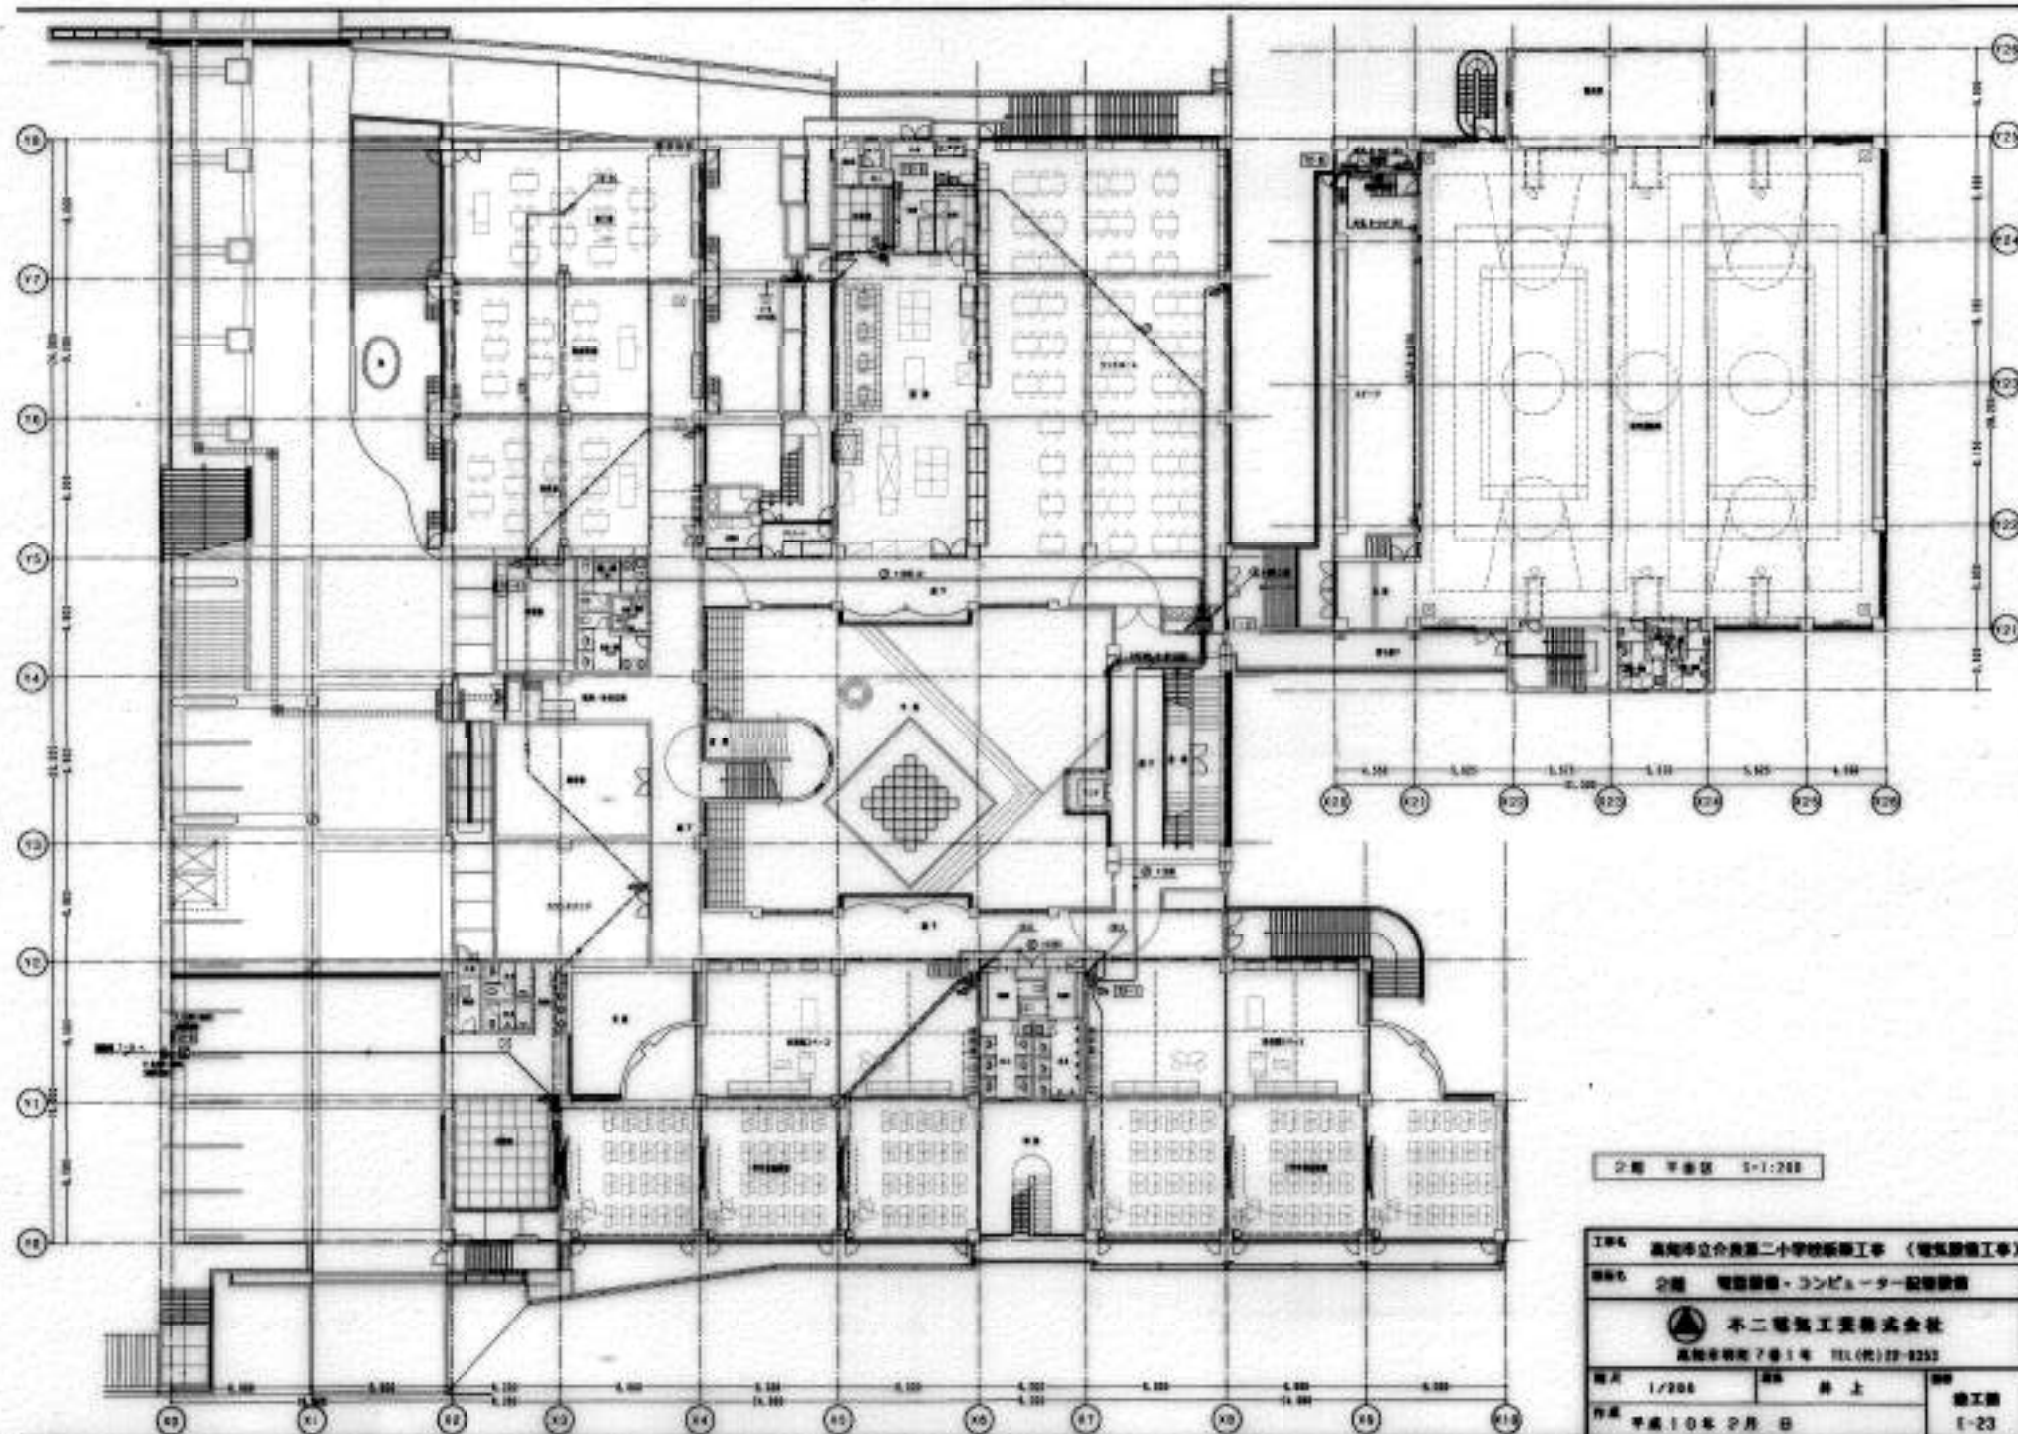

2階 平面図 1/200

| | | |
|---|------|----------|
| 工事名 高崎市立合衆第二小学校新築工事（電気設備工事） | | |
| 種別 2階 電気設備・コンピューター配線設備 | | |
|  不二電気工務株式会社 高崎市南河原7番1号 TEL(代)22-8252 | | |
| 縮尺 1/200 | 図名 上 | 竣工図 1-23 |
| 作成 平成10年2月 日 | | |

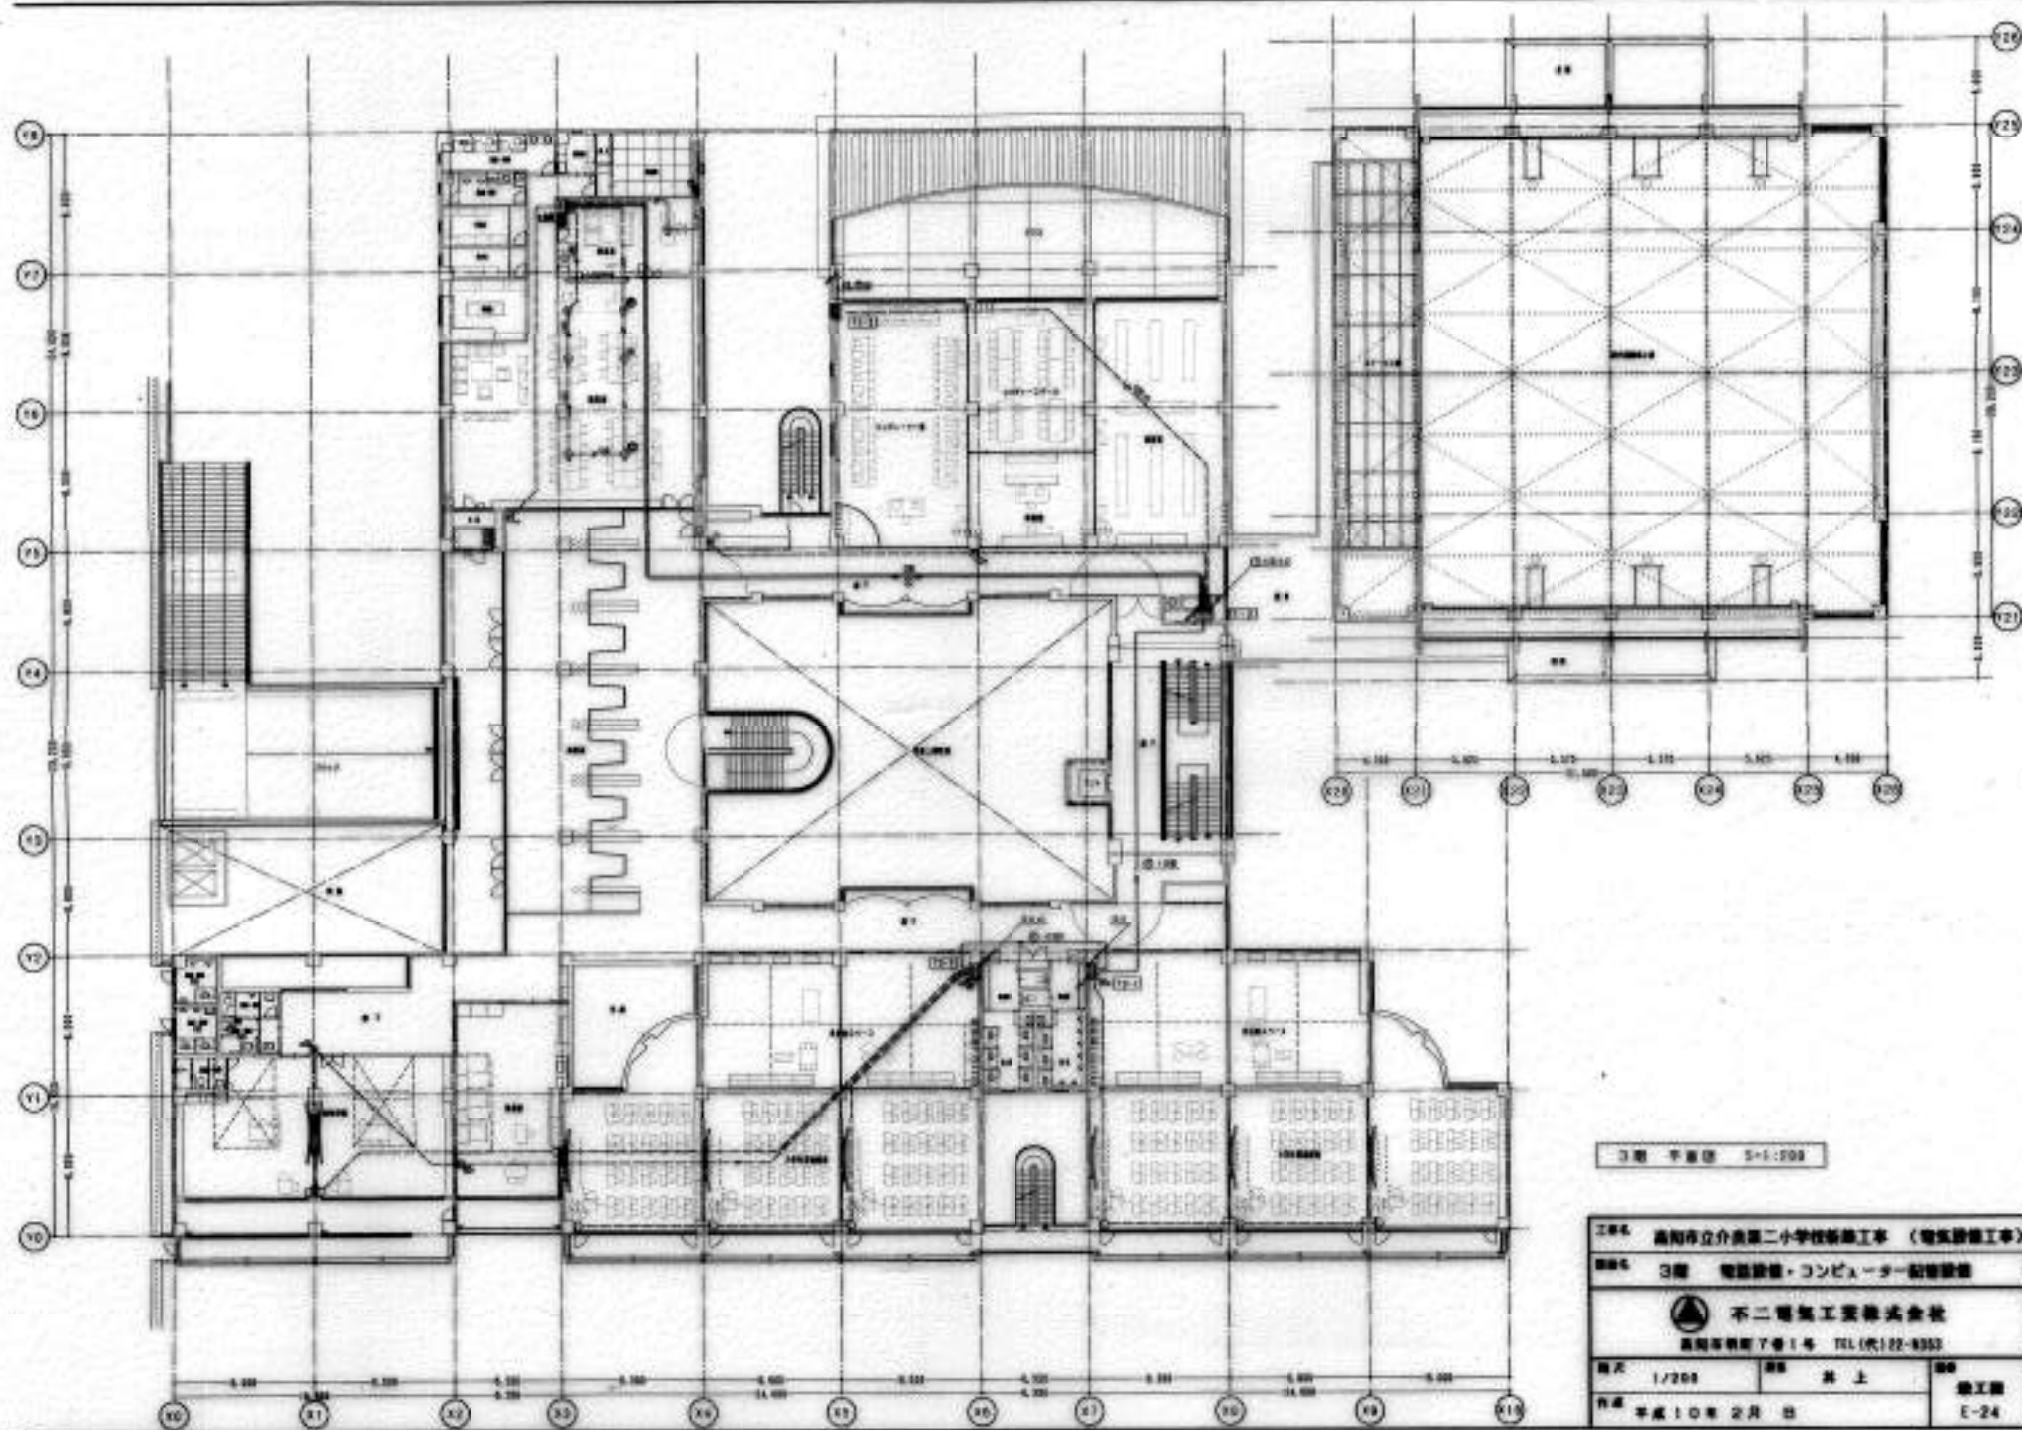

3階 平面図 5-1:200

| | | | |
|---|----|------|--|
| 工事名 高知市立介良第二小学校新築工事（電気設備工事） | | | |
| 図名 3階 電気設備・コンピューター配線図 | | | |
|  不二電気工務株式会社 高知市東町7番1号 TEL(代)22-8353 | | | |
| 図尺 1/200 | 図上 | 竣工図 | |
| 作成 平成10年2月 日 | | E-24 | |