


$S=1 : 1000$

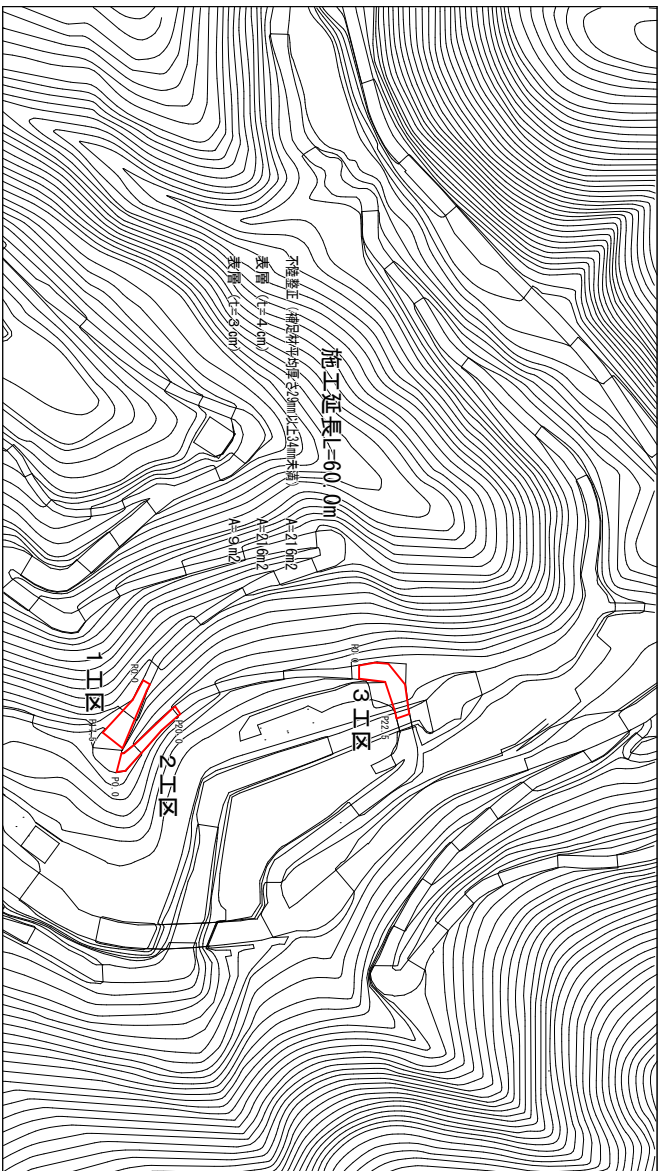

$S=1 : 50$

(※現況777M補装既庫が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること)

(※現況777M補装既庫が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること)


材料図

表層	再生密着層(7.5%) 10T13.2, 3.35t/m ² (設計締固密度)	40
7.5t/m ² 以下	再生密度調整層(砂・石・泥)30 再生処理層(20mm以上・3.0mm未満)	30
不陸整正	PK3 1.26t/14m ²	
表層	再生密着層(7.5%) 10T13.2, 4.33t/m ² (設計締固密度)	40
5.7t/m ² 以下	PK4 0.23t/14m ²	30


$S=1 : 200$

鋪裝版切斷 $\Sigma L=42.70\text{m}$

※③はオーバーレイ $t=3\text{cm}$

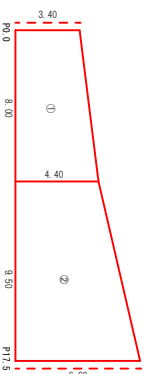


区間番号	面積(m ²)
①	31.20
②	52.25
合計	83.45



区間番号	面積 (m ²)
①	30.60
②	39.05
合計	69.65

区划编号	面积 (m ²)
③	9.00
合计	9.00

21X



区間番号	面積(m ²)
①	23.70
②	15.00
③	23.85
合計	62.55

数量総括表

	各種・寸法	計算式	数量	単位	
工機	鋼鉄板切所	As	42.70	m ²	
	鋼造用鋼筋運搬	As	0.022x0.04x0.039	43	
土工	処分材	カッター汚泥 0.033x1.4x0.056	0.04	m ³	
	鋼造板破砕精込	カッター汚泥	0.033x1.4x0.056	0.05	t
	経路運搬	As破	83.4x48.55-68.65-25.65	216	m ²
	処分材	As破	215.05x0.04x0.63	9	m ³
	不陸修正	As破	8.63	9	m ²
測量・工役	植込	植込段平均深さ2.0m以上4.0m未満	216.65	m ²	
	植込	植込段平均深さ1.5m以上2.0m未満	216.65	m ²	
	植込	植込段平均深さ1.5m未満	216.65	m ²	
	交通誘導員	交通誘導員6名	6	人	
H					

工事名	土佐山150号線舗装工事	1/1			
種 別	図示				
事業名		課長	課長補佐	係長	設計
令和7年度					
高知市都市建設部道路維持課					