



位置図 S=1:2500

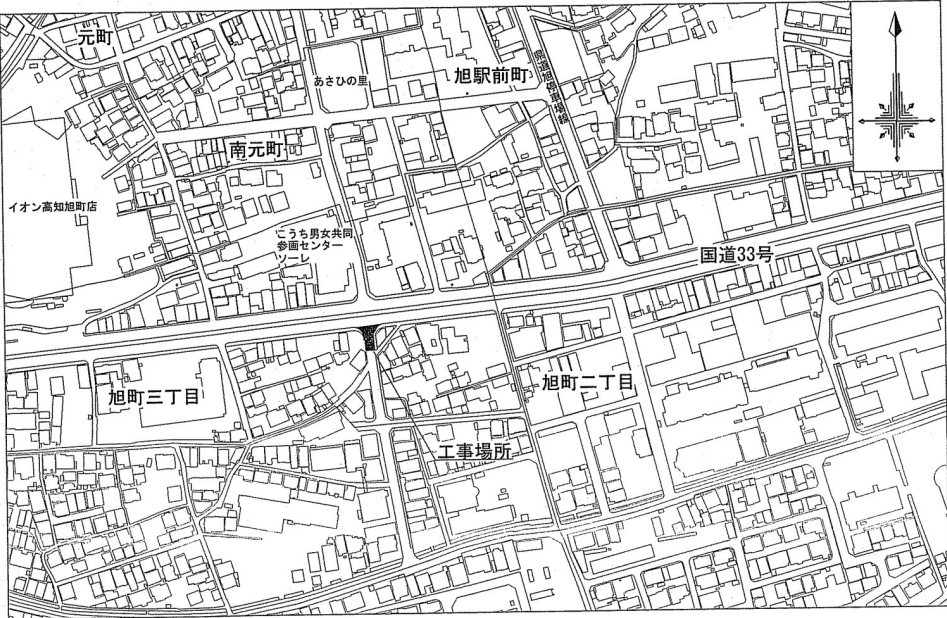


土工図 S=1:30

管明示シートの埋設深度は0.2m～0.4mとする。
ただし、管埋設深度が1.2m以上の場合は0.5mとする。


GX形DIP布設φ200 (d=0.8m)
L=2.0m

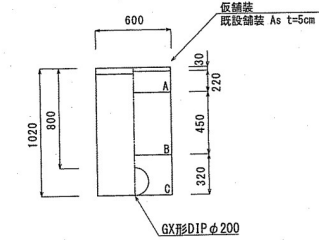


GX形DIP布設φ200 (d=1.4m)
L=3.0m

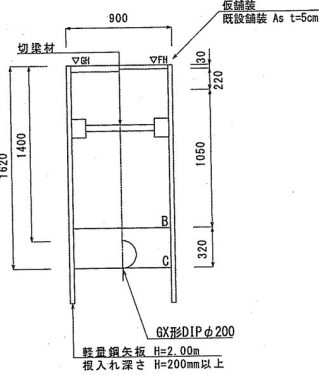

GX形DIP布設φ300 (d=1.4m)
L=4.0m

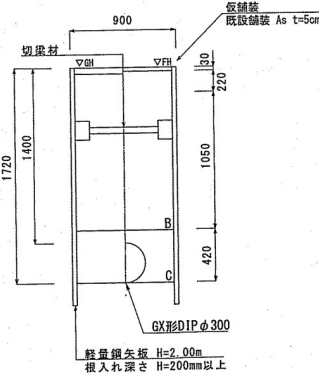


不連続水連絡部φ200×φ200
L=3.5m

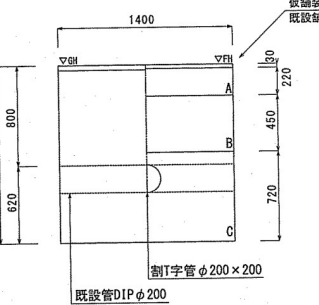

記号凡例	
仮舗装	再生密粒度As TOP13
A	再生粒鋼砕石 R#-30
B	再生砕石 RC-40
C	再生砂


平面図 S=1:250

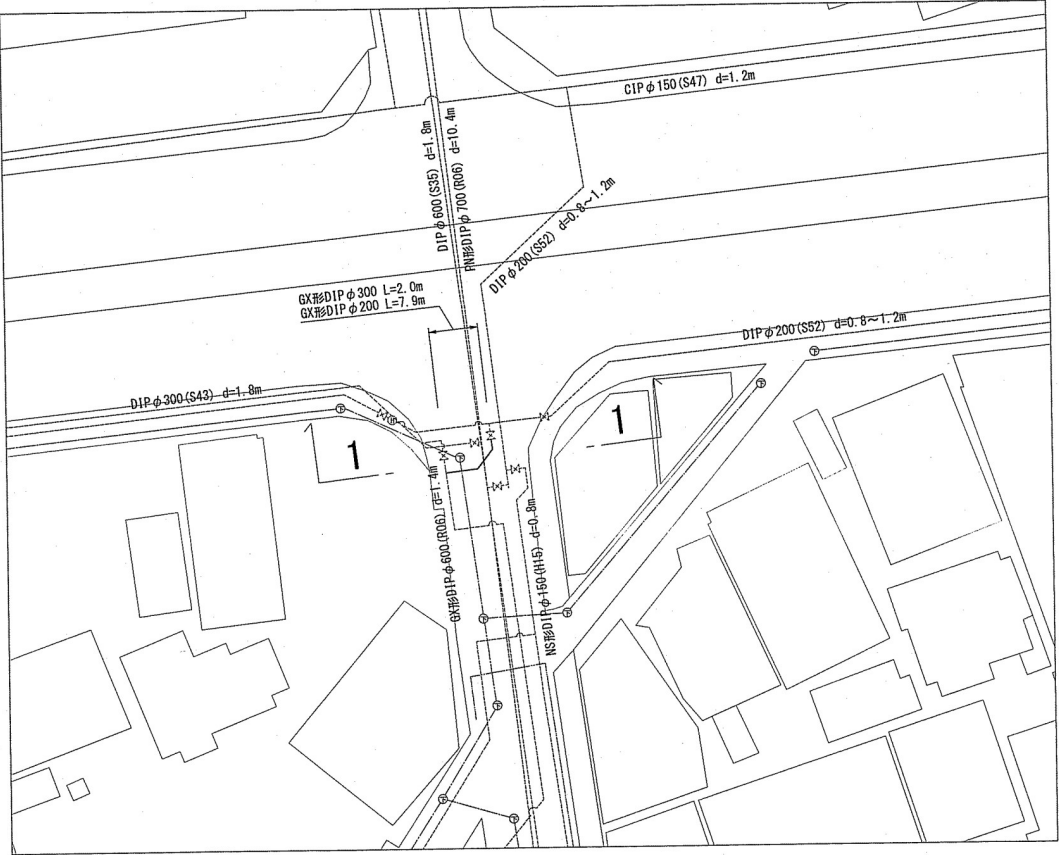

凡例

—	新設配水管
---	既設配水管
⊗	仕切弁
⊕	消火栓
⊖	下水進管
○	ガス

横断面図 S=1:50

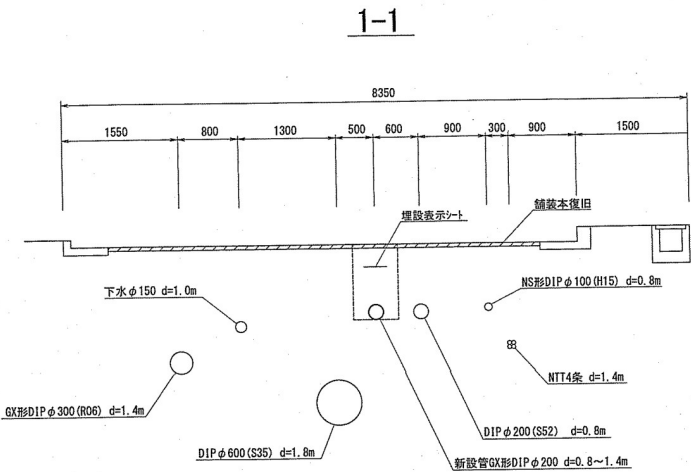

舗装構成図 S=1:Free

※試験時の仮舗装についてはt=30mmとする

仮復旧工		本復旧工	影響部	計
再生粒鋼砕石 (R#-30)	再生粒鋼砕石 (R#-30)	再生粒鋼砕石 (R#-30)	再生粒鋼砕石 (R#-30)	再生粒鋼砕石 (R#-30)
再生砕石 (RC-40)	再生砕石 (RC-40)	再生砕石 (RC-40)	再生砕石 (RC-40)	再生砕石 (RC-40)

課長	課長補佐	係長	調査	設計
宮本	黒澤	日野	水野	町田
旭天神町～上町四丁目配水本管布設替工事に伴う付帯工事				令和7年度
位置図・平面図・土工図・横断面図・舗装構成図				1/1
高知市上下水道局水道整備課				図示