
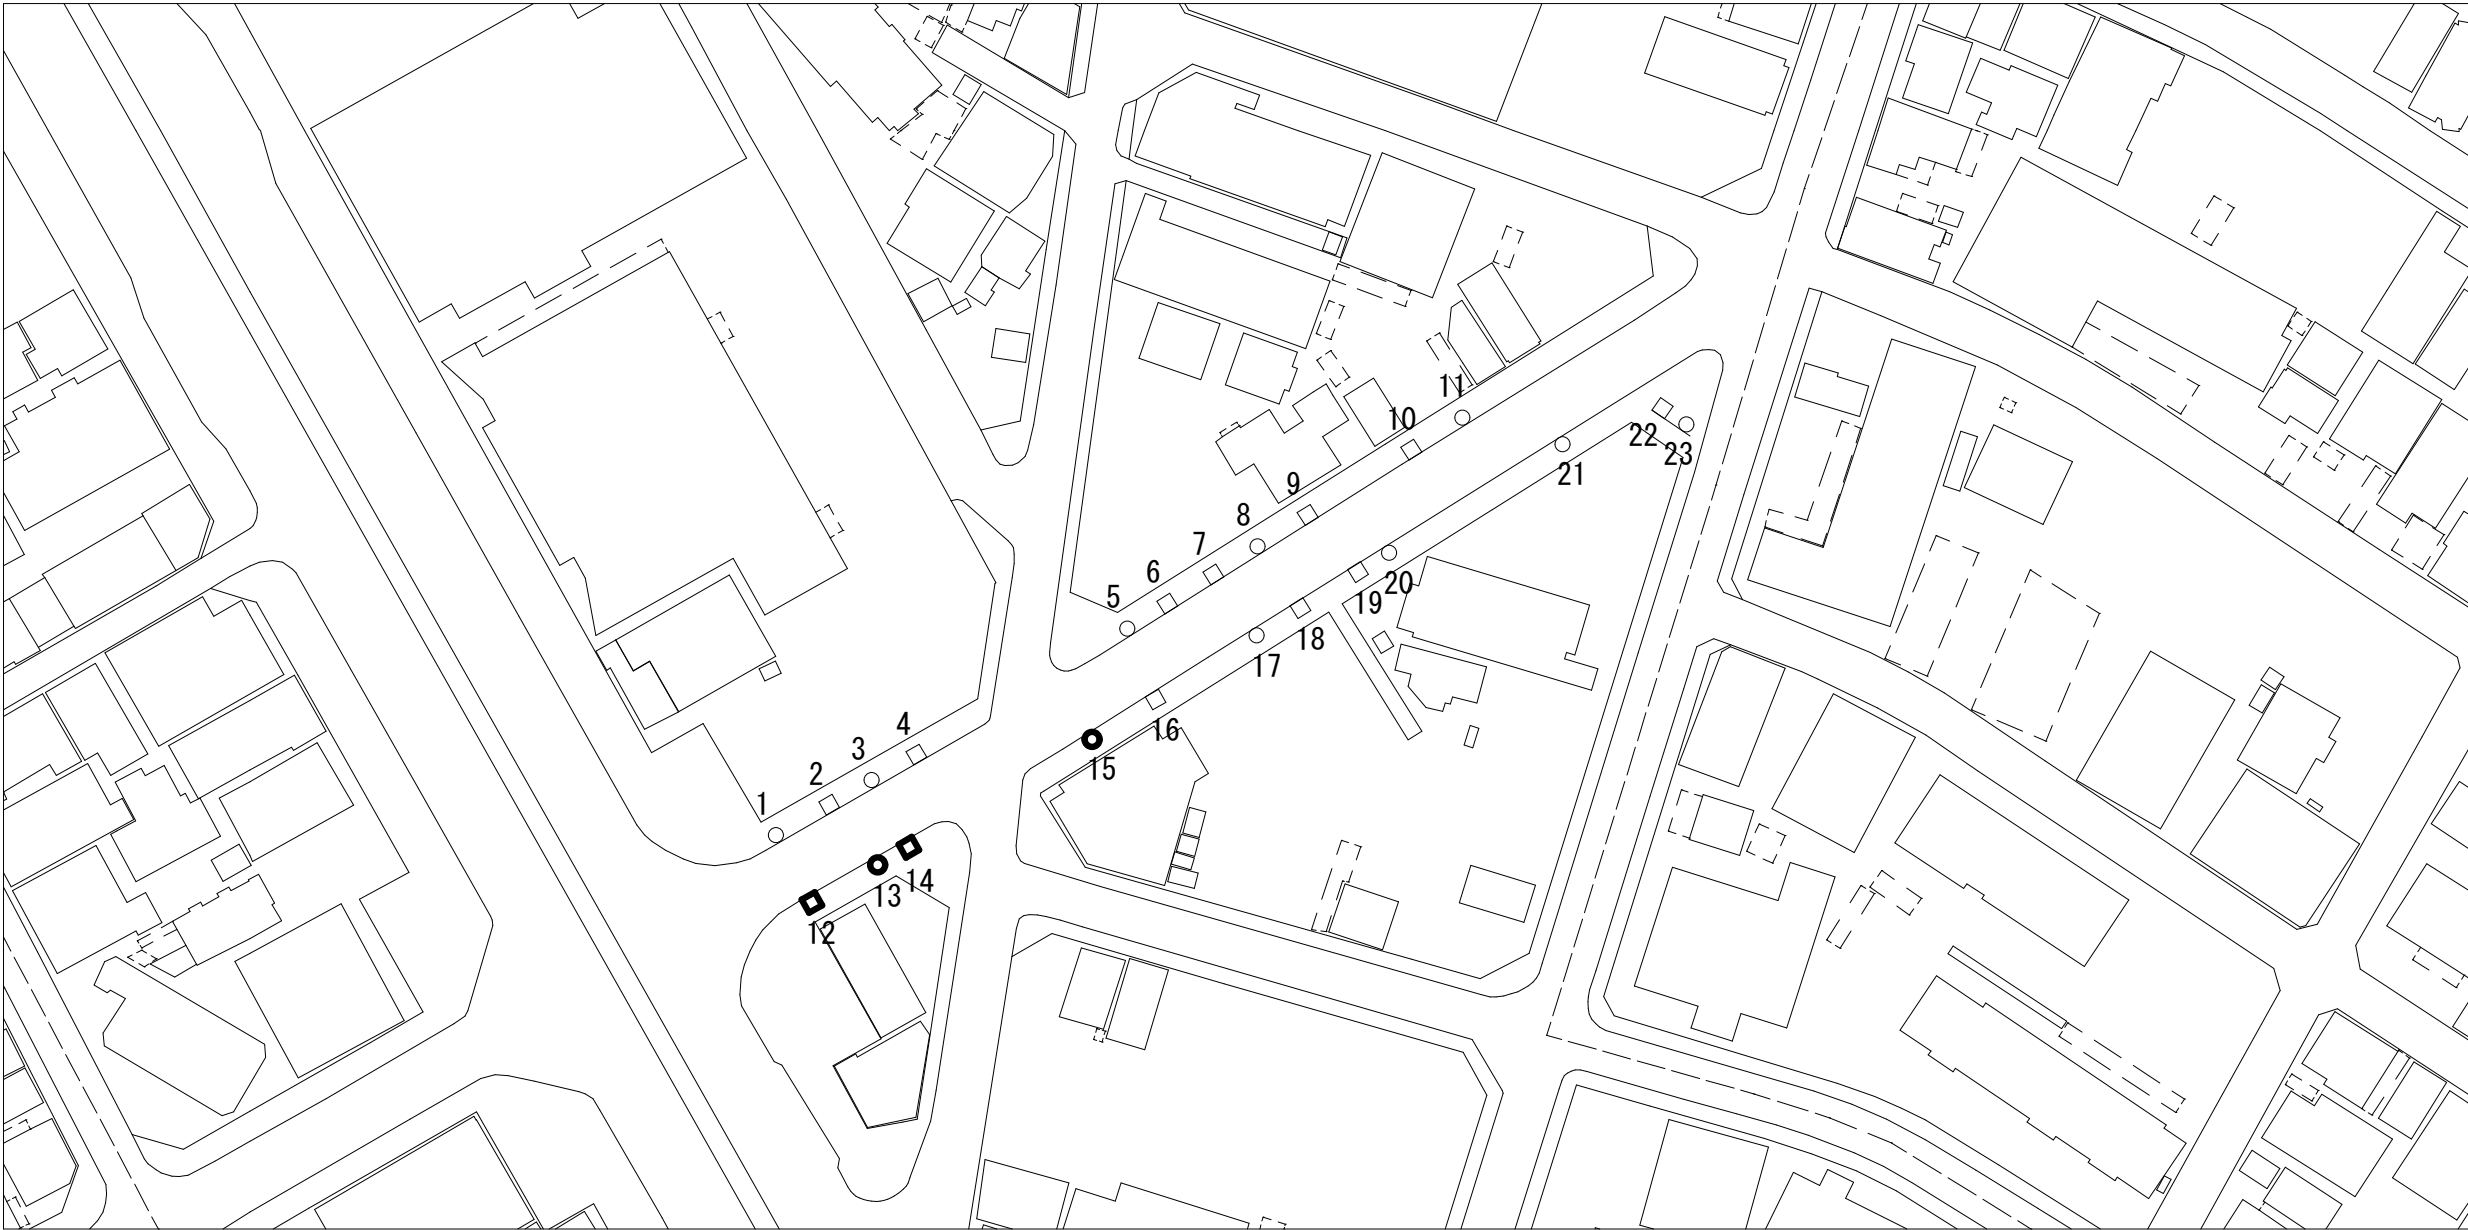




※NO. 13については縁石との離隔を0.5m以上確保し、電柱からの離隔を3.0m以上確保すること。
※NO. 15については縁石との離隔を0.5m以上確保し、横断歩道からの離隔を3.0m以上確保すること。




凡例		
●	今回施工箇所	13、15 - ナンキンハゼ(高木)をソヨゴ(中木)に更新
□	今回施工箇所	12、14 - ナンキンハゼ(高木)をヒラドツツジ(低木)に更新

令和7年度					
工 事 名 種 別	市道潮江2号線街路樹更新工事(7-1)				
	平面図				縮 尺 1:1000
	課 長	課 長 補 佐	係 長	係	$\frac{1}{3}$
高知市都市建設部みどり課					

二脚鳥居支柱（添木付き） S=1/50

標準断面図 S=1/50


舗装構成図 S=1/10

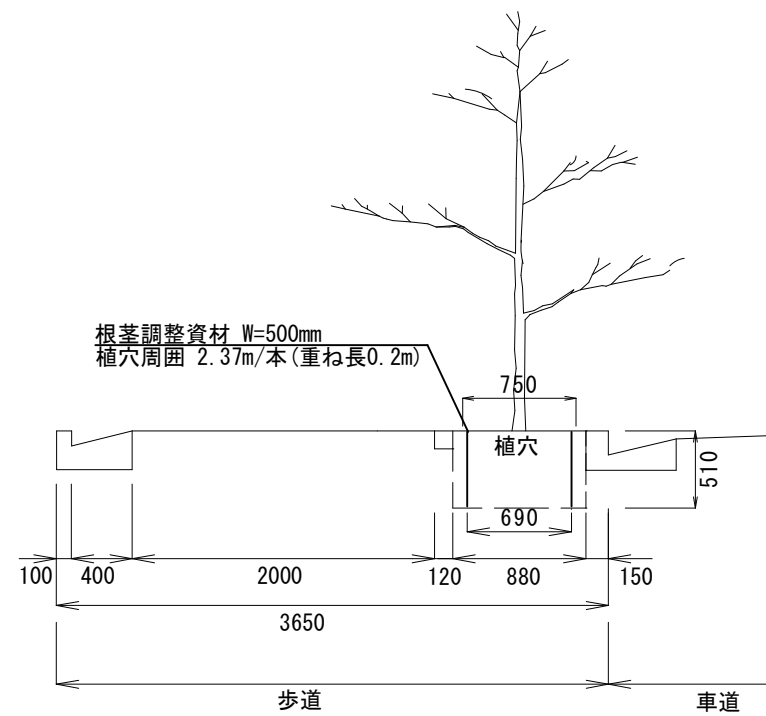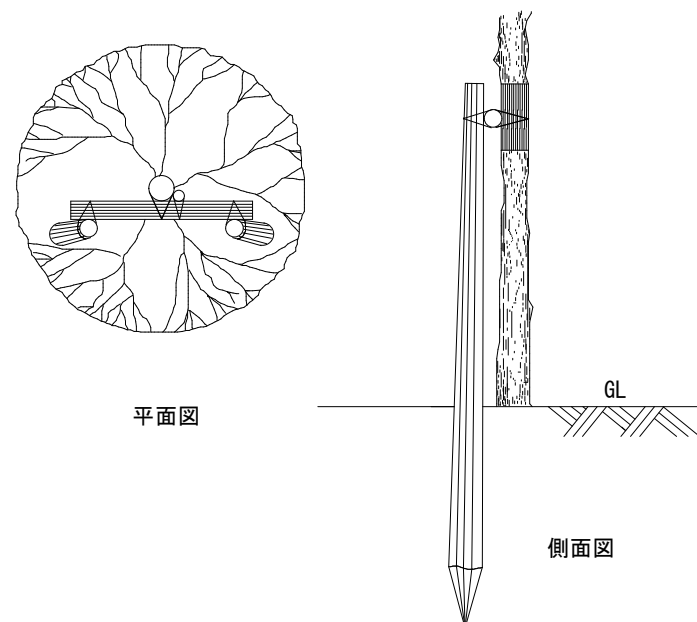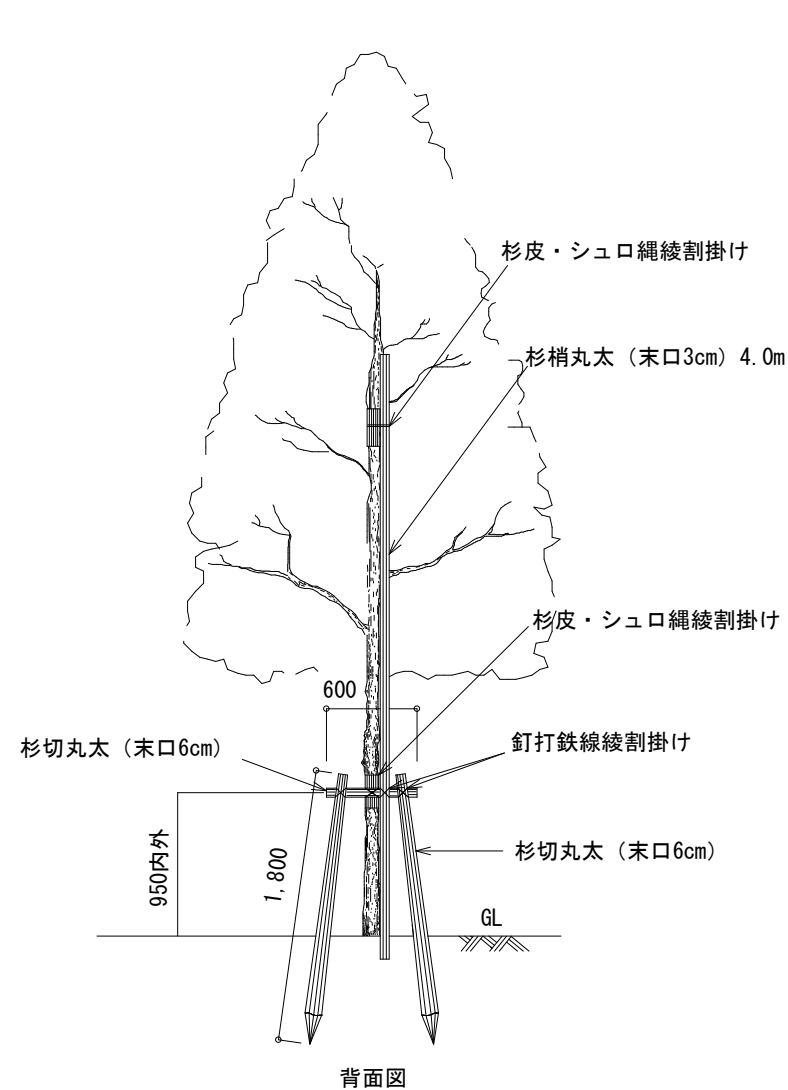鉢容量及び植穴容量一覧表


形状	幹周または樹高 (cm)	鉢 径 (cm)	鉢の深さ (cm)	植 穴径 (cm)	植 穴深さ (cm)	鉢 容 量 (m3)	植 穴 容 量 (m3)
中低木	樹高 250以上 300未満	40	26	69	51	0.032	0.188
中低木	樹高 30以上 50未満	17	10	33	26	0.002	0.022

養生工材標準使用量_中低木

樹 高	土壌改良材	肥 料		土壌改良材
	パーク堆肥	油 粕	N23-P2-K0	パーライト
	20kg/袋 (kg)	20kg/袋 (kg)	1000個/袋 (個)	100 $\frac{kg}{L}$ /袋 (kg)
100cm未満	0.15 (3)	0.015 (0.3)	0.003 (3)	0.01 (1)
200cm以上300cm未満	0.5 (10)	0.05 (1)	0.01 (10)	0.2 (20)

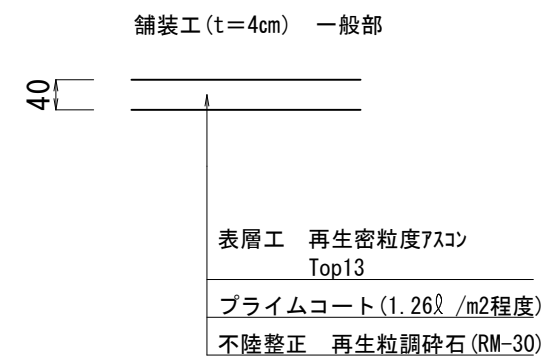


地先境界ブロック構造図 S=1/10

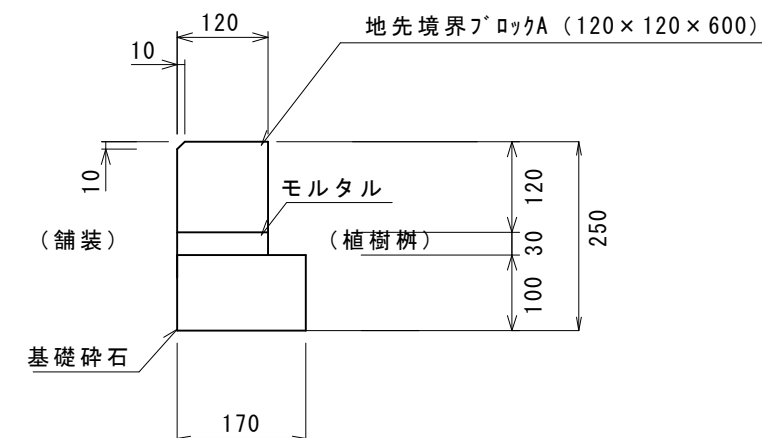


令和 7 年度							
工 事 名 種 別	市道潮江 2 号線街路樹更新工事（7－1）						
	構 造 図						縮 尺 図 示
課 長		課 長 補 佐		係 長		係	$\frac{2}{3}$
高知市都市建設部みどり課							

植栽柵復旧・舗装工図 S=1/50

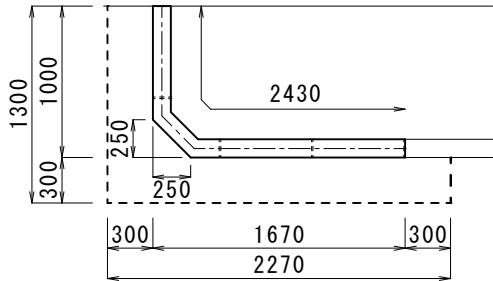


数量計算 (NO.12)

名 称	数 量
舗装版切断 (As)	1.30+2.27+0.3=3.87
カッター汚泥	0.023*0.04*3.87=0.0036
舗装版破砕	1.01
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA再利用設置	2.43
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA再利用設置	0
不陸整正	1.01
舗装 (t=4cm) 一般部	1.01

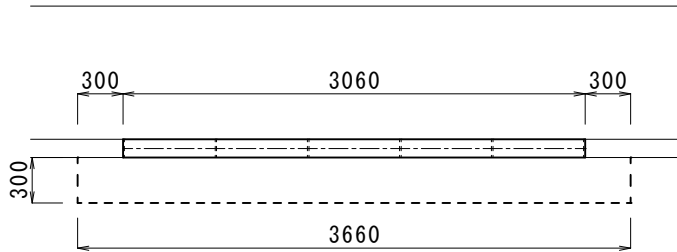

数量計算 (NO.13)

名 称	数 量
舗装版切断 (As)	0.30+3.66+0.30=4.26
カッター汚泥	0.023*0.04*4.26=0.0039
舗装版破砕	1.10
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA再利用設置	3.06
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA再利用設置	0
不陸整正	1.10
舗装 (t=4cm) 一般部	1.10

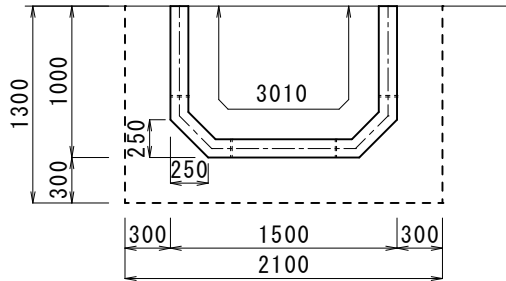

数量計算 (NO.14)

名 称	数 量
舗装版切断 (As)	1.30+2.10+1.30=4.70
カッター汚泥	0.023*0.04*4.70=0.0043
舗装版破砕	1.29
地先境界ﾌﾞﾛｯｸA再利用設置	3.01
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA再利用設置	0
不陸整正	1.29
舗装 (t=4cm) 一般部	1.29

数量表

支障木伐採 市道潮江2号線ナンキンハゼ

植樹樹NO.	幹周 (cm)	幹周 20cm以上30cm未満 (本)	幹周 30cm以上60cm未満 (本)	幹周 60cm以上90cm未満 (本)	幹周 90cm以上120cm未満 (本)	幹周 120cm以上150cm未満 (本)	幹周 150cm以上180cm未満 (本)	幹周 180cm以上210cm未満 (本)	樹高 (m)	幹体積 (m3)
12	-	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
13	-	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
14	39	0	1	0	0	0	0	0	6.0	0.07
15	-	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.00
合計		0	1	0	0	0	0	0		0.07

支障木抜根 市道潮江2号線ナンキンハゼ

植樹樹NO.	幹周 (cm)	幹周 20cm以上30cm未満 (本)	幹周 30cm以上60cm未満 (本)	幹周 60cm以上90cm未満 (本)	幹周 90cm以上120cm未満 (本)	幹周 120cm以上150cm未満 (本)	幹周 150cm以上180cm未満 (本)	幹周 180cm以上210cm未満 (本)	鉢容量 (m3/本)	鉢容量×20% (m3)
12	120	0	0	0	0	1	0	0	5.15	1.03
13	139	0	0	0	0	0	1	0	7.25	1.45
14	39	0	1	0	0	0	0	0	0.26	0.05
15	135	0	0	0	0	1	0	0	7.25	1.45
合計		0	1	0	0	3	0	0	19.91	3.98

数量表 (植樹柵撤去復旧工・舗装工)

樹 No	舗装版切断 (m)	カッター汚泥 (m3)	舗装版破砕 (m2)	運搬処分 (m3)	地先ﾌﾞﾛｯｸA 撤去再設置 (m)	歩車ﾌﾞﾛｯｸA 撤去再設置 (m)	基礎砕石 W=0.17 (m2)	不陸整正 t=4 (m2)	舗装工 t=4 (m2)	残土運搬処分 (m3)
	AS			AS						基礎砕石
12	3.87	0.0036	1.01	0.04	2.43	0.00	0.41	1.01	1.01	0.04
13	4.26	0.0039	1.10	0.04	3.06	0.00	0.52	1.10	1.10	0.05
14	4.70	0.0043	1.29	0.05	3.01	0.00	0.51	1.29	1.29	0.05
合計	12.83	0.0118	3.40	0.13	8.50	0.00	1.44	3.40	3.40	0.14

支障木伐採 市道潮江2号線 サザンカ・ヒラドツツジ

植樹樹NO.	幹周 20cm未満 (本)	樹高 (m)	幹体積 (m3)	樹種
12	13	1.1	0.05	サザンカ
13	24	1.1	0.09	サザンカ
15	9	1.1	0.03	サザンカ
15	5	0.6	0.01	ヒラドツツジ
合計	51		0.18	

支障木抜根 市道潮江2号線 サザンカ・ヒラドツツジ

植樹樹NO.	幹周 20cm未満 (本)	鉢容量 (m3/本)	鉢容量×20% (m3)	樹種
12	13	0.06	0.16	サザンカ
13	24	0.06	0.29	サザンカ
15	9	0.06	0.11	サザンカ
15	5	0.06	0.06	ヒラドツツジ
合計	51		0.62	

高木更新箇所数量表 (低木)

樹 No	植栽 (本)	良質土		
	ヒラドツツジ	植穴容量 (m3)	鉢容量 (m3)	植付土量 (m3)
12	18	0.40	0.04	0.36
14	7	0.15	0.01	0.14
15	13	0.29	0.03	0.26
合計	38			0.76

低木植栽で計上

植付土量＝植穴容量 - 鉢容量
設計計上土量＝植付土量

数量表 (中木)

樹 No	植栽 (本)	根茎調整材 (m)	良質土				
	ソヨグ (雄木)		根体積 (m3)	基礎砕石 (m3)	植穴容量 (m3)	鉢容量 (m3)	植付土量 (m3)
12							
13	1	2.37			0.19	0.03	0.16
14							
15	1	2.37			0.19	0.03	0.16
合計	2	4.74	4.60	0.14	0.38	0.06	0.32
集計表より							1.12

※低木植穴容量1.24m3除く

植付土量＝植穴容量 - 鉢容量

不足土量＝根体積 - 基礎砕石 - 植穴容量

設計計上土量 (良質土)＝植付土量 + 不足土量

設計計上土量 (埋戻)＝不足土量

令和 7 年度											
工 事 名 種 別 課 長	市道潮江2号線街路樹更新工事 (7-1)										
	植栽柵復旧・舗装工図・数量表								縮 尺	図 示	
			課 長 補 佐			係 長			係		$\frac{3}{3}$
高知市都市建設部みどり課											