




位置図 S=1:2500

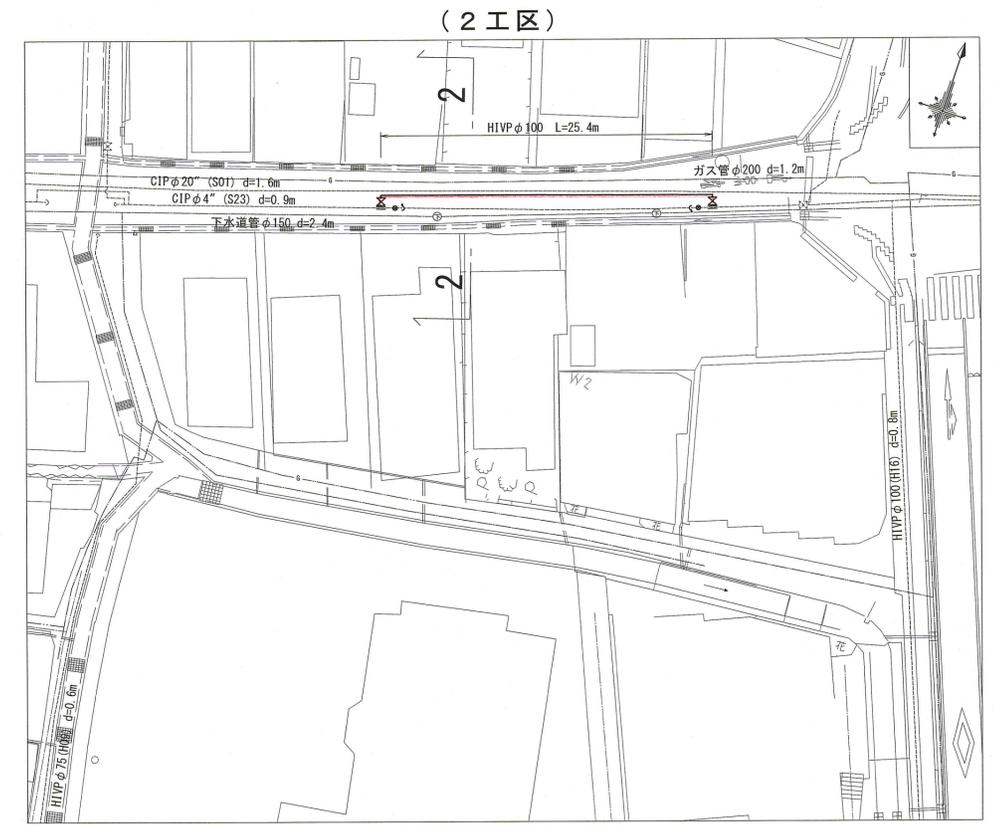

平面図 S=1:250

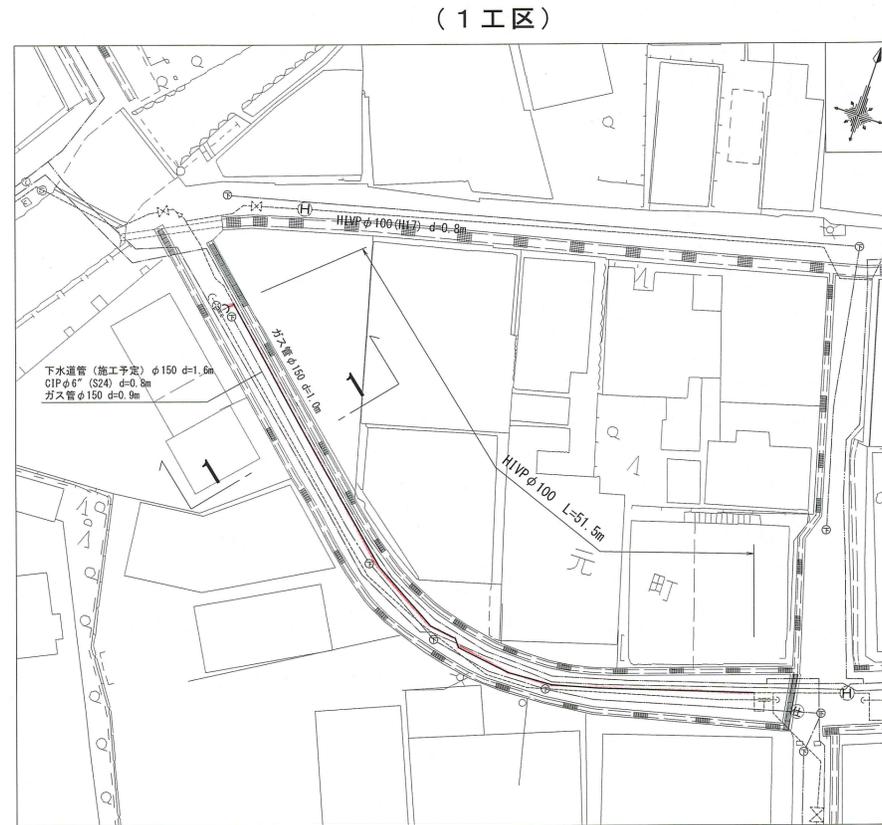


横断図 S=1:50

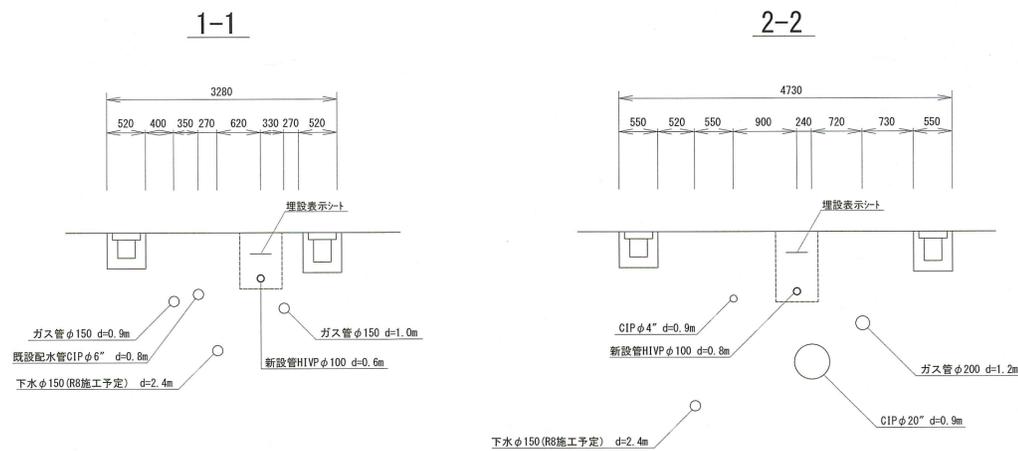


土工図 S=1:30

管明しシートの埋設深度は0.2m~0.4mとする。
ただし、管理設深度が1.2m以上の場合は0.5mとする。


HIVP布設 φ100 (d=0.6m)




HIVP布設 φ100 (d=1.3m)

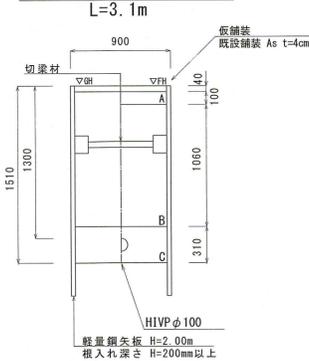

HIVP布設 φ100 (d=0.8m)




防護コンクリート




舗装構成図 S=1:Free


※試掘時の仮舗装についてはt=30mmとする

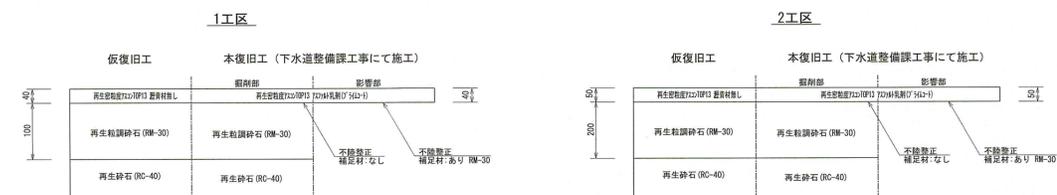

不断水連絡部 φ4" × φ100

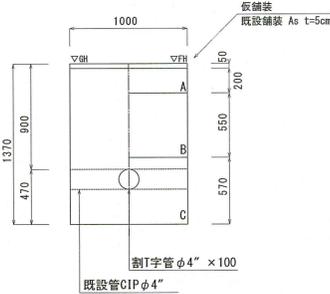

不断水簡易仕切弁 φ4"

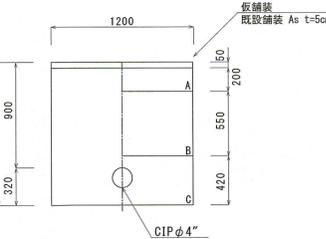


記号凡例

仮舗装	再生密粒層As TOP13
A	再生粒調砕石 RM-30
B	再生砕石 RC-40
C	再生砂


課長	課長補佐	係長	設計
元町・旭駅前町配水管仮設工事			令和7年度
位置図・平面図			1/2
土工図・舗装構成図			図示
高知市上下水道局水道整備課			

給水管切替工平面図 S=1:250

(1工区)

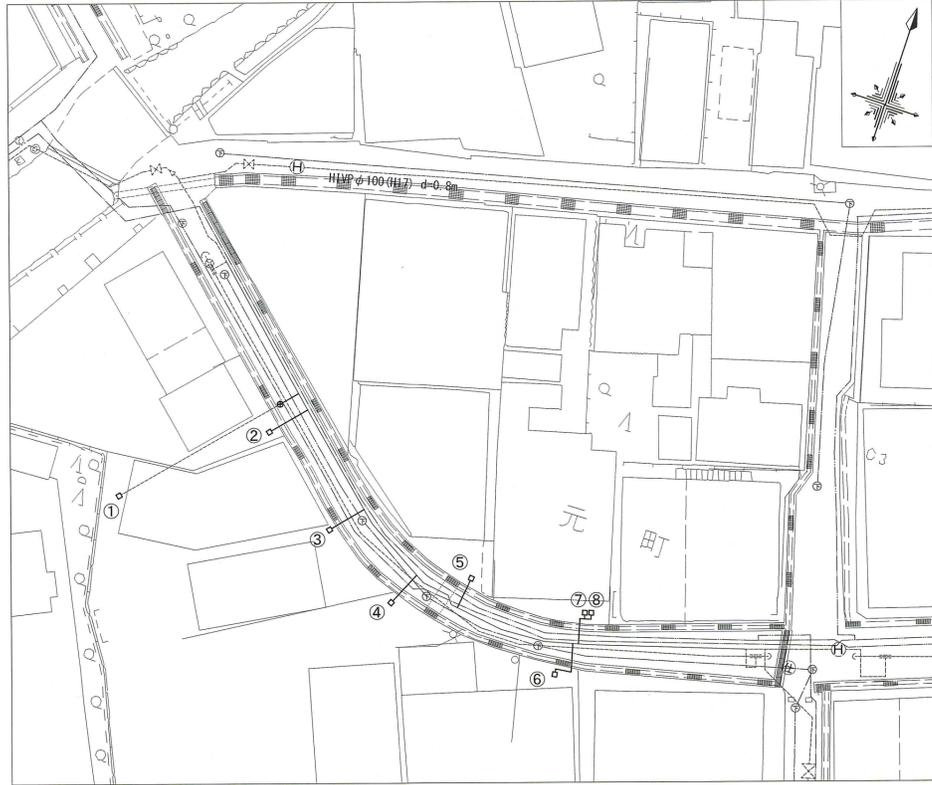


(2工区)

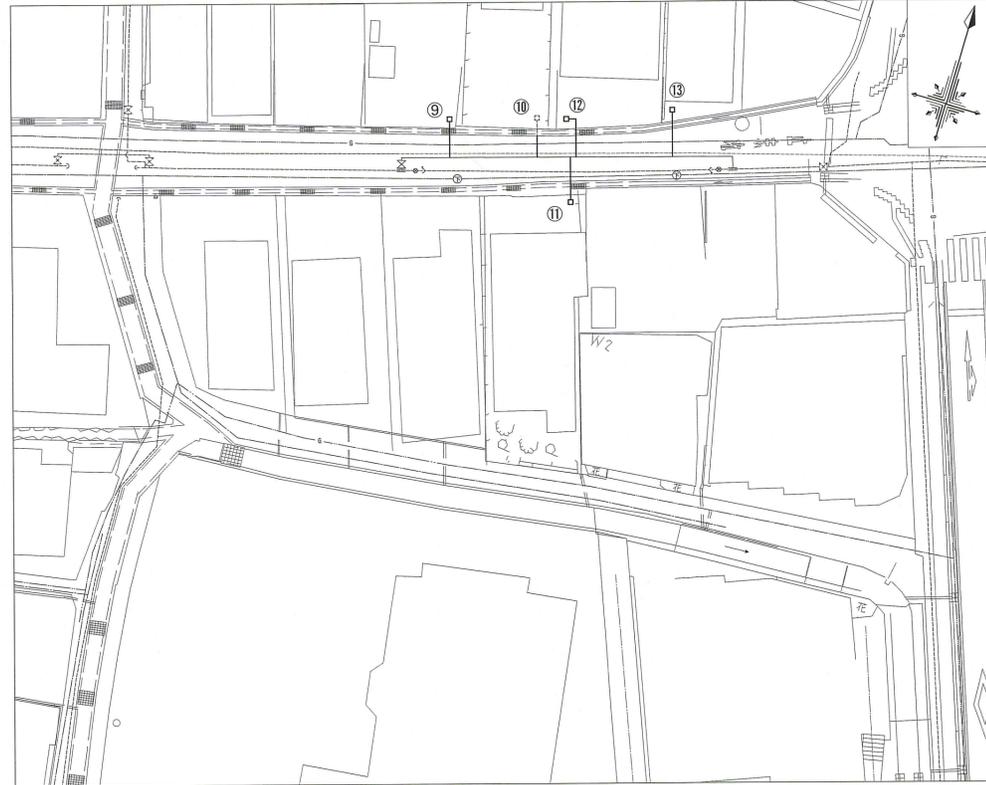

給水切替一覧表

番号	配水管	給水管	h1	L2	既設管接続	メーター口径	備考
①	φ100 ×	φ20	0.6m	2.30	路上止水	φ13	メーター部も切替
②	φ100 ×	φ20	0.6m	2.30	宅内メーター	φ13	
③	φ100 ×	φ20	0.6m	2.30	宅内メーター	φ13	
④	φ100 ×	φ20	0.6m	2.30	宅内メーター	φ20	
⑤	φ100 ×	φ20	0.6m	1.70	宅内メーター	φ13	
⑥	φ100 ×	φ20	0.6m	1.70	宅内メーター	φ20	
⑦	φ100 ×	φ25	0.6m	1.70	宅内メーター	φ13	
⑧	φ100 ×	φ25	0.6m	1.70	宅内メーター	φ13	宅内のみ切替
⑨	φ100 ×	φ20	0.8m	2.10	宅内メーター	φ20	
⑩	φ100 ×	φ20	0.8m	2.10	外線接続	φ20	
⑪	φ100 ×	φ20	0.8m	2.70	宅内メーター	φ13	
⑫	φ100 ×	φ20	0.8m	2.10	宅内メーター	φ20	
⑬	φ100 ×	φ20	0.8m	2.10	宅内メーター	φ13	

給水切替標準図 S=Free

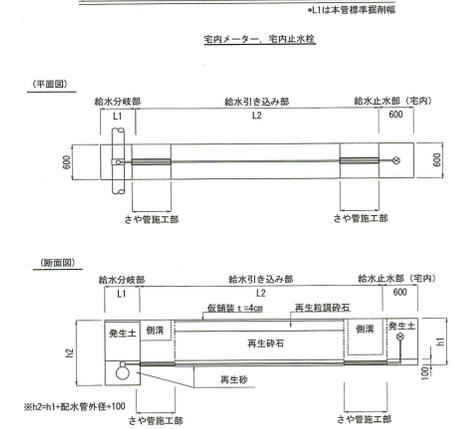

廃止管撤去工平面図 S=1:250


(1工区)



(2工区)



廃止管撤去工土工図 S=1:30

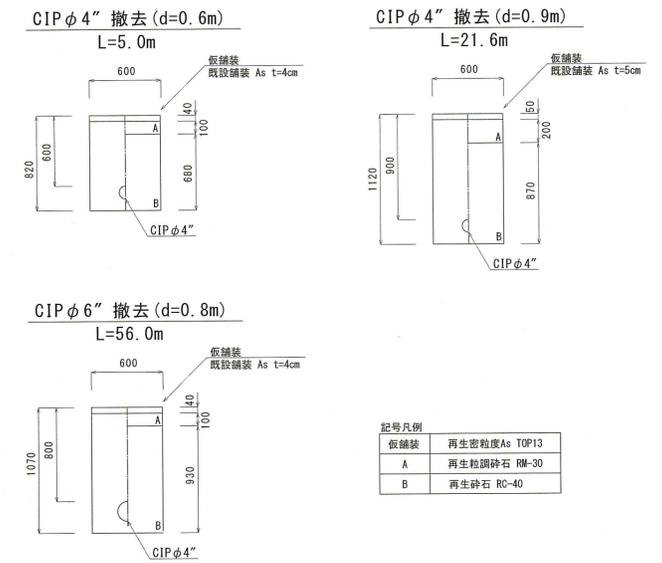

記号凡例

板舗装	再生密粒層As TOP13
A	再生粒調砕石 RM-30
B	再生砕石 RC-40

課長	課長補佐	係長	設計
元町・旭駅前町配水管仮設工事			令和7年度
工事設計図			2/2
給水管切替工平面図・給水切替一覧・給水管管理標準図 廃止管撤去工平面図・廃止管撤去土工図			図示
高知市上下水道局水道整備課			