



平面図 S=1:150

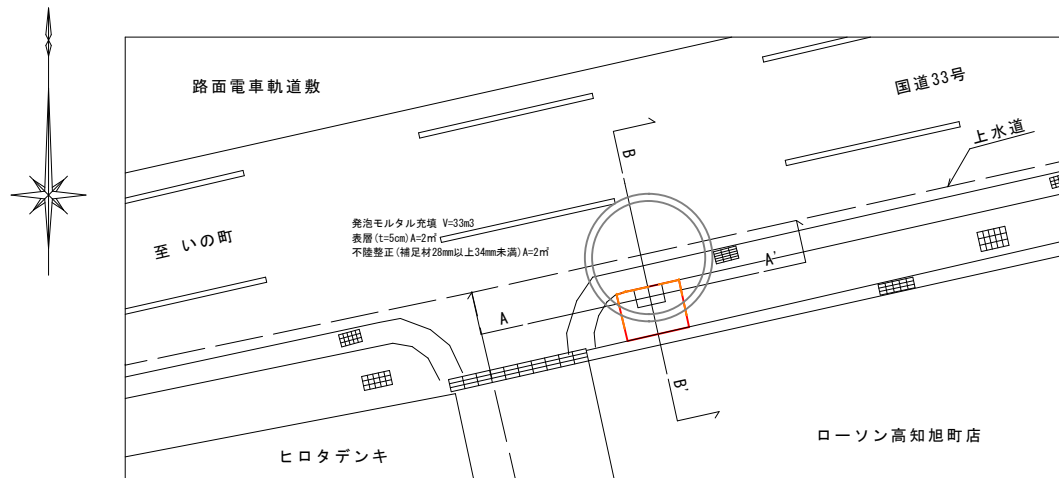

舗装構成図 S=1:Free


※現況7mmト舗装版厚が設計値と異なる場合、及び現況路盤が確認できない場合は工事監督職員と協議すること。

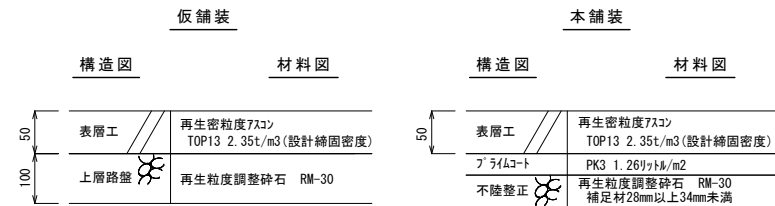

※仮舗装が完了してから1か月の自然転圧期間を設ける

断面図 S=1:50


仮舗装

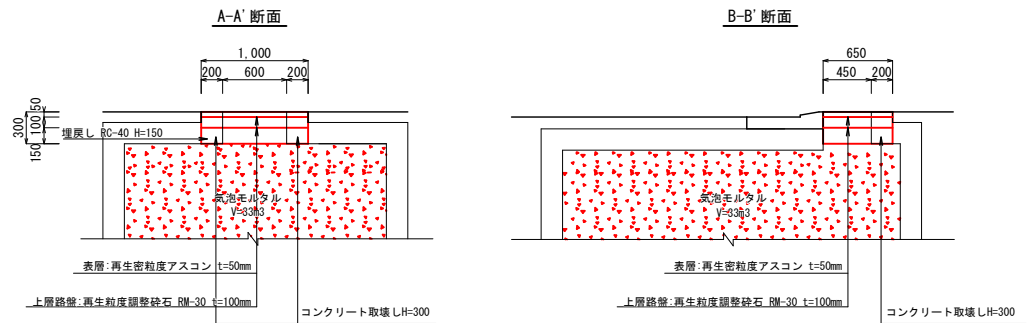


舗装展開図 S=1:30

— — — 舗装版切断


仮舗装 $\Sigma A=0.65\text{m}^2$

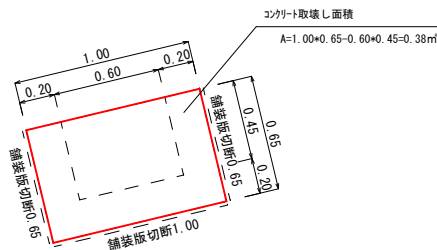

本舗装 $\Sigma A=2.43\text{m}^2$

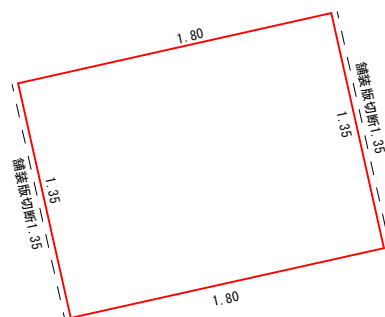

本舗装

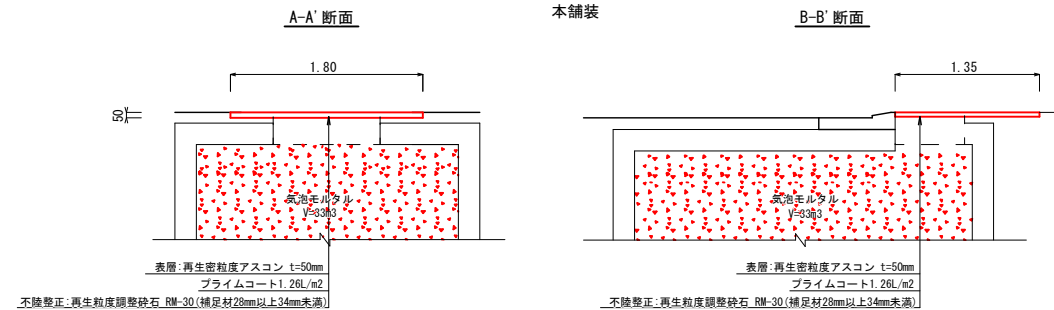

工 事 名	旭町二丁目非耐震性防火水槽撤去工事(その2)			
種 別	平面図、舗装展開図、舗装構成図、断面図 1/1			
事 業 名		課 長	課長補佐	係 長
令和8年度				
高知市都市建設部道路維持課				