令和８年度　維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

１　埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量【規則第４条の５の２第４号イ】

	不燃物 (t)	土砂・美化ごみ (t)	災害廃棄物 (t)	焼却灰 (t)	覆土類 (t)	埋立量(t)
４月	93.215	23.845	3.620	0.00	0.000	120.680
５月	94.235	99.125	26.200	0.00	296.100	515.660
６月	88.990	55.230	0.000	0.00	853.050	997.270
７月	82.820	16.245	0.000	0.00	0.000	99.065
８月	83.515	7.965	0.000	0.00	0.000	91.480
９月	77.965	10.655	23.925	0.00	0.000	112.545
10月						
11月						
12月						
1月						
2月						
3月						
合計	520.740	213.065	53.745	0.000	1149.150	1,936.700

２　施設の点検【規則第４条の５の２第４号ロ，ハ，ヘ，ト，チ】

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
擁壁	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
	点検の結果	○	○	○	○	○	○						
擁壁等の損壊するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
遮水工	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
	点検の結果	○	○	○	○	○	○						
遮水効果の低下するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
調整池	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
	点検の結果	○	○	○	○	○	○						
調整池の損壊するおそれが認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
浸出水処理設備	点検年月日	令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
	点検の結果	○	○	○	○	○	○						
浸出水処理設備の機能に異状が認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
	措置の内容												
導水管等の有効な防凍措置の点検	点検年月日												
	点検の結果												
防凍措置の状況に異状が認められた場合の措置	措置を講じた年月日												
	措置の内容												

※　点検日の「毎日」に土，日，祝日及び12/29～1/3は含まない。

※　点検の結果の「○」は異状なしを示し，「×」は異状ありを示す。

３　残余の埋立容量【規則第４条の５の２第４号リ】

	測定年月日	総埋立容量	埋立残余容量
三里最終処分場	令和8年9月30日	698,000㎥	1,122,470㎥

令和８年度　維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(1)　地下水ａ

				４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
試料採水した場所				別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照
試料採水した年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
検査結果の得られた年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
	項　　目		単位	法に定める基準											
水質検査の結果	電気伝導率		mS/cm	—	0.85	0.74	0.85	0.53	0.74	0.74					
	塩化物イオン		mg/L	—	104	82	98	45	92	86					
	アルキル水銀		mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—					
	総水銀		mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—					
	カドミウム		mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—					
	鉛		mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—					
	六価クロム		mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—					
	ひ素		mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—					
	全シアン		mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—					
	ポリ塩化ビフェニル		mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—					
	トリクロロエチレン		mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—					
	テトラクロロエチレン		mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—					
	ジクロロメタン		mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—					
	四塩化炭素		mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—					
	1,2-ジクロロエタン		mg/L	0.004以下	—	—	—	—	—	—					
	1,1-ジクロロエチレン		mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—					
	1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—					
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—					
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—	—					
	1,3-ジクロロプロペン		mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—					
	チウラム		mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—	—					
	シマジン		mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—					
	チオベンカルブ		mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—					
	ベンゼン		mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—					
	セレン		mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—					
	1.4-ジオキサン		mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—					
	クロロレチレン		mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—					
	ふっ素		mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—					
	ほう素		mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—					
	ダイオキシン類		pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—					

令和８年度　維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(2)　地下水ｃ

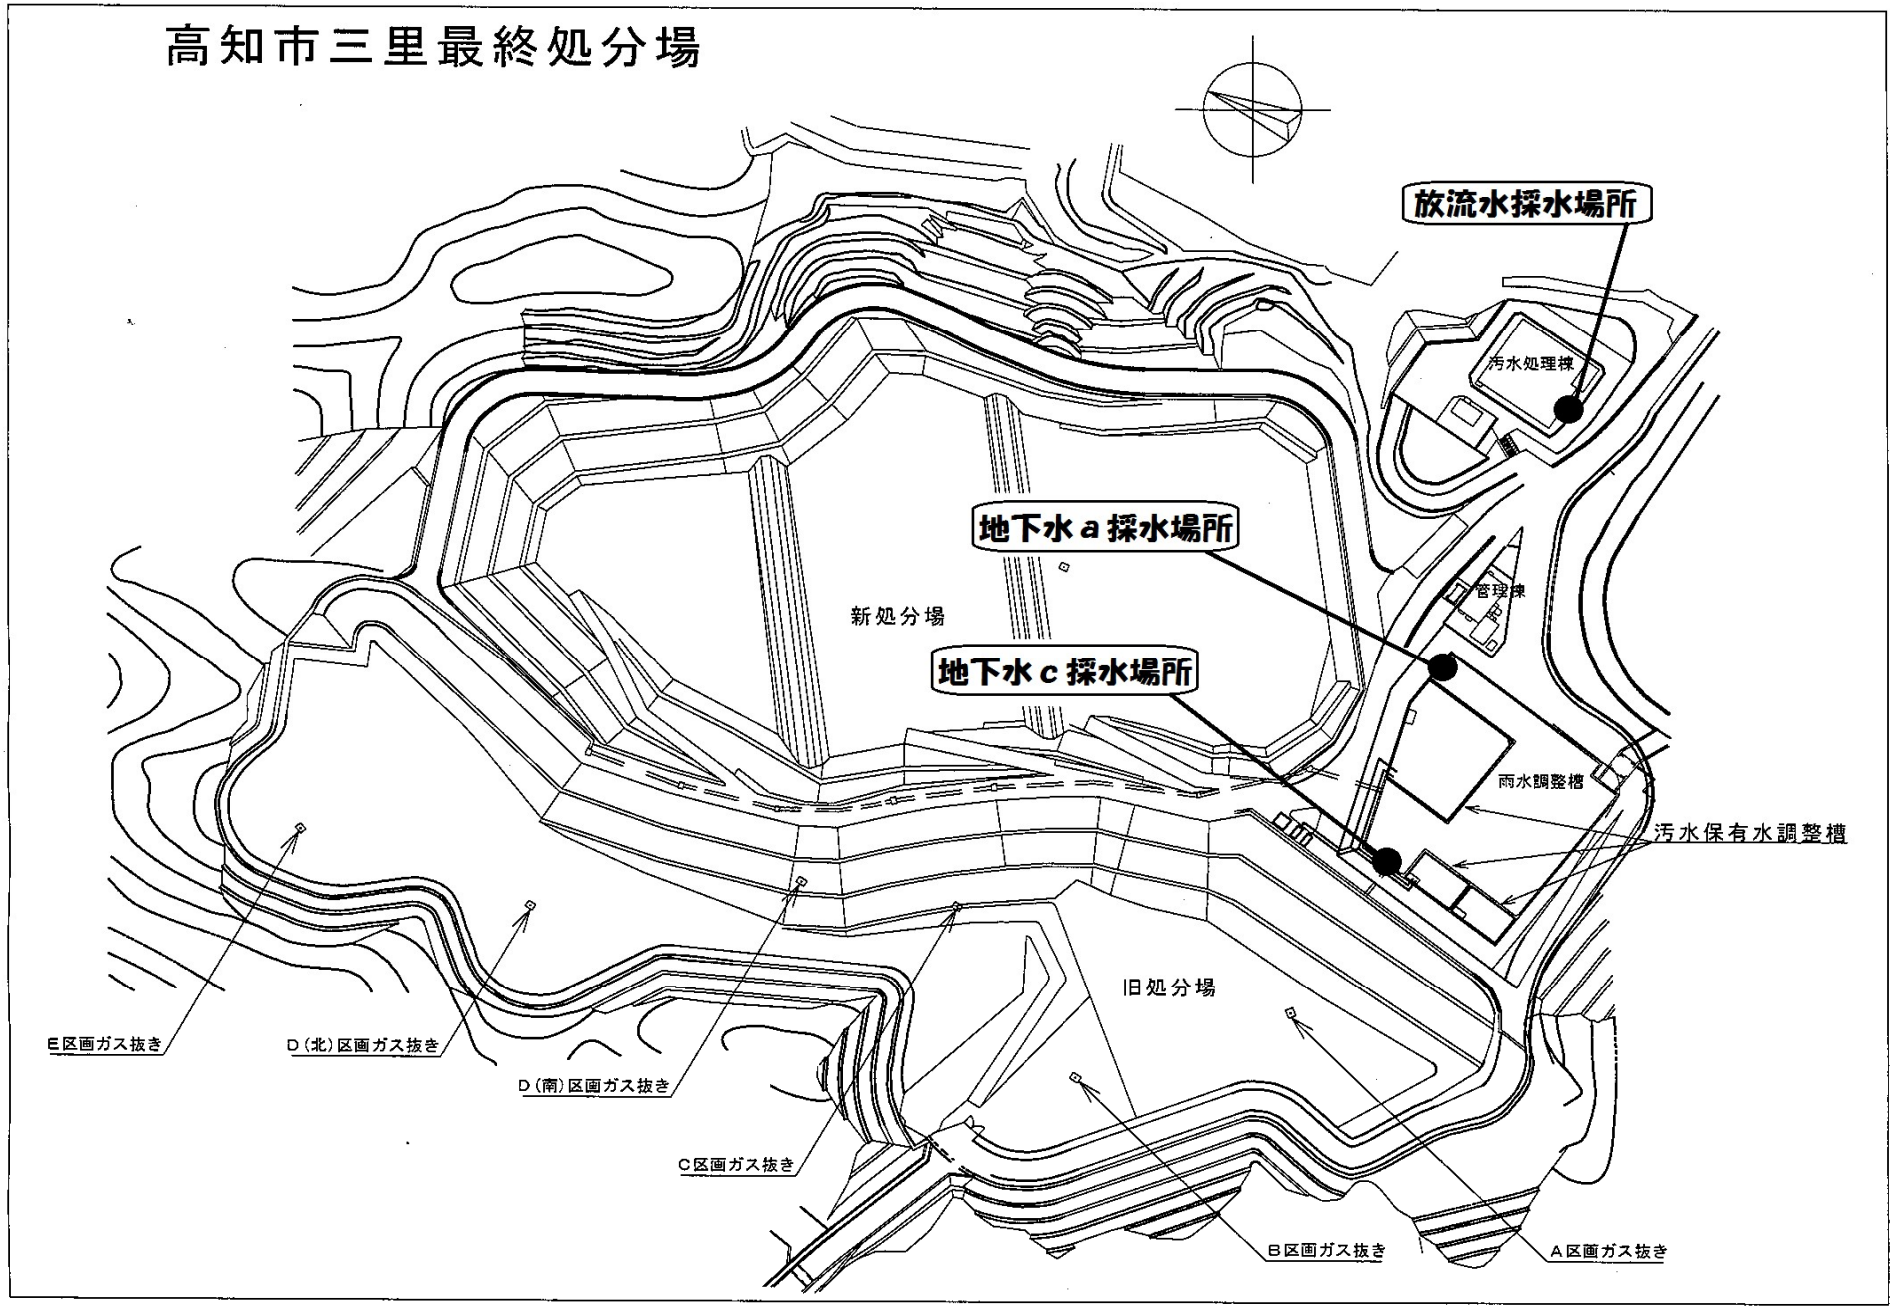
				４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
試料採水した場所				別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照
試料採水した年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
検査結果の得られた年月日				令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
	項　　目	単位	法に定める基準												
水質検査の結果	電気伝導率	mS/cm	—	0.83	0.81	0.69	0.67	0.55	0.56						
	塩化物イオン	mg/L	—	25	20	28	19	20	25						
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—						
	総水銀	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—						
	カドミウム	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—						
	鉛	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—						
	六価クロム	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—						
	ひ素	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—						
	全シアン	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—						
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—						
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—						
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—						
	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—						
	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—						
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	—	—	—	—	—	—						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—						
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—	—						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—						
	チウラム	mg/L	0.006以下	—	—	—	—	—	—						
	シマジン	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—						
	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—						
	ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—						
	セレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—						
	1.4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—						
	クロロレチレン	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—						
	ふっ素	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—						
	ほう素	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—						
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1以下	—	—	—	—	—	—						

令和８年度　維持管理の状況に関する情報（施設名：高知市三里最終処分場）

(3)　放流水

			４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
試料採水した場所			別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照	別図参照
試料採水した年月日			令和8年4月20日	令和8年5月11日	令和8年6月1日	令和8年7月6日	令和8年8月3日	令和8年9月7日						
検査結果の得られた年月日			令和8年4月25日	令和8年5月16日	令和8年6月6日	令和8年7月11日	令和8年8月8日	令和8年9月12日						
水質検査の結果	単位	法に定める基準												
水素イオン濃度	—	5.8～8.6	7.70	7.70	7.80	7.80	8.00	7.90						
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	60以下	0.1	0.2	0.4	0.6	1.2	0.3						
浮遊物質量（SS）	mg/L	60以下	<0.1	0.1	2.2	2.8	0.2	2.4						
窒素含有量	mg/L	120(日平均60)以下	4.76	3.45	8.13	5.88	9.47	8.78						
燐含有量	mg/L	16(日平均８)以下	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.02	<0.01						
大腸菌群数	個/mL	日平均3,000以下	0	0	0	0	0	0						
アルキル水銀化合物	mg/L	検出されないこと	—	—	—	—	—	—						
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	—	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—						
有機リン化合物	mg/L	１以下	—	—	—	—	—	—						
六価クロム化合物	mg/L	0.5以下	—	—	—	—	—	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—						
シアン化合物	mg/L	１以下	—	—	—	—	—	—						
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—						
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4以下	—	—	—	—	—	—						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	３以下	—	—	—	—	—	—						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	—	—						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—						
チウラム	mg/L	0.06以下	—	—	—	—	—	—						
シマジン	mg/L	0.03以下	—	—	—	—	—	—						
チオベンカルブ	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.1以下	—	—	—	—	—	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—						
ほう素及びその化合物	mg/L	50以下	—	—	—	—	—	—						
ふっ素及びその化合物	mg/L	15以下	—	—	—	—	—	—						
アンモニア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—						
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	５以下	—	—	—	—	—	—						
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	30以下	—	—	—	—	—	—						
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L	５以下	—	—	—	—	—	—						
銅含有量	mg/L	３以下	—	—	—	—	—	—						
亜鉛含有量	mg/L	２以下	—	—	—	—	—	—						
溶解性鉄含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—						
溶解性マンガン含有量	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—						
クロム含有量	mg/L	２以下	—	—	—	—	—	—						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	10以下	—	—	—	—	—	—						

高知市三里最終処分場


放流水採水場所
汚水処理棟
地下水ａ採水場所
管理棟
新処分場
地下水ｃ採水場所
雨水調整槽
汚水保有水調整槽
旧処分場
E区画ガス抜き
D（北）区画ガス抜き
D（南）区画ガス抜き
C区画ガス抜き
B区画ガス抜き
A区画ガス抜き