

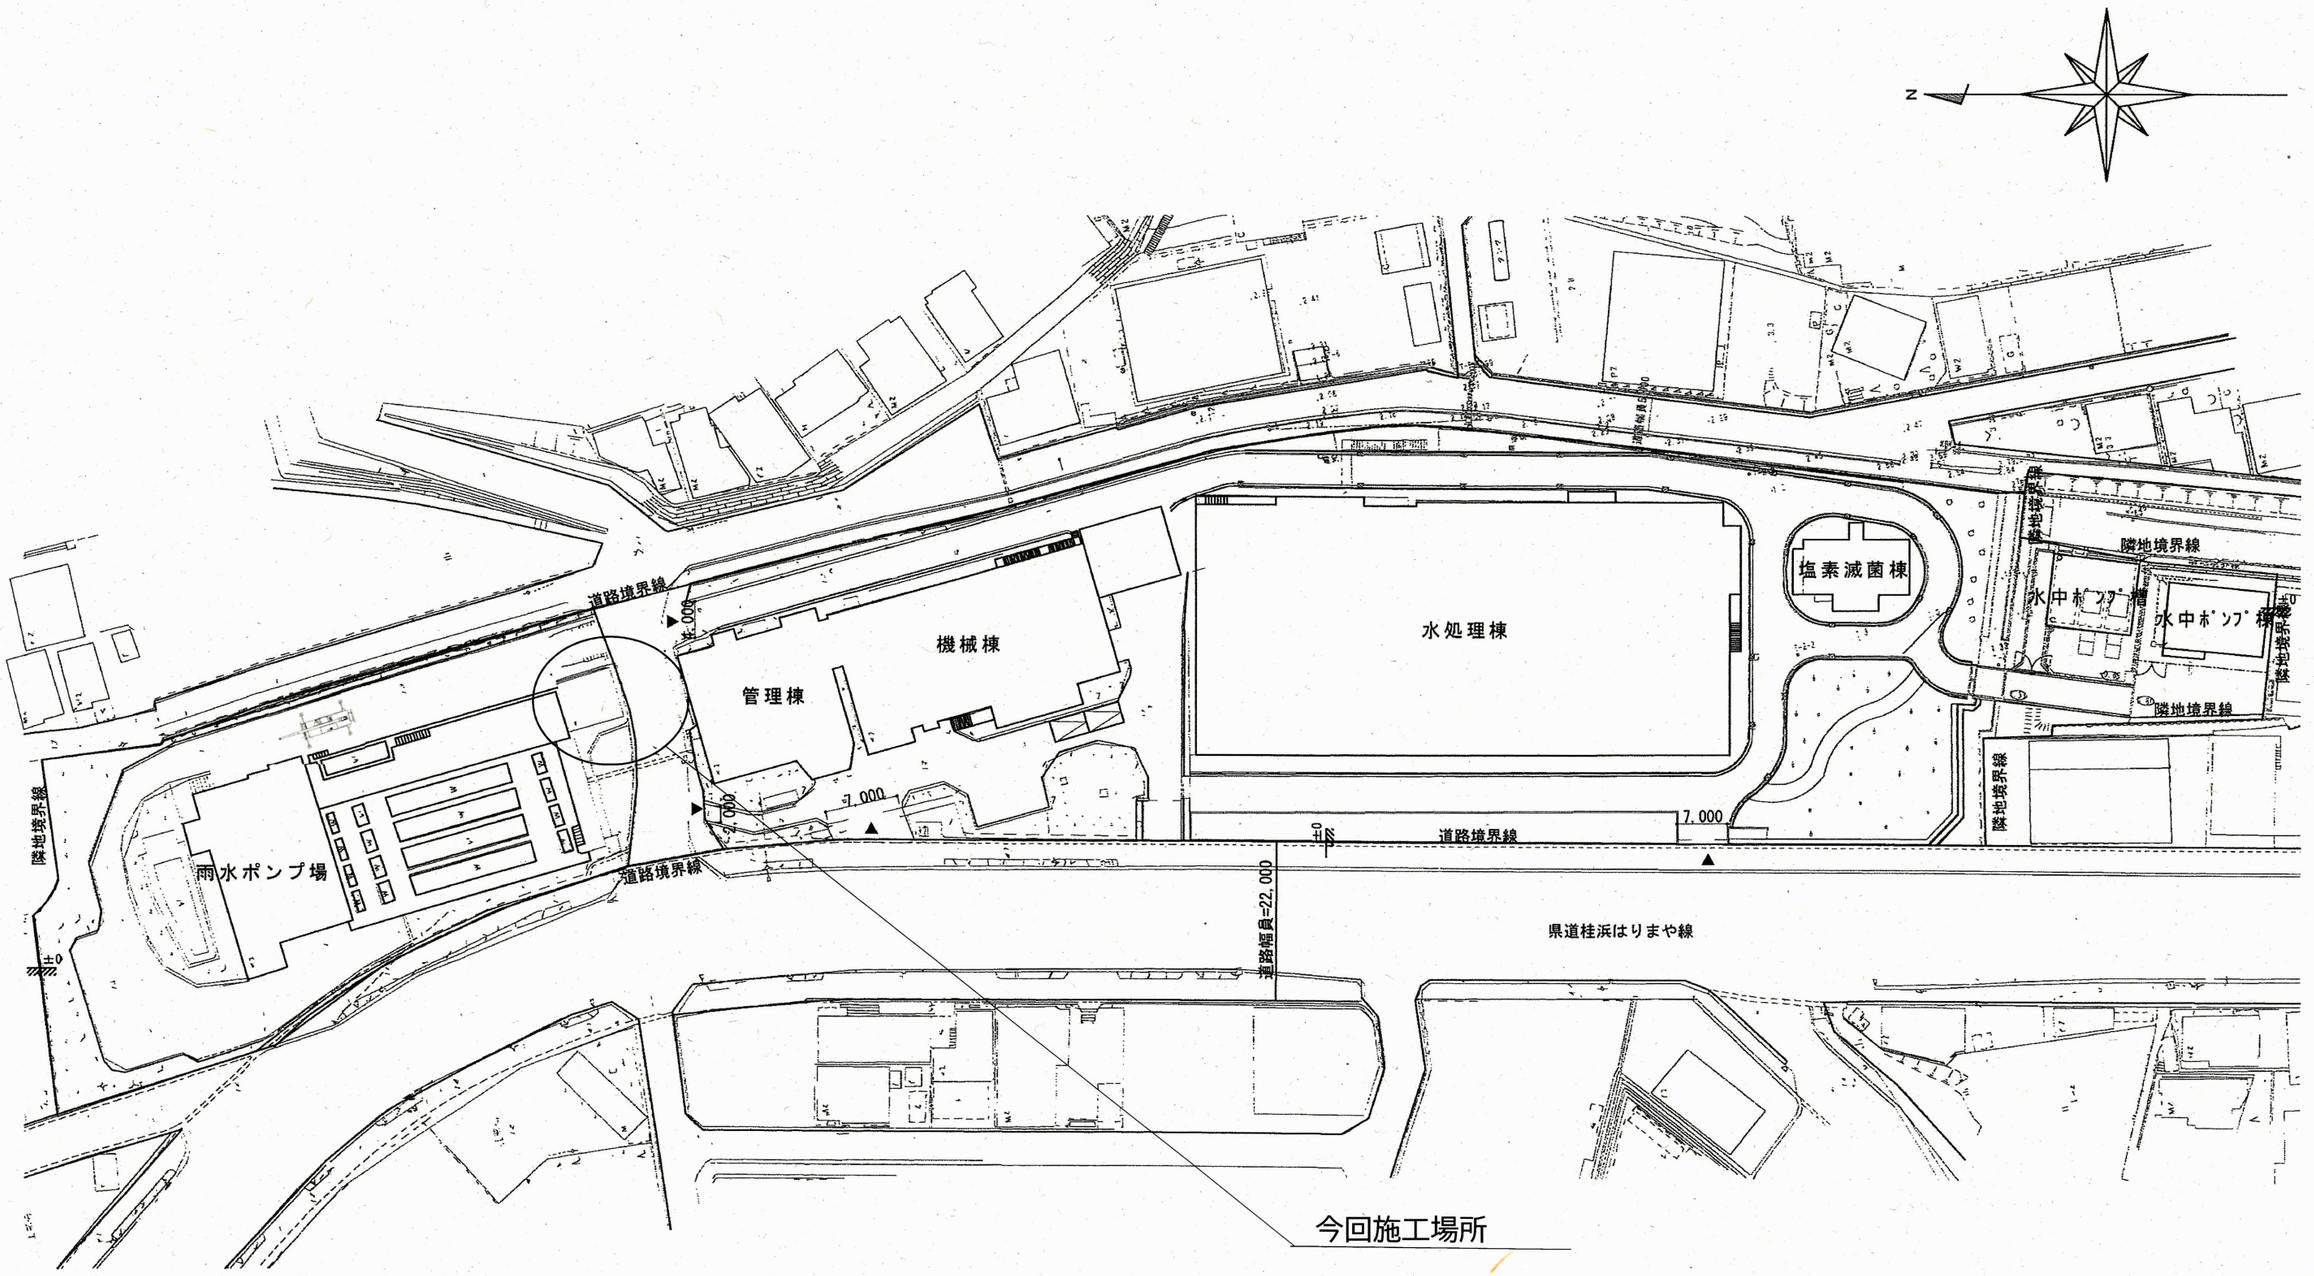



瀬戸水再生センター


工事名	瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事					
名　称	一般平面図				図面No.	1/9
縮　尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和８年度		栗田	澁田	森近	泉	河添
下水道施設管理課						

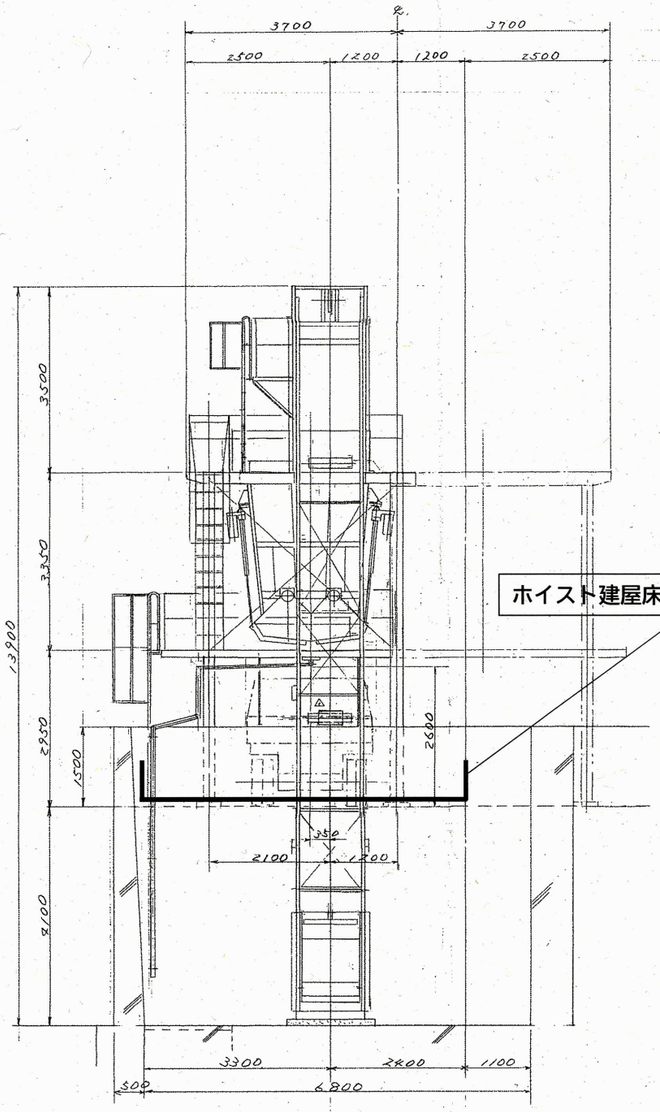

ホイスト建屋床面　防塵塗床（約50㎡）

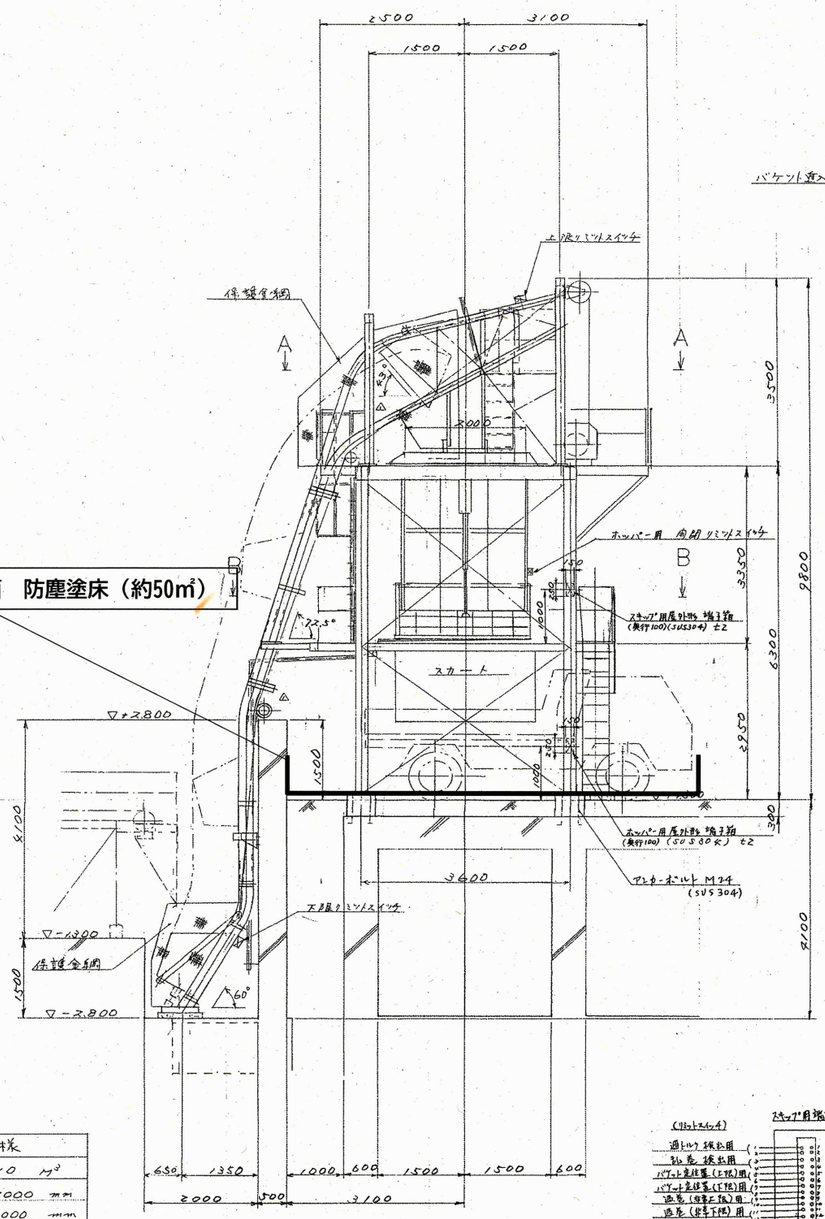


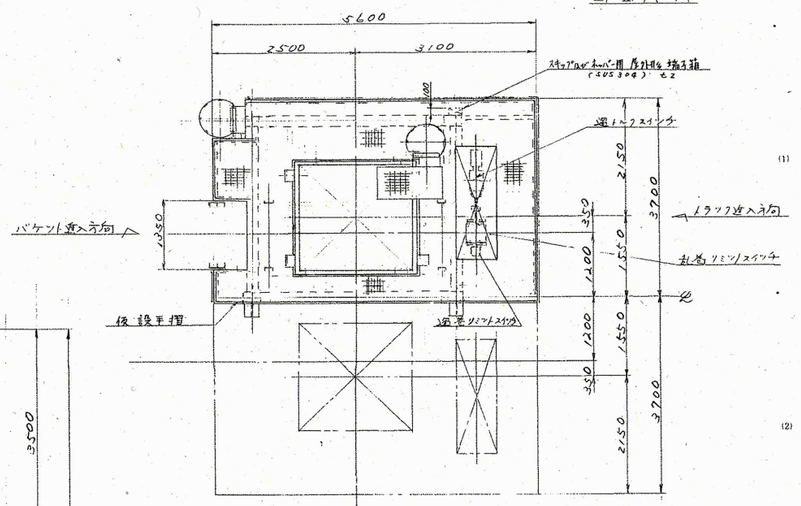

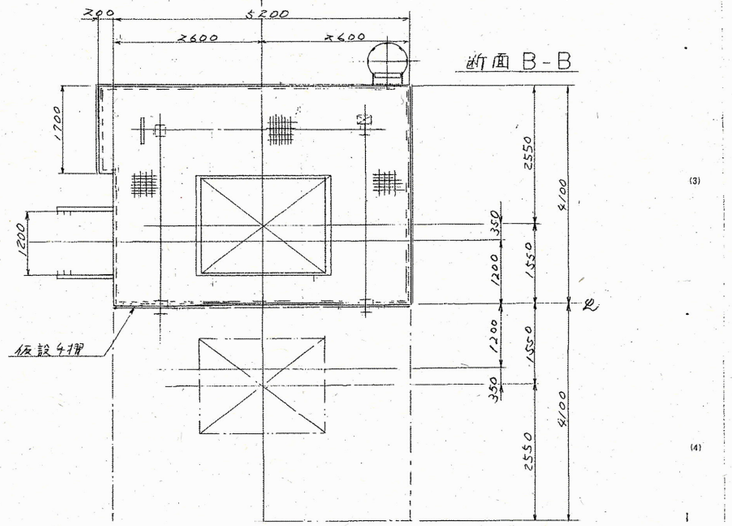



し渣スキップホイスト仕様	
形　　式	鋼板製電動式スキップホイスト
バケット容量	0.7 m³
巻上速度	7.0 m/min
揚　　程	約 11500 mm
駆動装置	2.2 kW × 4P
ワイヤーロープ	JIS7号 6×24
電　　源	220V・60Hz
台　　数	1 台


し渣ホッパー仕様	
容　　量	約 10 m³
開口寸法	2000×2000 mm
落口寸法	1500×2000 mm
ゲート開閉動力	1.5kW × 2
電　　源	220V 60Hz
台　　数	1 台





工事名	瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事					
名　称	据付図(既存図)				図面No.	2/9
縮　尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和8年度		栗田	澤田	森近	泉	河添
下水道施設管理課						

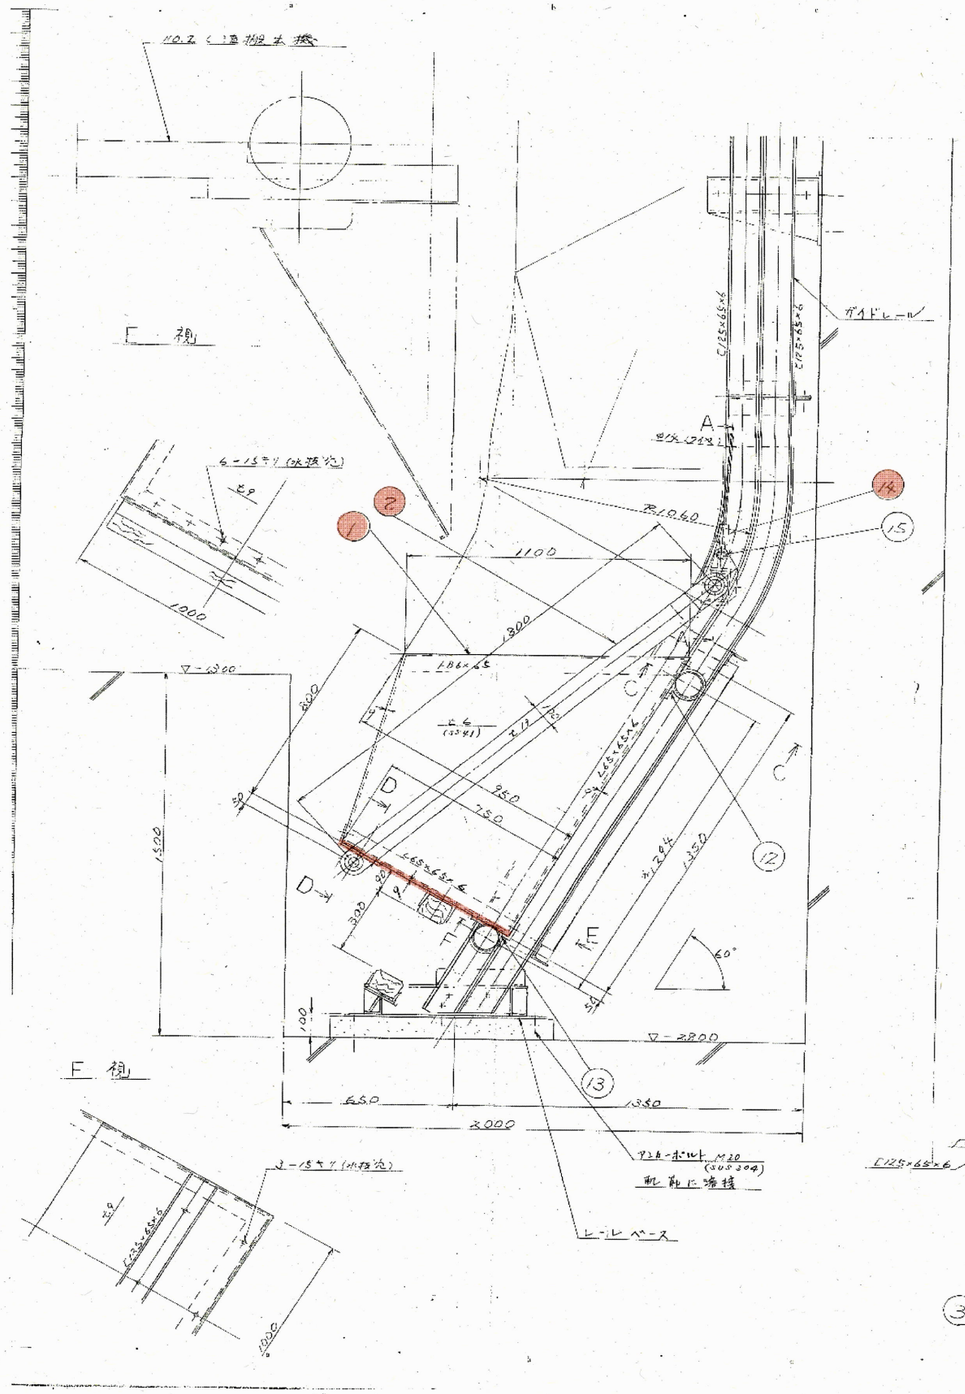

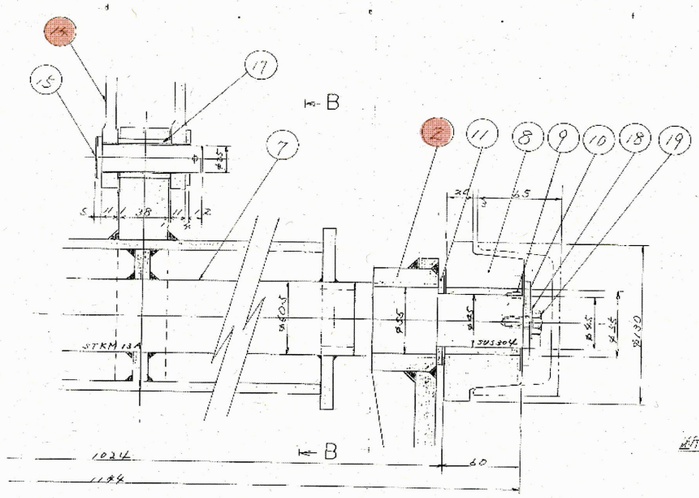


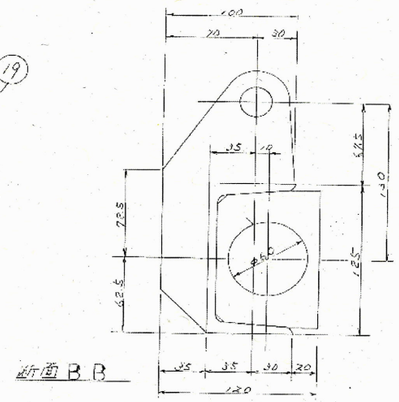

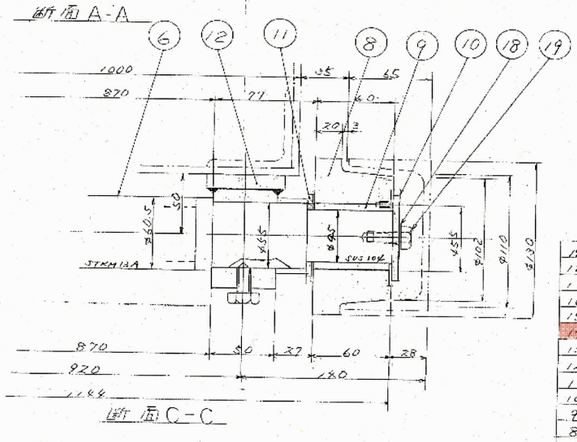


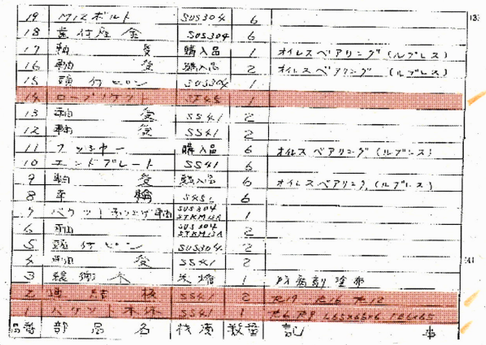

18	ﾏｲﾅｽﾎﾞﾙﾄ	SUS304	6	
17	落下防止金	SUS304	6	
16	軸受	購入品	1	オイレスベアリング(ルブレス)
15	軸受	購入品	2	オイレスベアリング (ルブレス)
14	踏み込みピン	SUS304	1	
13	ロープソケット	SF45	1	
12	両軸	SS41	2	
11	軸受	SS41	2	
10	ワイヤー	購入品	6	オイレスベアリング(ルブレス)
9	エンドプレート	SS41	6	
8	軸受	購入品	6	オイレスベアリング (ルブレス)
7	車輪	SUS304	6	
6	バケット吊り込み軸	SUS304 STKM13A	1	
5	両軸	SUS316 STKM13A	2	
4	踏み込みピン	SUS316	2	
3	両軸受	SS41	2	
2	補強材	SS41	1	内面取り塗装
1	本体	SS41	1	内外面 塗装
品番	部品名	材質	数量	記事

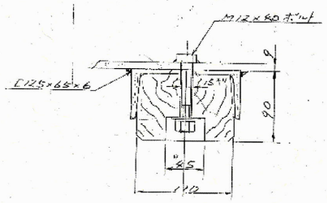

③縁桁木取付詳細

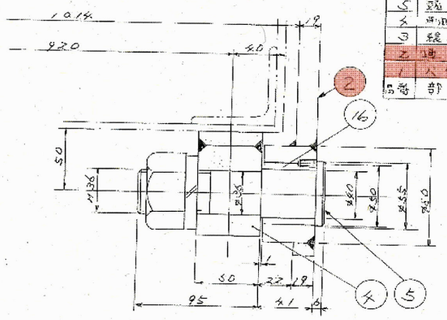

断面 D-D

塗装範囲
- バケット本体
- 連結板

工事内容
- ロープソケット取替
- バケット底板補修

着色部：今回工事範囲を示す

工事名	瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事					
名　称	ホイストバケット詳細図（既存図）				図面No.	3/9
縮　尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和８年度		栗田	澤田	森近	泉	河添
下水道施設管理課						