


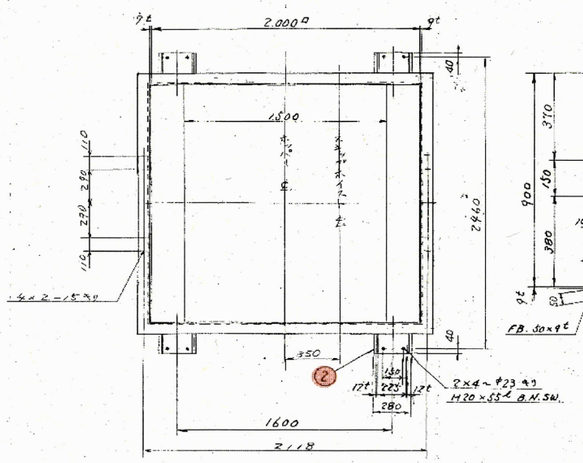


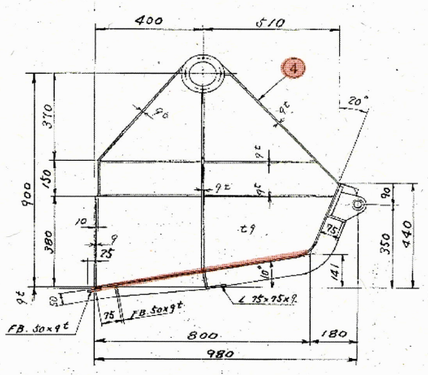


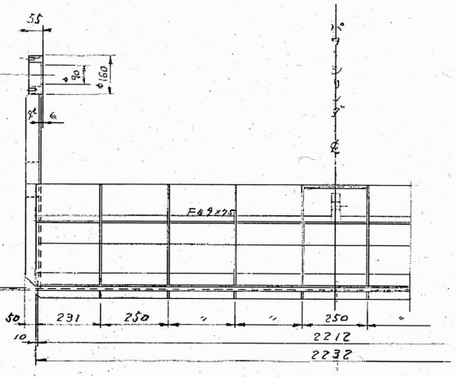



④ ゲート 詳細

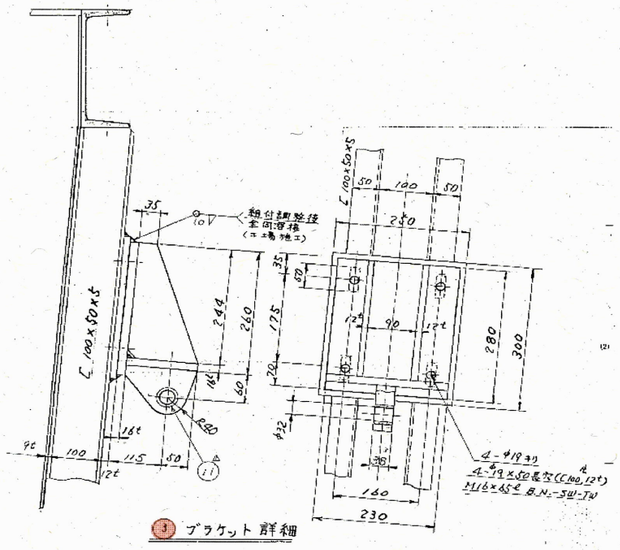


③ ブラケット 詳細

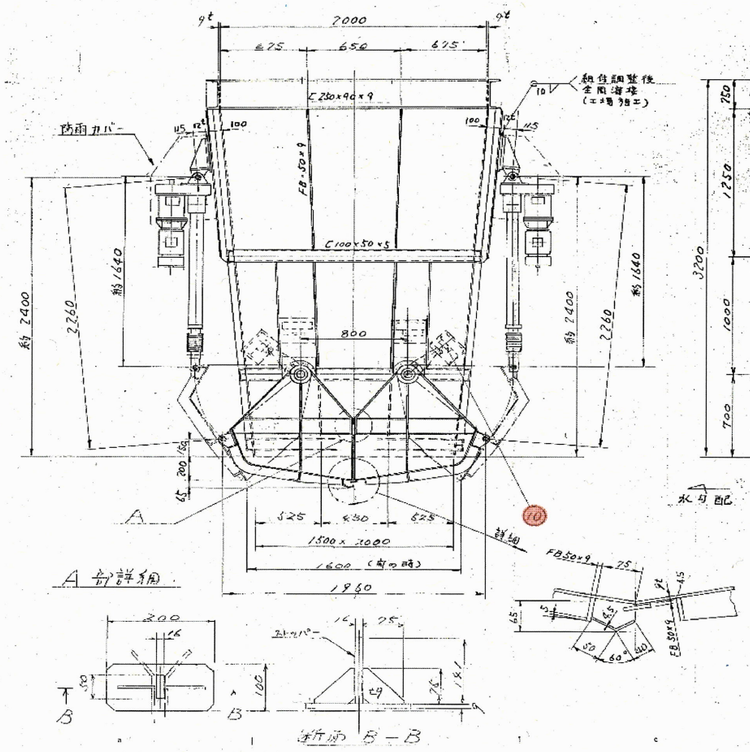

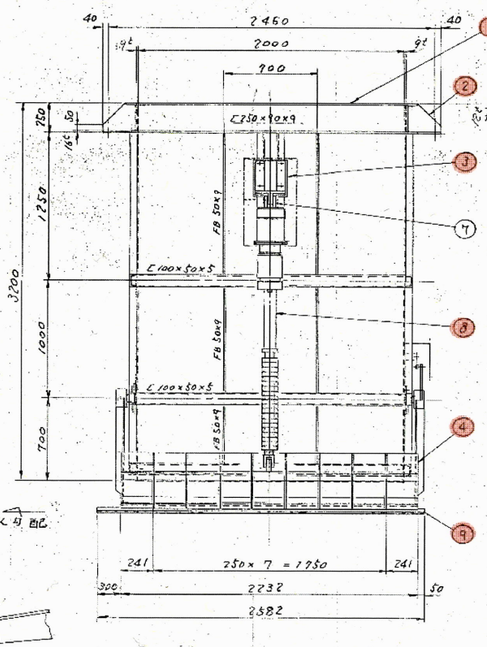

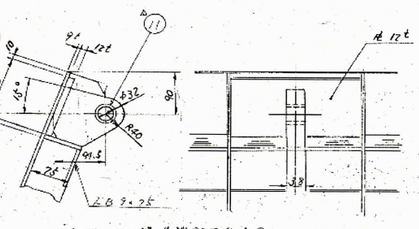



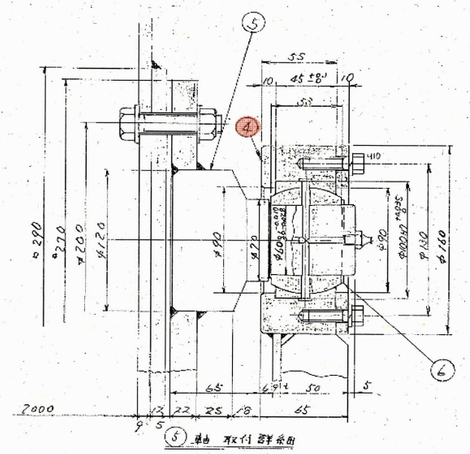

注記

1. ③ブラケットはリミット細目調整後 ホッパーに溶接にて取付のこと。
2. ④ゲートはホッパーを架台に据付後、ホッパーに組付のこと。


11	軸	受	4	ボルトレスベアリング (ルブレス)
10	リミットスイッチ	市販	4	WLCA12-2N (立石電機)
9	水受樋	SS41	1	
8	パワーシリンダー	市販	2	LPW4000-L8 ピストン付
7	ワイピス金具	〃	2	
6	ストップリング	市販	4	C型 軸径 60用
5	軸	S25C-SS	4	
	球面軸受	市販	4	SB 60100S3
4	ゲート	SS41	2	
3	ブラケット	〃	2	
2	ブラケット	〃	4	
1	ホッパー	SS41	1	t9, L-250×90×9, C100×50×5 FB50×9
品番	部品名	材質	数量	記事

塗装範囲
- ホッパー
- ブラケット
- ゲート
- 水受樋


工事内容
- ゲート開閉部補修
- パワーシリンダー更新
- 水受樋金具更新
- リミットスイッチ更新

着色部：今回工事範囲を示す


工事名	瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事					
名称	し渣ホッパー詳細図（既存図）				図面No.	7/9
縮尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和８年度		栗田	澤田	森近	泉	河添
下水道施設管理課						

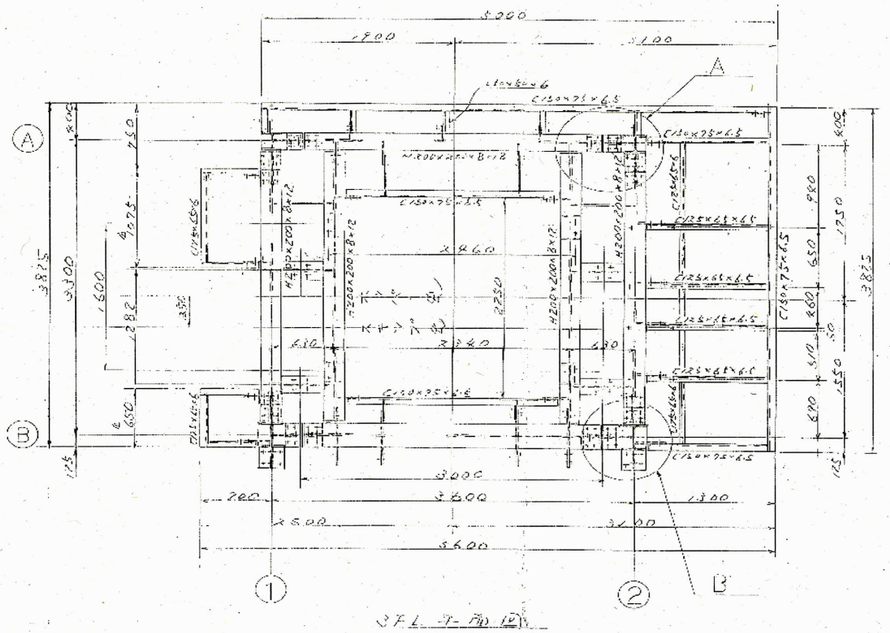


3FL 平面図

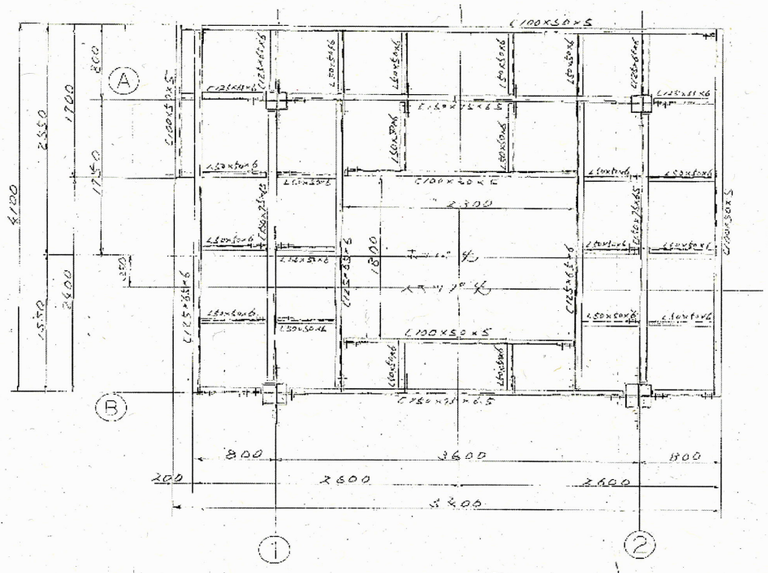

2FL 平面図





A部詳細 S=1/20

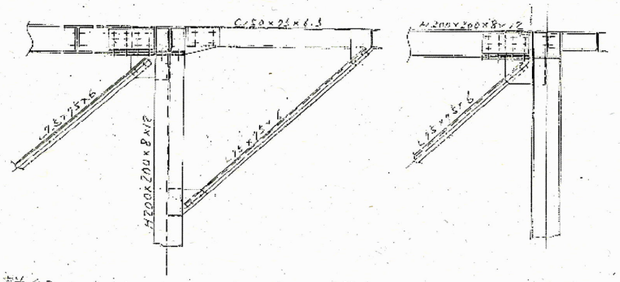



B部詳細 (S=1/30)


C部詳細 (S=1/40)





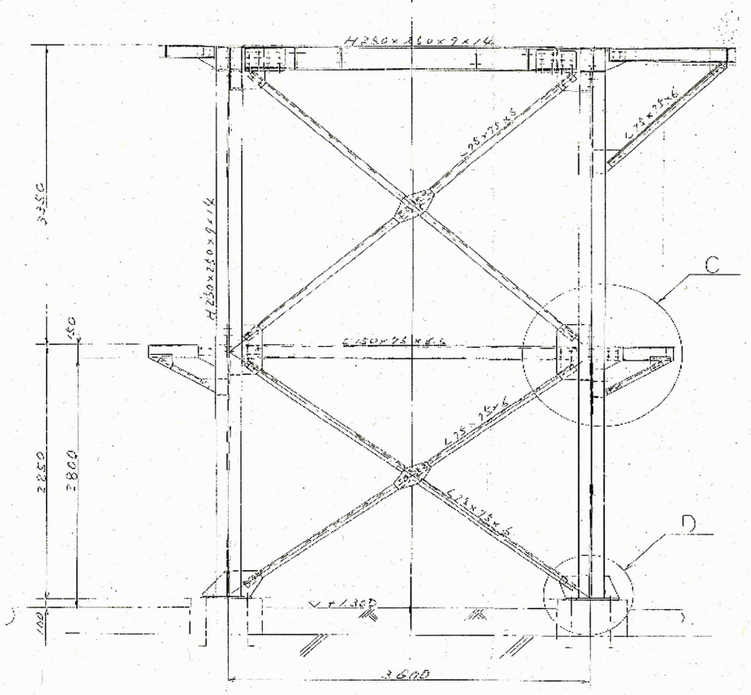

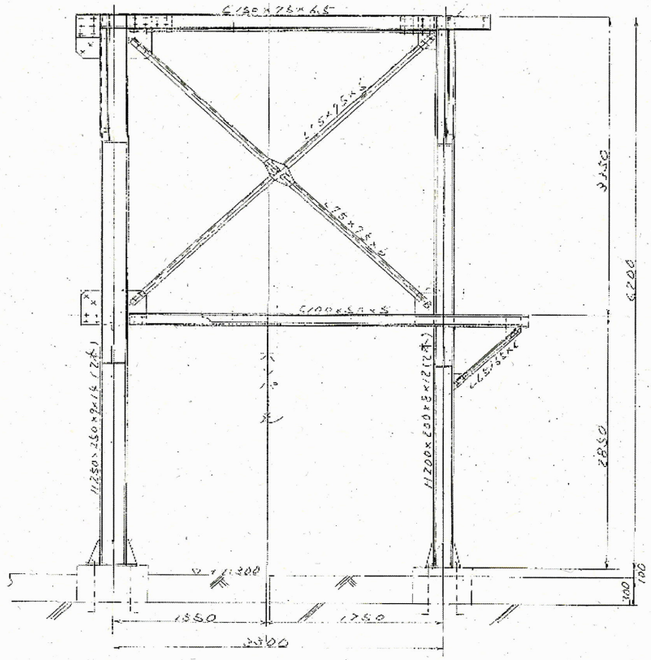

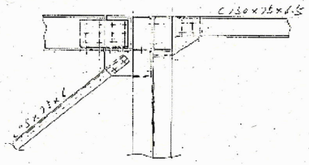


D部詳細 S=1/15

塗装範囲


・ し渣ホッパー架台（当該図面のグレーチング以外の全ての範囲）


工事名	瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事					
名　称	し渣ホッパー架台詳細図（既存図）				図面No.	8/9
縮　尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和８年度		栗田	澤田	森近	泉	河添
下水道施設管理課						

3FL 歩廊詳細

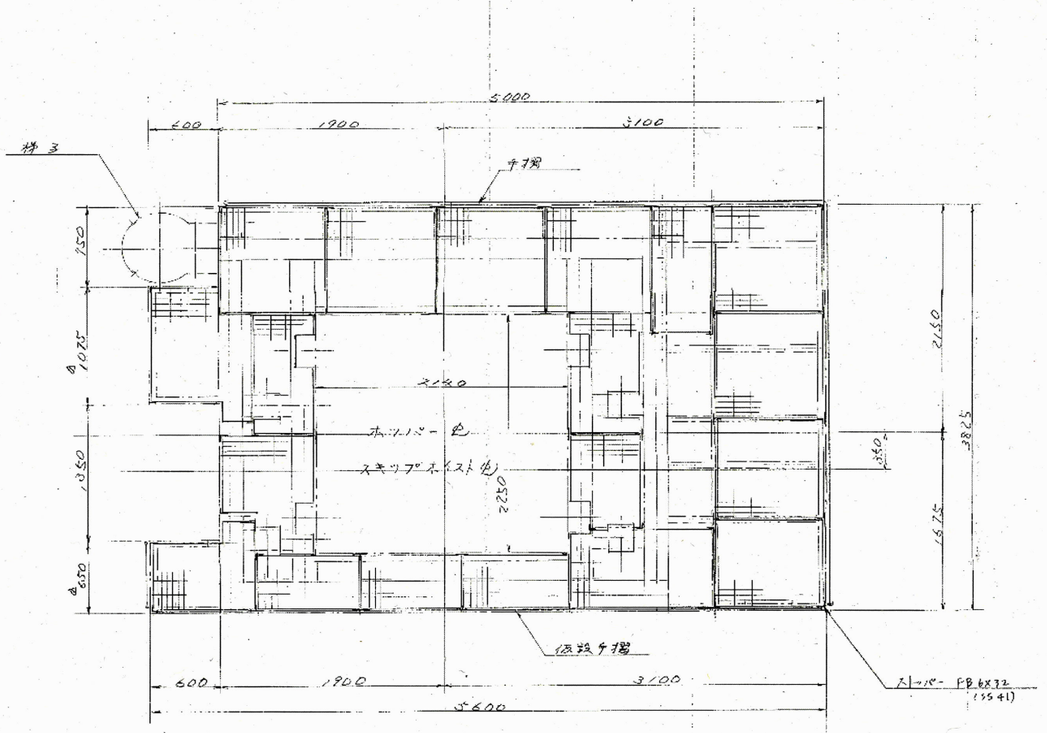


2FL 歩廊詳細

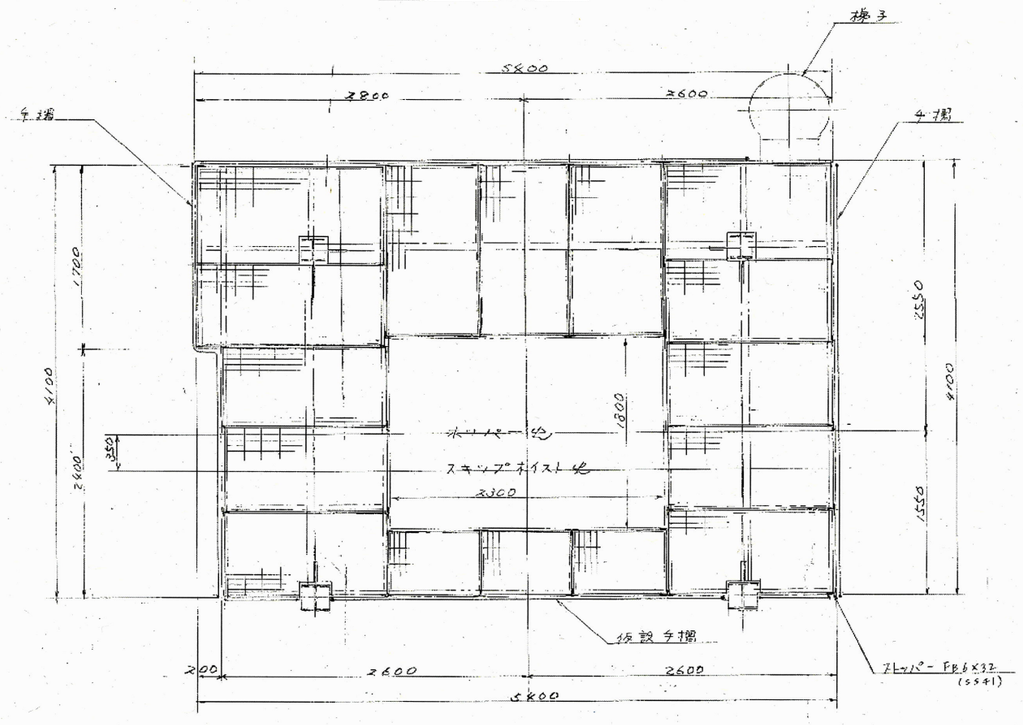

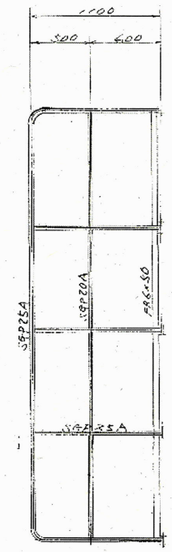



グレーチング詳細図

注記
グレーチングは亜鉛メッキ溝とします

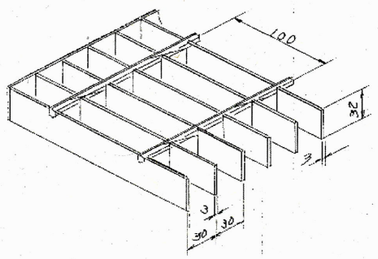


4FL 歩廊詳細図

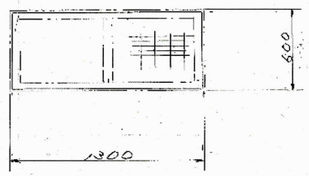

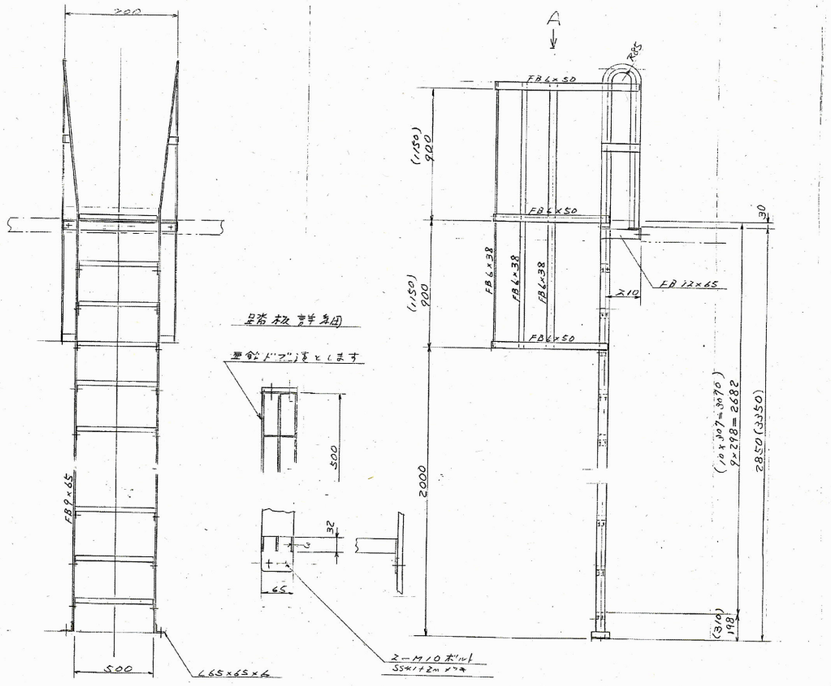

A 視



注記
1. ( ) 内寸法は 1FL → 2FL 用梯子
2. ( ) 内寸法は 2FL → 3FL 用梯子

塗装範囲
・ し渣ホッパー歩廊（当該図面のグレーチング以外の全ての範囲）

工事名	瀬戸水再生センター場内雨水ポンプ場沈砂池設備長寿命化工事					
名　称	し渣ホッパー 歩廊詳細図（既存図）				図面No.	9/9
縮　尺	NON	課長	課長補佐	係長	設計	検図
令和８年度		栗田	澤田	森近	泉	河添
下水道施設管理課						