



発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

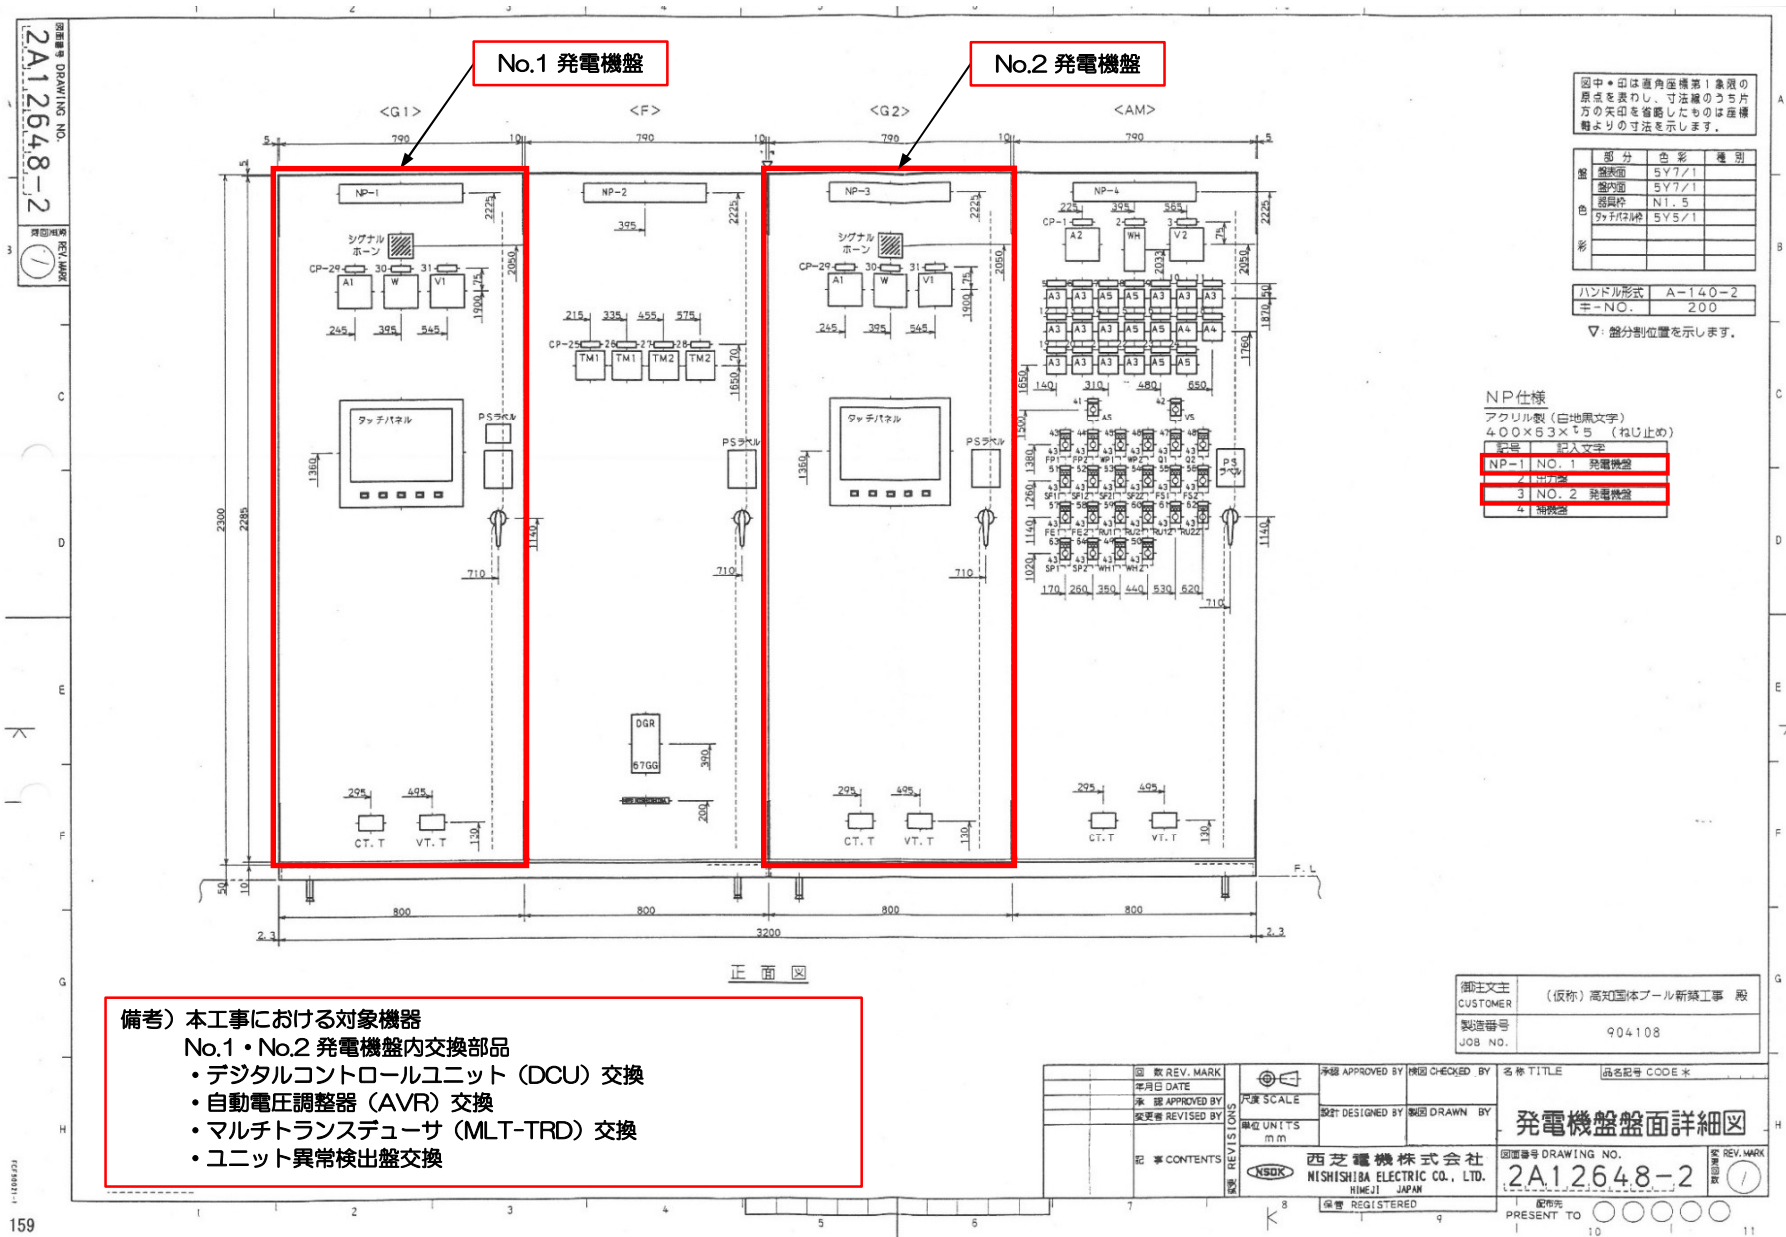

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

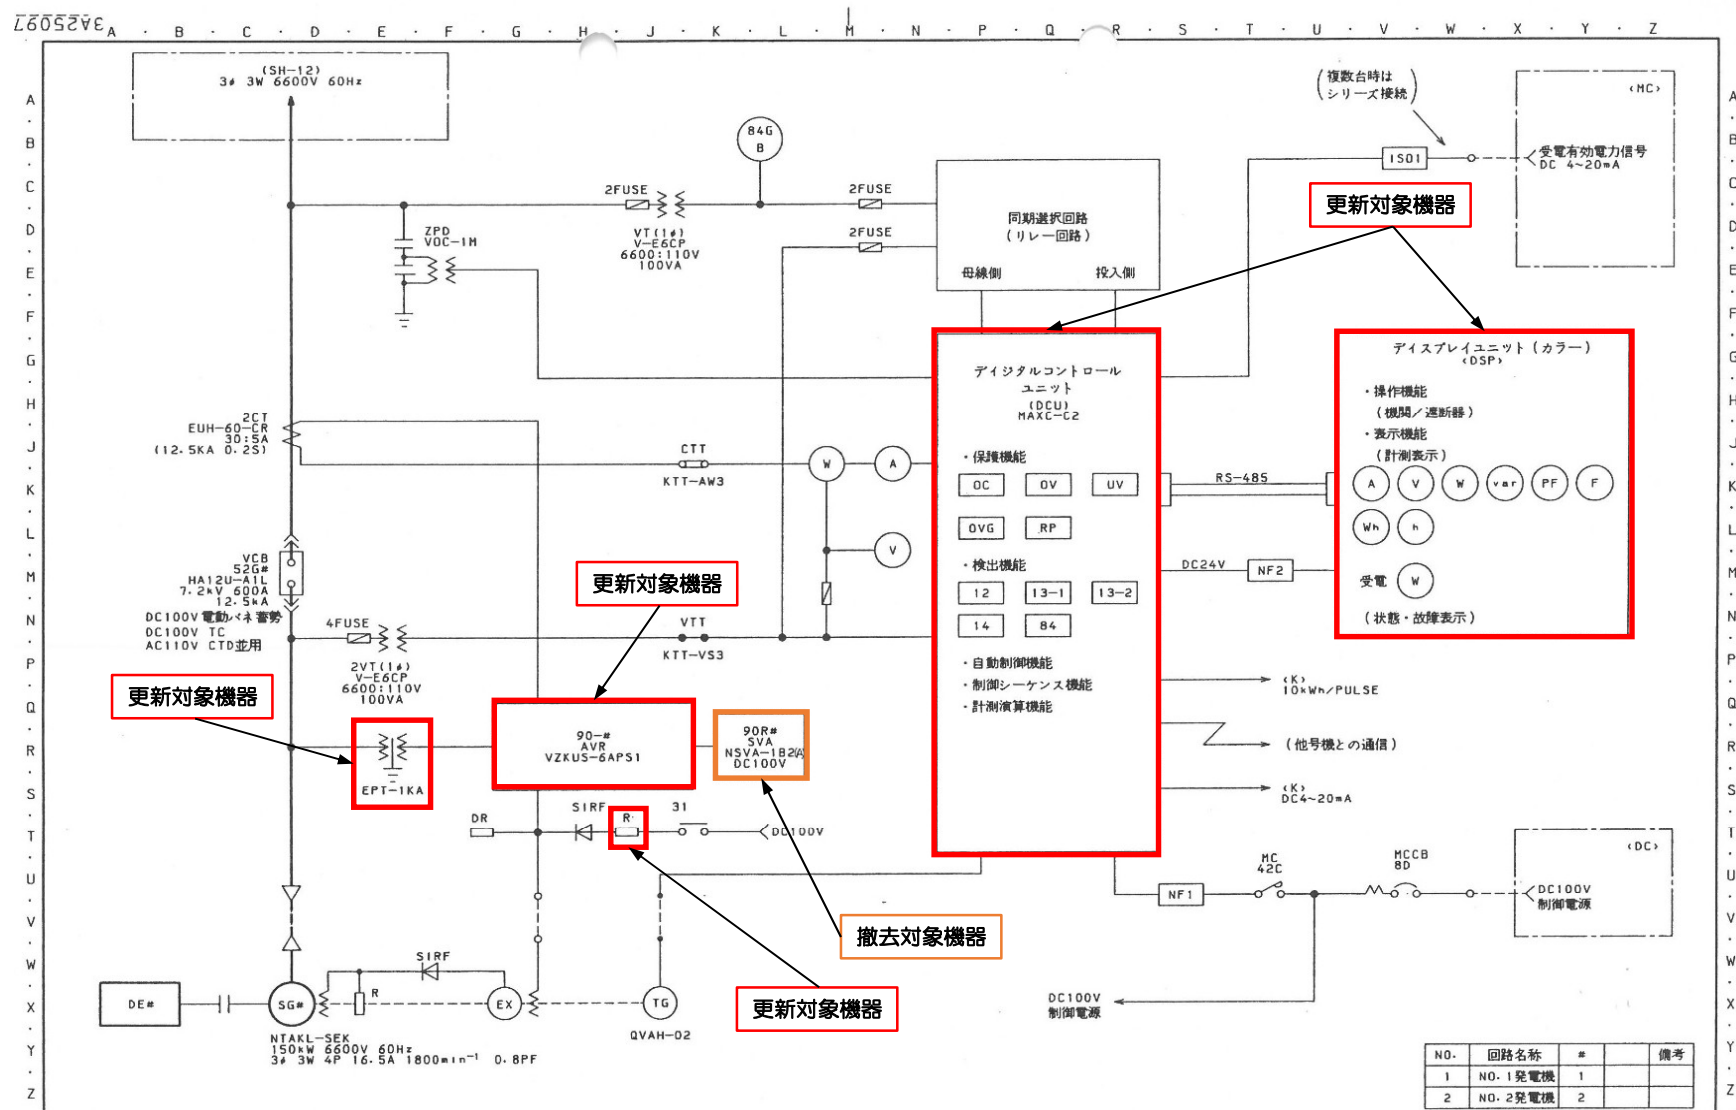


Rev.2


西芝電機株式会社
NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
HINEJI (NSDK) JAPAN

検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 単線接続図 (1)
保管 REGISTERED 3A25097 - 11

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

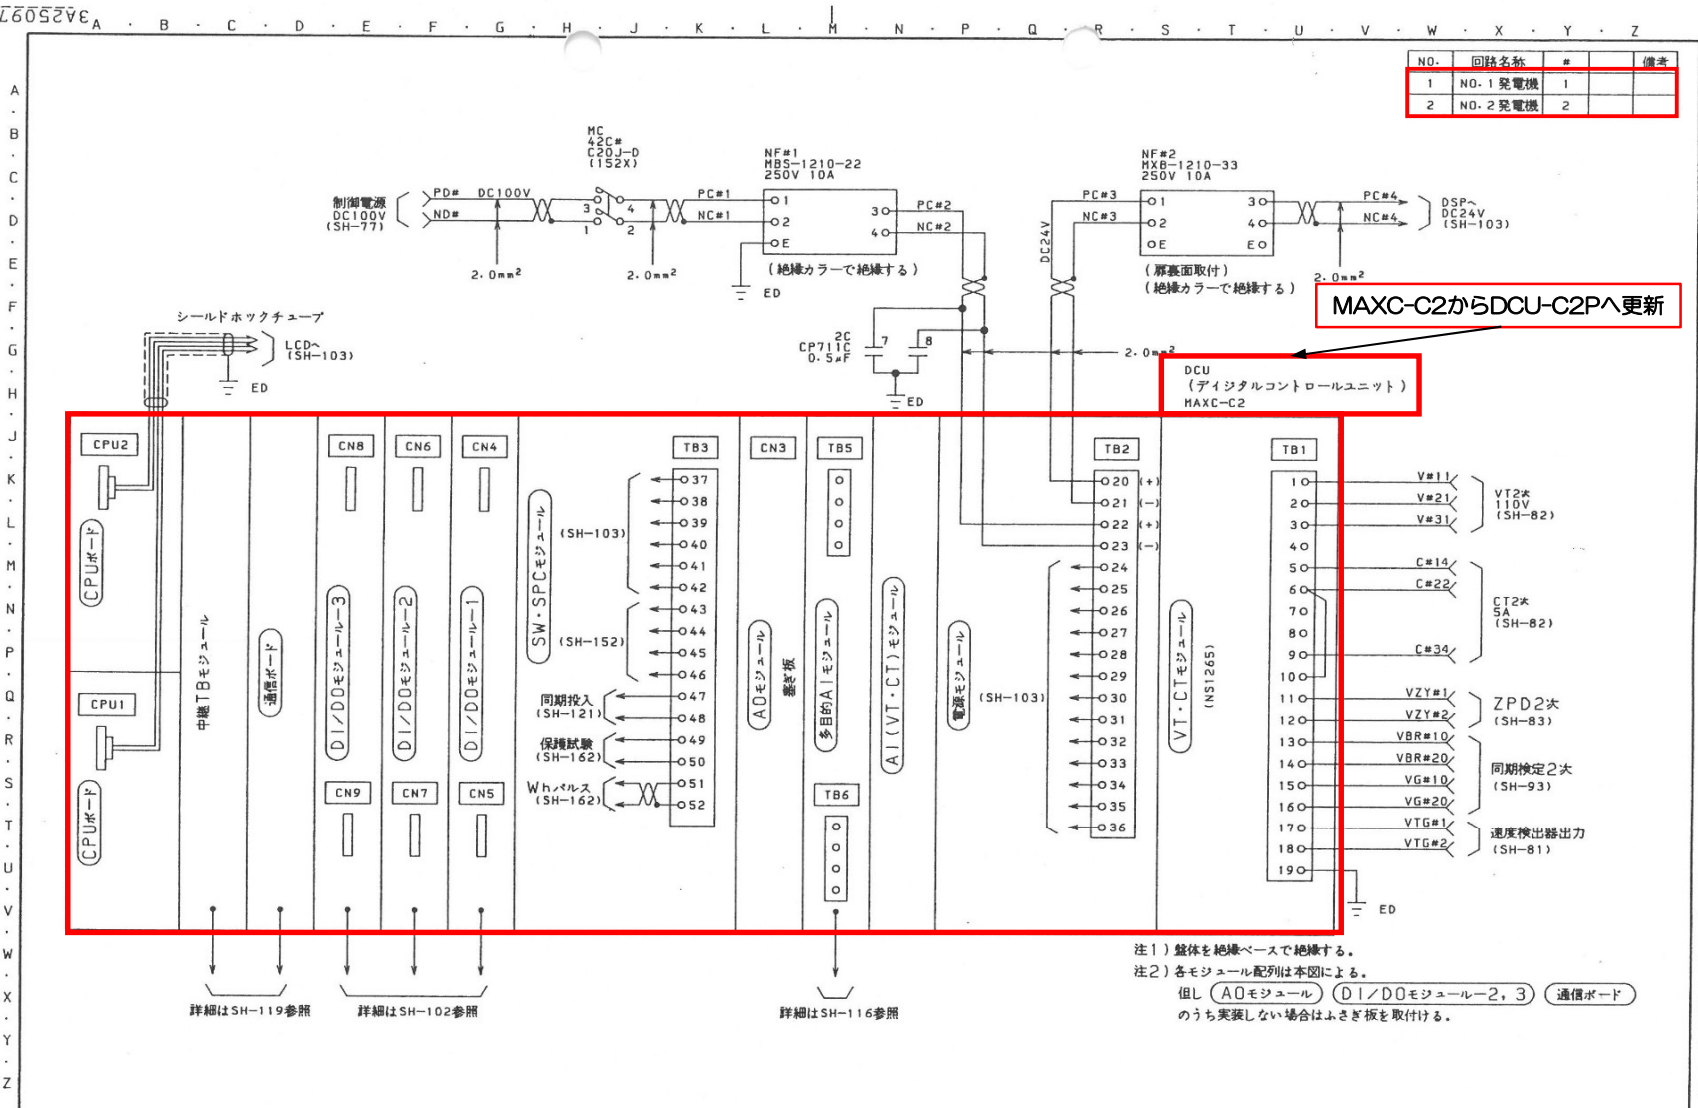

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

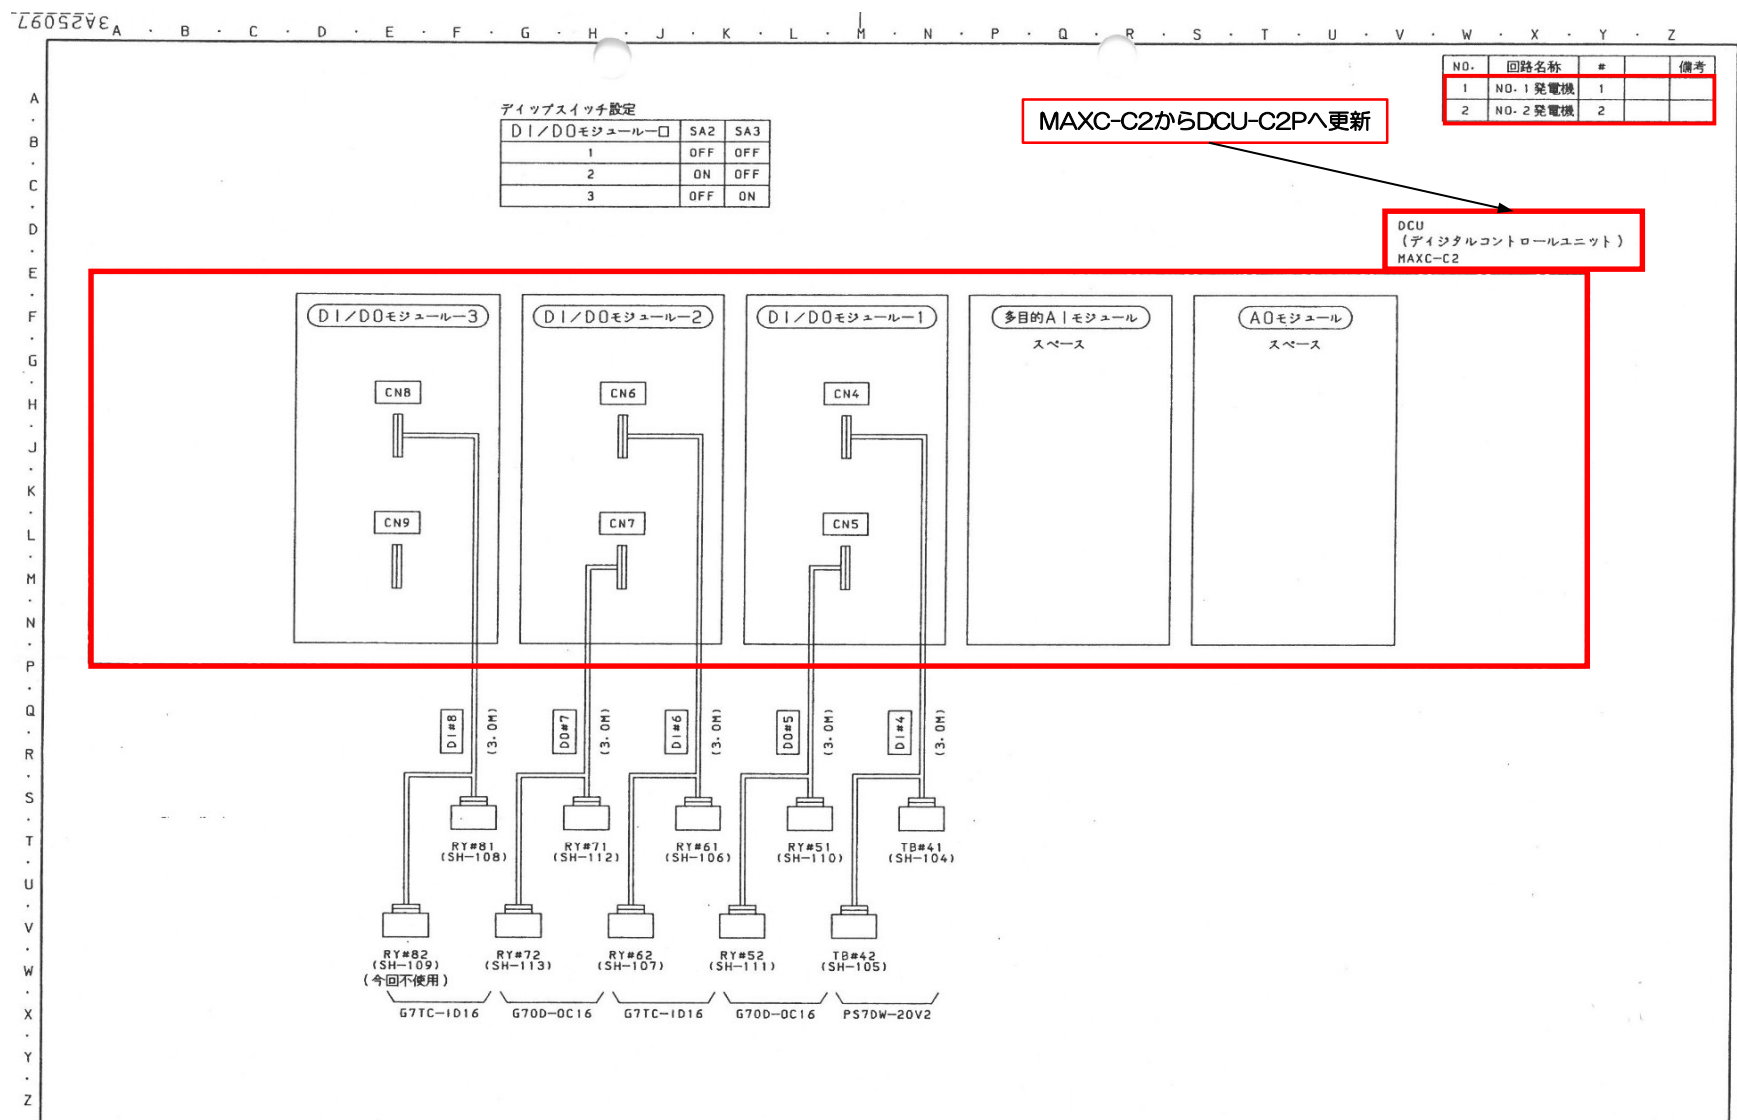


	Rev. 1

西芝電機株式会社
NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
HIMEJI NSDK JAPAN

< G# >		G
検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	デジタルコントロールユニット回路 (2)
保管 REGISTERED	3A25097 -102	

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

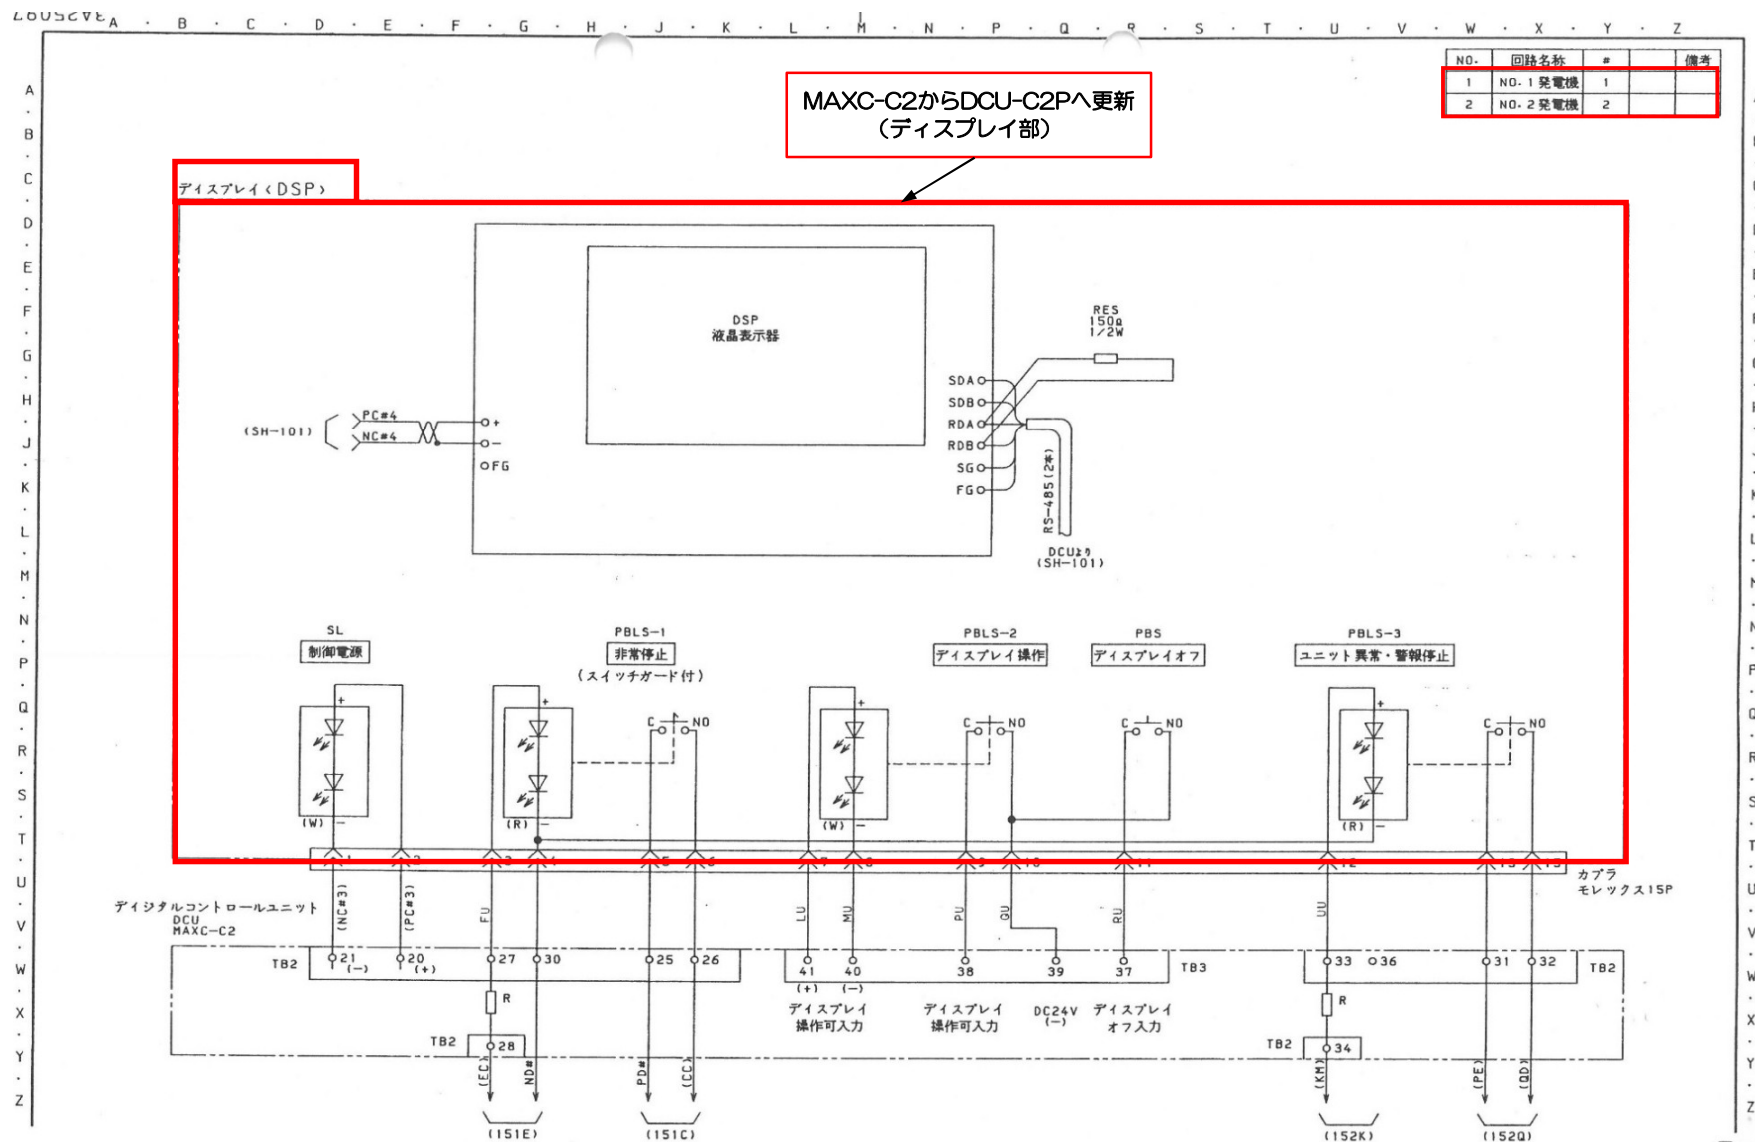


NO.	回路名称	#	備考
1	NO. 1 発電機	1	
2	NO. 2 発電機	2	

Rev. 1


西芝電機株式会社
NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
HINEJI NSDK JAPAN

検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	デジタルコントロールユニット 回路 (3)
保管 REGISTERED	3A25097	-103

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

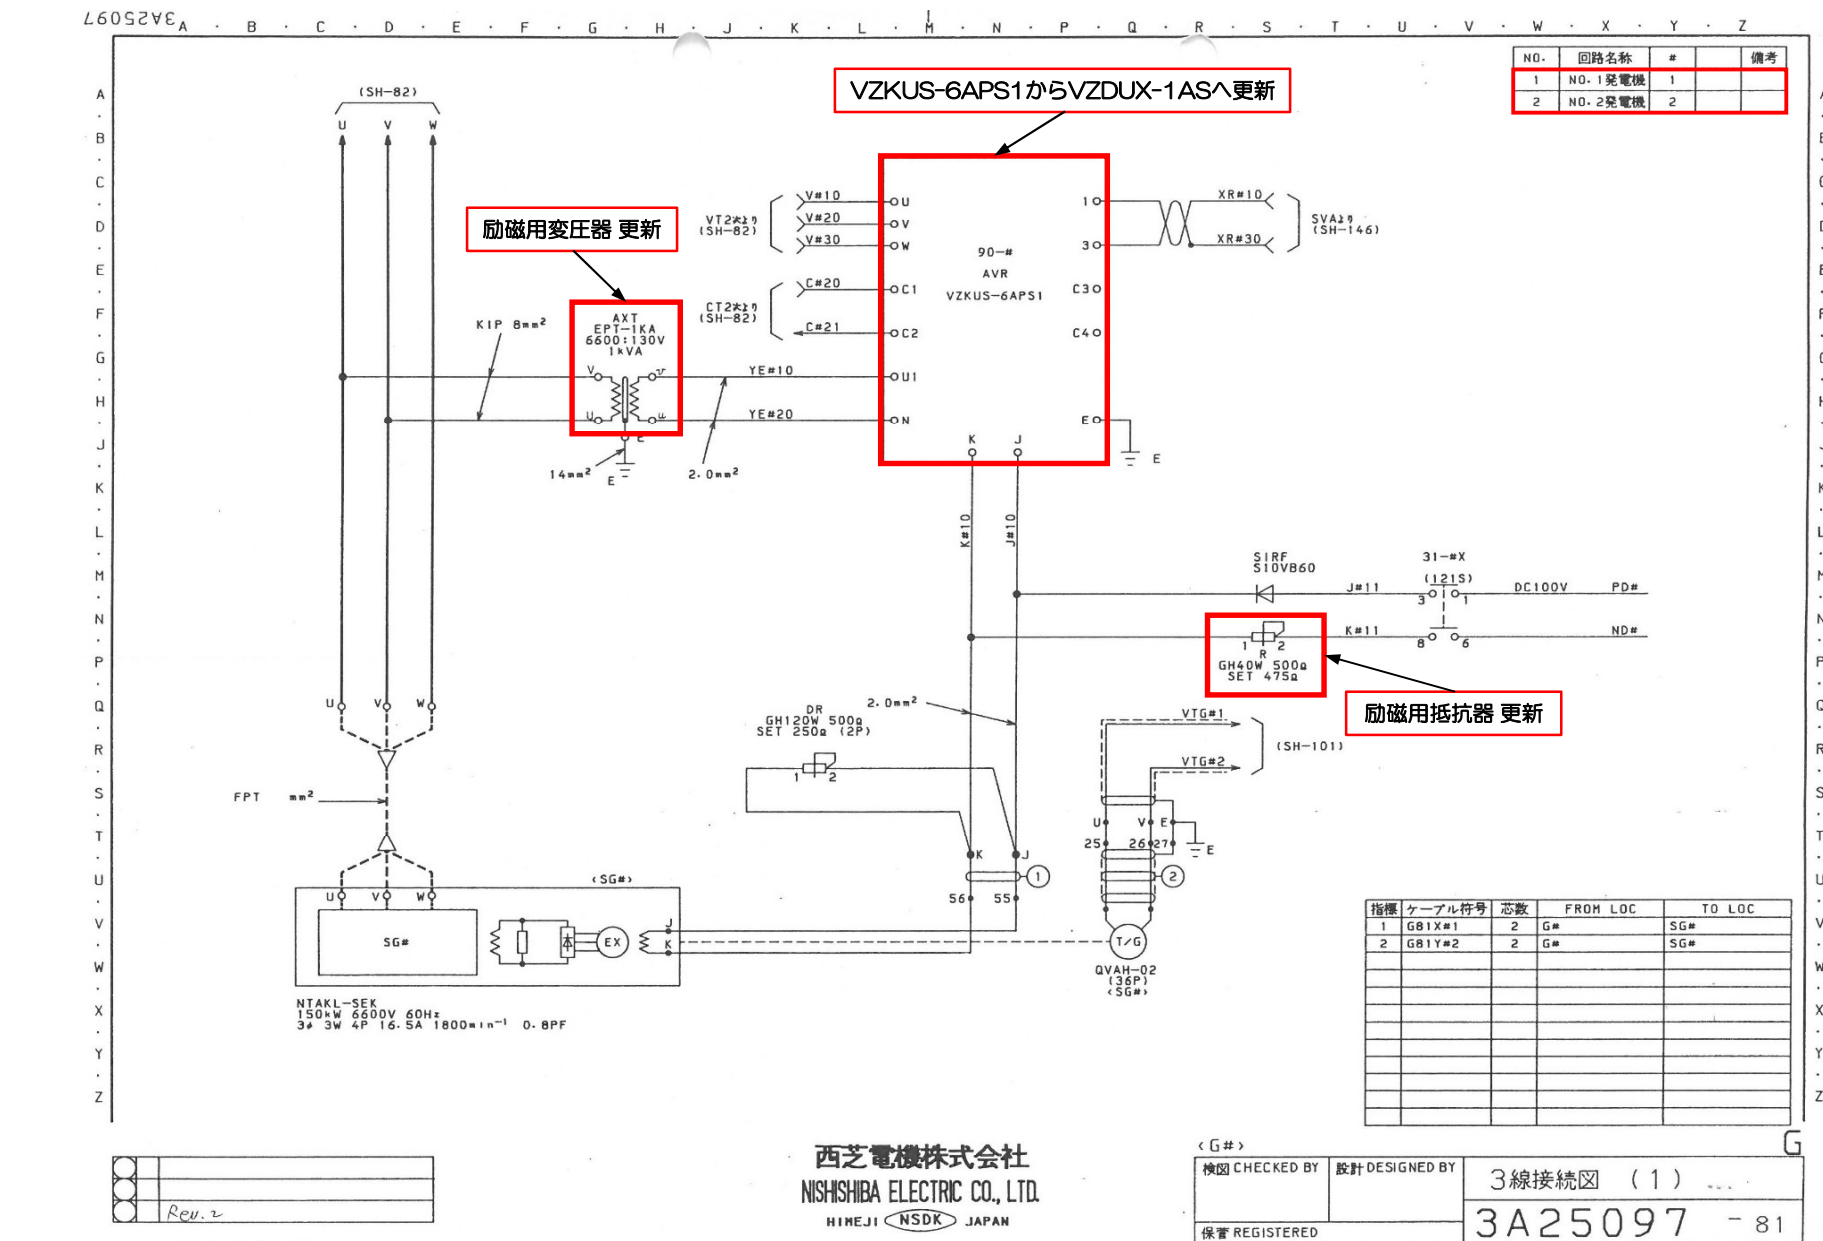


発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

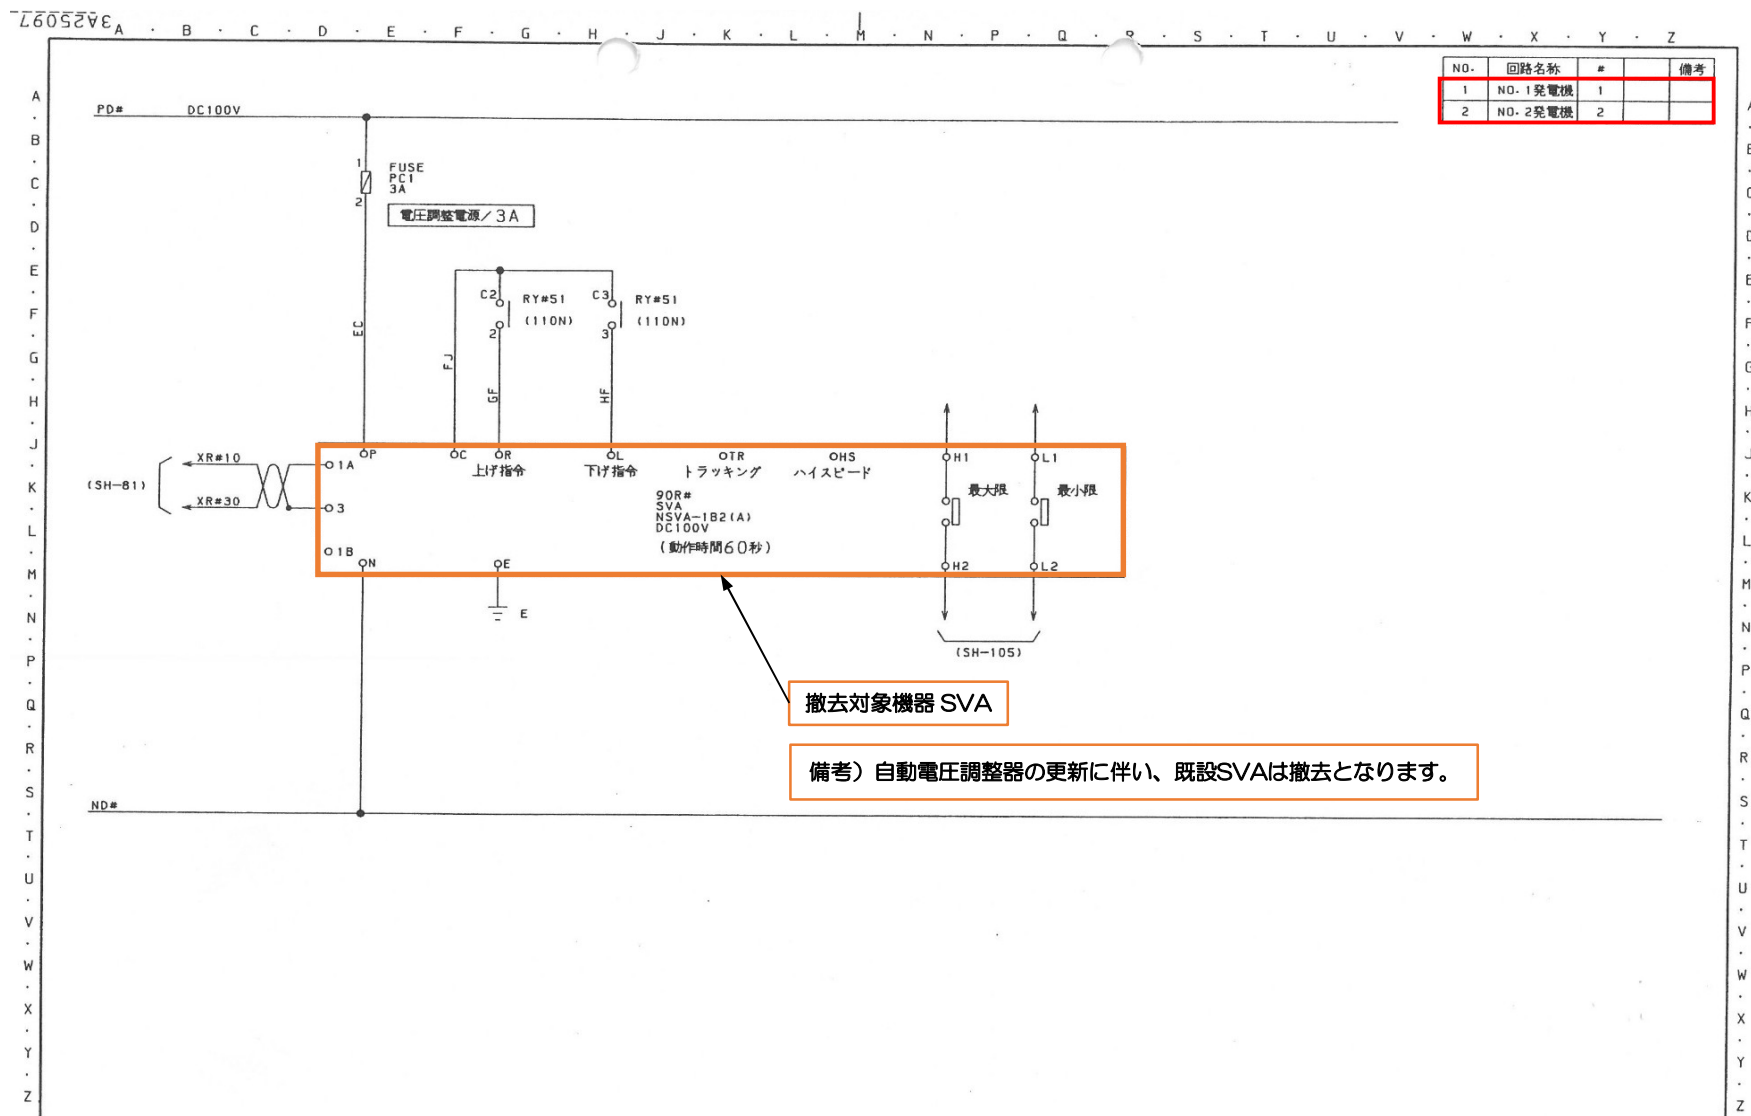

西芝電機株式会社
NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
HIKEJI NSDK JAPAN

検査 CHECKED BY		設計 DESIGNED BY	電圧調整回路
保管 REGISTERED		3A25097 -146	

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

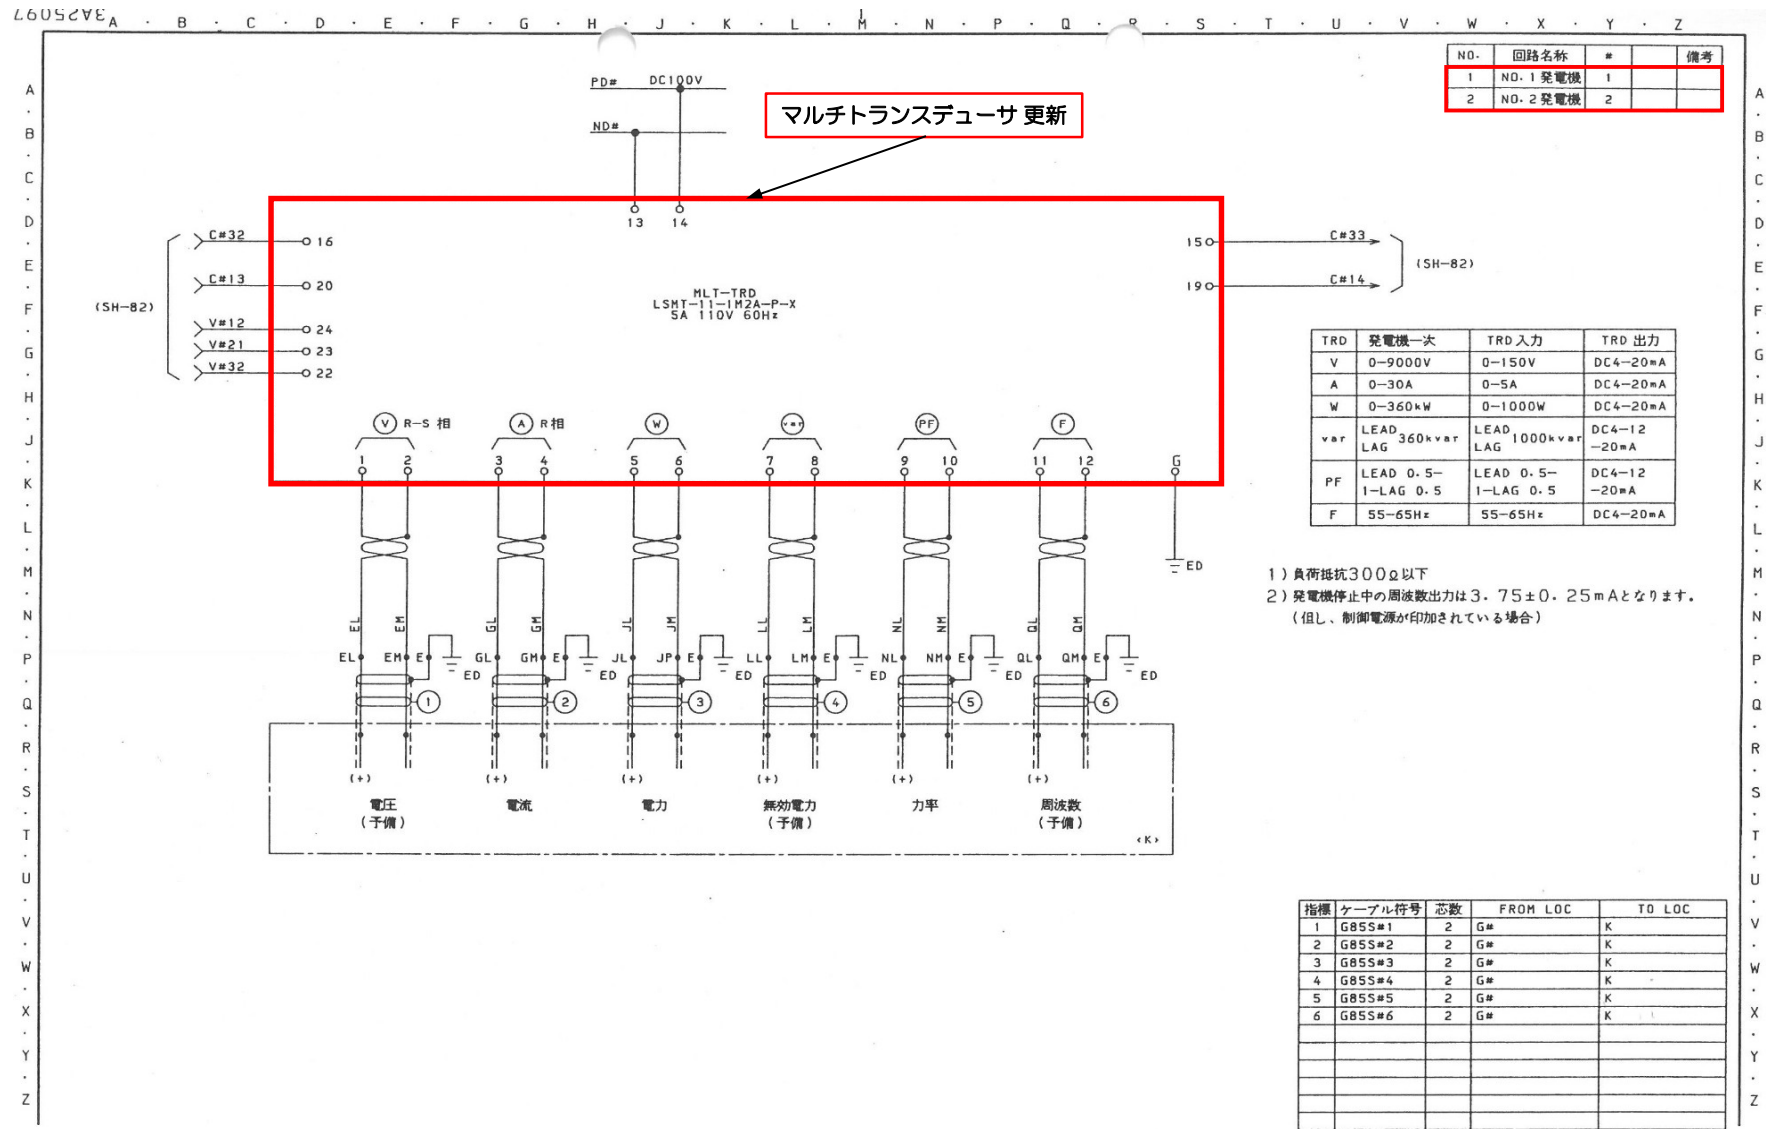

Rev. 2

西芝電機株式会社
NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
HIMEJI NSDK JAPAN

検図 CHECKED BY 設計 DESIGNED BY 3線接続図 (5) ...
保管 REGISTERED 3A25097 - 85

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図



(注)  印のリレー及びタイマーは
プリント板に実装しておりません。

西芝電機株式会社
NISHISHIBA ELECTRIC CO., LTD.
HIJEJI (NSDK) JAPAN

(G#)

檢閱 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY
---------------	----------------

故障表示警報回路 (2)

保蓄 REGISTERED

3A25097 -152

発電機盤内整備部品 更新対象範囲図

